



การใช้ประโยชน์กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียด
สำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป

Utilization of Low Grade Kaolinite Waste from Rock Mining as Fine
Aggregate for Construction Precast Energy Conservation Building

ผกามาศ ชูสิทธิ์
นิลमित นิลาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



การใช้ประโยชน์กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียด
สำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป

Utilization of Low Grade Kaolinite Waste from Rock Mining as Fine
Aggregate for Construction Precast Energy Conservation Building

ผกามาศ ชูสิทธิ์
นิลमित นิลาศ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะกรรมการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โครงการวิจัย การใช้ประโยชน์กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับ
ก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป

คณะวิจัย นางสาวผกามาศ ชูสิทธิ์

นายนิลमित นิลาศ

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูล ของการนำกากดินขาวเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแผ่นอิฐซีเมนต์ ด้วยการนำกากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินขาวจังหวัดระนอง มาพัฒนาคุณสมบัติเป็นมวลรวมละเอียดให้เหมาะกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เพื่อทำแผ่นซีเมนต์ในการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป สัดส่วนผสมกากดินขาวที่ 10% 20% 30% 40% และผลที่ตัวอย่าง MK20 เป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ : ทราย กากดินขาวหินปูน สารลดน้ำพิเศษ และน้ำประปา 0.8:2.75:0.2:0.05:0.04:0.5 เทียบกับตัวอย่างควบคุม No MK ที่ได้คุณสมบัติใกล้เคียงกันบนเกณฑ์มาตรฐาน ASTM ของแต่ละด้าน มีการรับแรงดัดมากกว่าหนึ่งร้อย ksc ค่ากำลังอัดของตัวอย่าง MK20% ที่ 28 วันผสมสารลดน้ำพิเศษได้ที่ 434 ksc คุณสมบัติการนำพาความร้อน ค่าดูดซึมน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกินค่ามาตรฐาน

คำสำคัญ : กากดินขาว มอร์ตาร์ วัสดุผนังที่เป็นมวลสาร

Abstract

The research aims to study and develop the Kaolinite mixed with cement powder for the mass wall. The Kaolinite development process to improve the characteristics. The Kaolinite mixed ratios are 10% , 20% , 30% and 40% and the result indicated that the experiment mortar-mix ratio at 0:8:2.75:0.2:0.05:0.04:0.5 of cement powder, sand, Kaolinite, limestone, superplasticised and clean water compared to No MK control sample covered ASTM standard in tensile strength more than 100 ksc, compressive strength of MK20% with superplasticised at 434 ksc. The water absorption values under the standard passed.

Keywords : Kaolinite, Mortar, Mass Wall

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณการสนับสนุนจาก ว.ช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครู
ศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สวพ. และเพื่อนร่วมงาน ณ ที่นี้ ที่ให้การสนับสนุนการทำงาน
วิจัยและเงินทุนในการทำวิจัย

คณะผู้วิจัย



สารบัญเรื่อง

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
สารบัญเรื่อง	ข
สารบัญรูป	จ
สารบัญตาราง	ซ
กิตติกรรมประกาศ	ฅ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	4
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย	5
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ดินขาว	6
2.2 แหล่งกำเนิดดินขาว	6
2.3 ความบริสุทธิ์ของดินขาว	7
2.4 สมบัติทางเคมีของดินขาว	8
2.5 สมบัติทางกายภาพของดินขาว	9
2.6 แหล่งดินขาวในประเทศไทย	9
2.7 การตรวจสอบคุณภาพดินขาวสำหรับอุตสาหกรรม	10
2.8 กากดินขาว	11

สารบัญเรื่อง(ต่อ)

	หน้า
2.9 คอนกรีต	12
2.10 ส่วนผสมคอนกรีต	15
2.11 การผสม การลำเลียง การเท และการบ่มคอนกรีต	16
2.12 คุณสมบัติคอนกรีตสด	17
2.13 คุณสมบัติคอนกรีตเมื่อแข็งตัวแล้ว	19
2.14 ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ใช้ในงานก่อสร้าง	22
2.15 ประเภทของการติดตั้งของชิ้นส่วนสำเร็จรูป	22
2.16 ระบบประสานทางพิกัดหรือระบบโมดูล่า	23
2.17 ตารางพิกัดมูลฐาน	28
2.18 หลักการพิจารณาออกแบบระบบ Modular ในแนวแกนตั้งของอาคาร	28
2.19 ลักษณะการติดตั้งผนังกับผนัง	29
2.20 การส่งผ่านแรงที่กระทำระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป	31
2.21 ประเภทของรอยต่อผนังอาคาร	32
2.22 แนวทางการออกแบบช่องประตูและหน้าต่างในผนังสำเร็จรูป	38
2.23 กรอบแนวคิด	39
2.24 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง	39
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	
3.1 ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของแท่งมอร์ตาร์ทรงกระบอก	42

สารบัญเรื่อง(ต่อ)

	หน้า
3.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิจัย	42
3.3 การเตรียมวัสดุในการทำวิจัย	45
3.4 การออกแบบอัตราส่วนผสมของคอนกรีต	46
3.5 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ	46
3.6 การทดสอบสมบัติของคอนกรีตที่ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด	47
3.7 การทดสอบการใช้งานจริงของคอนกรีต	49
3.8 เขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่	49
บทที่ 4 วิธีการดำเนินการวิจัย	
4.1 คุณสมบัติเบื้องต้นของมอร์ตาร์ผสมกากดินขาว	50
4.2 ลักษณะทั่วไปของคอนกรีต	53
4.3 คุณสมบัติคอนกรีตสด	54
4.4 คุณสมบัติคอนกรีตแข็งตัว	54
4.5 การสร้างแบบจำลองการใช้งานจริง	59
4.6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเป้าหมายสำหรับนำไปใช้ประโยชน์	59
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
5.1 ผลสรุป	60
5.2 ข้อเสนอแนะ	61
บรรณานุกรม	62
ภาคผนวก	64

สารบัญญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.1 เหมืองดินขาวที่มีการขุดในตำบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง	1
รูปที่ 1.2 เครื่องโม่ดินขาวให้มีขนาดตามต้องการ	1
รูปที่ 1.3 เหมืองดินขาวในตำบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง	2
รูปที่ 1.4 การลักลอบดูดทรายในแม่น้ำ	2
รูปที่ 1.5 ตลิ่งพังทลายจากการดูดทรายในแม่น้ำ	3
รูปที่ 1.6 กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองดินขาวในตำบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง	3
รูปที่ 1.7 กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองดินขาวในตำบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง	4
รูปที่ 1.8 กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองดินขาวในตำบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง	4
รูปที่ 2.1 ชื่อเรียกองค์ประกอบของคอนกรีต	15
รูปที่ 2.2 การทดสอบความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตจากค่ายุบตัว	18
รูปที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงอัดและหน่วยความเคียดของคอนกรีต	21
รูปที่ 2.4 การเปลี่ยนรูปเนื่องจากการคืบของคอนกรีต	22
รูปที่ 2.5 โครงสร้างแบบเสาและคานสำเร็จรูป	23
รูปที่ 2.6 รอยต่อแบบสัมผัสและแบบเว้นร่อง	24
รูปที่ 2.7 มิติอาศัยซึ่งกันและกันแบบต่าง ๆ	25
รูปที่ 2.8 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนในชิ้นส่วนต่าง ๆ	26
รูปที่ 2.9 ขนาดของการประสาน	27

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 2.10 ตารางพิกัดแบบต่อเนื่อง	28
รูปที่ 2.11 ตารางพิกัดแบบไม่ต่อเนื่อง	28
รูปที่ 2.12 ตารางพิกัดแบบไม่ต่อเนื่อง แบบที่ 1	29
รูปที่ 2.13 การติดตั้งผนังกับผนังแบบ Horizontal Connection	30
รูปที่ 2.14 ลักษณะการติดตั้งผนังกับผนังแบบ Vertical Connection	30
รูปที่ 2.15 ลักษณะการติดตั้งผนังกับผนังแบบ Vertical Connection	31
รูปที่ 2.16 รอยต่อของผนังกับผนัง	32
รูปที่ 2.17 รอยต่อของผนังกับผนังและเสา	33
รูปที่ 2.18 ตัวอย่างการใช้ Polyethylene กำหนดความหมายของวัสดุยาแนว	33
รูปที่ 2.19 แบบทดลองในยุคแรกของ Building Research Station	34
รูปที่ 2.20 รายละเอียดและระยะต่าง ๆ ของ Open-drained Joints ที่พัฒนามาจากแบบทดลองในยุคแรกของ Building Station และนิยมใช้กันในตอนหลัง	34
รูปที่ 2.21 ตัวอย่างอีกแบบหนึ่งของ Open-drained Joints	35
รูปที่ 2.22 รอยต่อแบบใช้ประเก็น	35
รูปที่ 2.23 รอยต่อแบบใช้ประเก็น	36
รูปที่ 2.24 รูปแบบของประเก็นที่ใช้ในการทำรอยต่อทั่วไป	36
รูปที่ 2.25 ตัวอย่างรอยต่อแบบกลไก	37
รูปที่ 2.26 ทางเลือกการเจาะประตูหน้าต่างในแผ่นผนัง ค.ส.ล. สำเร็จรูป	38

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	42
รูปที่ 3.2 กากดินขาวจากจังหวัดระนอง	43
รูปที่ 3.3 ทรายละเอียด	43
รูปที่ 3.4 เตาอบปรับอุณหภูมิ	44
รูปที่ 3.5 แบบหล่อคอนกรีตทรงกระบอกและสี่เหลี่ยมลูกบาศก์	44
รูปที่ 3.6 เครื่องทดสอบเอนกประสงค์	45
รูปที่ 3.7 ดินขาวที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน	45
รูปที่ 3.8 อนุภาคดินขาวถ่ายขยายกำลังสูง	46
รูปที่ 3.9 ชั่งน้ำหนักส่วนผสมสำหรับขึ้นรูปคอนกรีตลงในอ่างผสม	46
รูปที่ 3.10 การผสมส่วนผสมคอนกรีต	47
รูปที่ 3.11 การทดสอบความต้านทานแรงอัดของแท่งมอร์ตาร์ทรงกระบอกด้วย เครื่องทดสอบเอนกประสงค์	47
รูปที่ 3.12 การทดสอบการดูดซึมน้ำของแท่งมอร์ตาร์ทรงกระบอกด้วยการแช่ลงน้ำ	48
รูปที่ 3.13 แท่งมอร์ตาร์ทรงกระบอกที่ผ่านการแช่ในน้ำและนำขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบการดูดซึมน้ำ	48
รูปที่ 3.14 การชั่งน้ำหนักแท่งมอร์ตาร์ทรงกระบอกเพื่อทำการทดสอบการดูดซึมน้ำ	48
รูปที่ 4.1 ขนาดคละของกากดินขาวจากจังหวัดระนอง	50
รูปที่ 4.2 ขนาดคละของเม็ดทรายจากจังหวัดสระบุรี	51
รูปที่ 4.3 การพองตัวเมื่อแช่น้ำของก้อนมอร์ตาร์	53

สารบัญรูป(ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.4 ผลการทดสอบความต้านทานแรงดัดของปูนมอร์ตาร์ที่ผสมทรายรวมกากดินขาว	55
รูปที่ 4.5 ผลค่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ผสมกากดินขาว (MK20%) ที่ 28	56
รูปที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและอายุทดสอบมอร์ตาร์ผสมกากดินขาว	56
รูปที่ 4.7 ระยะเวลาของการบ่มและความทนแรงดึงของมอร์ตาร์ผสมกากดินขาว	57
รูปที่ 4.8 ผลการบ่มเพื่อทดสอบกับกำลังรับแรงดัด	58



สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1.องค์ประกอบของดินขาวในแต่ละจังหวัดในประเทศไทย (ร้อยละ)	8
ตารางที่ 2.2 ความหมายของชั้นหน้าดินขาว(กากดินขาว)และชั้นดินขาวจากการสำรวจของกรมทรัพยากร ธรณี	11
ตารางที่ 2.3 ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในส่วนผสมคอนกรีต	15
ตารางที่ 2.4 ปริมาณส่วนละเอียดในคอนกรีต	16
ตารางที่ 2.5 ค่าการยุบตัวของคอนกรีตสำหรับงานประเภทต่างๆ (มาตรฐาน ว.ส.ท.)	19
ตารางที่ 2.6 ข้อดีและข้อด้อยของรูปแบบตารางระบบพิกัดแบบไม่ต่อเนื่องแบบที่ 1	29
ตารางที่ 2.7 ข้อดีและข้อด้อยการเจาะช่องเปิดแบบชิดขอบ	38
ตารางที่ 2.8 ข้อดีและข้อด้อยการเจาะช่องเปิดแบบเหลื่อขอบ	38
ตารางที่ 3.1 ค่าความละเอียดของดินขาวผันแปรตามระยะเวลาการบดโดยวิธีพื้นที่ผิวจำเพาะ	42
ตารางที่ 3.2 อัตราส่วนผสมมอร์ตาร์โดยน้ำหนัก	46
ตารางที่ 4.1 ความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์	51
ตารางที่ 4.2 ความถ่วงจำเพาะของทรายแม่น้ำ	52
ตารางที่ 4.3 คุณสมบัติทางเคมีของกากดินขาว	52
ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบลักษณะทั่วไปของปูนมอร์ตาร์ที่ผสมทรายรวมกากดินขาว	53
ตารางที่ 4.5 ค่ากำลังอัดของตัวอย่างมอร์ตาร์ผสมดินขาวที่แปรผันระยะเวลาบด	54

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ดินขาว (white clay or china clay) เป็นดินเหนียวชนิดหนึ่ง ประกอบด้วย แร่เคโอลิไนต์ (kaolinite) ฮาลลอยไซต์ต์ (halloysite) หรืออิลไลต์ (illite) นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมการผลิตสี อุตสาหกรรมการเคลือบกระดาษ และอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น แหล่งผลิตดินขาวที่สำคัญในประเทศไทย มีอยู่หลายพื้นที่ เช่น จังหวัดลำปาง จังหวัดอุดรดิตถ์ และจังหวัดระนอง ปริมาณสำรอง 109.4 ล้านเมตริกตัน (ธนุพล , 2553) ทั้งนี้ ดินขาวที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมดังกล่าว เป็นดินขาวที่มีคุณภาพสูง เนื้อละเอียด และราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นดินที่ผ่านกระบวนการล้างและคัดคุณภาพแล้ว ซึ่งคิดเป็นปริมาณดินเพียงร้อยละ 15 ของปริมาณดินขาวที่ขุดขึ้นมาทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 85 เป็นดินขาวคุณภาพต่ำ หรือกากดินขาวเหลือทิ้ง ซึ่งแทบไม่มีมูลค่า หากนำกากดินขาวนี้มาใช้งาน จะต้องผ่านกระบวนการคัดแยกที่ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก



รูปที่ 1.1 เหมืองดินขาวที่มีการขุดในตำบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง



รูปที่ 1.2 เครื่องโม่ดินขาวให้มีขนาดตามต้องการ



รูปที่ 1.3 เหมืองดินขาวในตำบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

ปัจจุบันนี้ การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ นิยมใช้คอนกรีตเป็นวัสดุหลัก ทำให้ความต้องการใช้คอนกรีตมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนผสมของคอนกรีต ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ น้ำ และมวลรวม (Aggregate) โดยมวลรวมที่ผสมในคอนกรีตมีปริมาณมากถึงร้อยละ 70 – 80 ของปริมาณคอนกรีตทั้งหมด ทั้งนี้ มวลรวมสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามขนาด คือ มวลรวมหยาบ ได้แก่ หินหรือกรวดที่มีขนาดตั้งแต่ 4.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป หรือค้างอยู่บนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 และมวลรวมละเอียด ได้แก่ ทรายที่มีขนาดเล็กกว่า 4.5 มิลลิเมตร หรือสามารถผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 แต่ต้องไม่เล็กกว่า 0.07 หรือผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 200 ทั้งนี้มวลรวมละเอียดที่ใช้ในงานคอนกรีตมากที่สุด คือ ทราย ทำให้มีปัญหาทรายขาดแคลน ทั้งทรายแม่น้ำและทรายบก ซึ่งทรายแม่น้ำเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำแล้วค่อยๆ ตกตะกอนสะสมกลายเป็นแหล่งทรายอยู่ใต้ท้องน้ำ โดยทรายที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก จะตกตะกอนอยู่บริเวณต้นน้ำ ส่วนทรายละเอียด จะถูกกระแสน้ำพัดพารวมกันบริเวณท้ายน้ำ การนำทรายขึ้นจากท้องน้ำ จะใช้เรือดูดทรายขึ้นมาตามท่อ แล้วทั้งทรายลงบนตะแกรง โดยตะแกรงจะทำหน้าที่ร่อนแยกกรวดที่มีขนาดใหญ่ออกก่อนที่จะดูดทรายไปใช้งาน ส่วนทรายบกเป็นทรายที่เกิดจากการตกตะกอน ทับถมกันของลำน้ำเก่า ที่แปรสภาพเป็นพื้นดิน โดยมีซากพืช ซากสัตว์ทับถมกันที่ผิวหน้าซึ่งเรา

เรียกกันว่า หน้าดิน ที่มีความหนาประมาณ 2 – 10 เมตร การนำทรายมาใช้เริ่มจากการเปิดหน้าดินก่อน ด้วยรถตักดิน จากนั้นจะขุดดินลงไปจนถึงระดับน้ำใต้ดินจนมีสภาพเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ แล้วนำเรือดูดดูดทรายผ่านมาตามท่อ โดยปลายท่อจะมีตะแกรงแยกกรวดออก ขณะเดียวกันก็สามารถติดตั้งตะแกรงเพื่อแยกทรายหยาบและทรายละเอียดได้ก่อนนำไปใช้งานต่อไป (ชัชวาลย์, 2540)



รูปที่ 1.4 การลักลอบดูดทรายในแม่น้ำ (ผู้จัดการออนไลน์, 2557)



รูปที่ 1.5 ตลิ่งพังทลายจากการดูดทรายในแม่น้ำ (ผู้จัดการออนไลน์, 2557)

จากปัญหาการพังทลายของตลิ่งจากการดูดทรายแม่น้ำ แนวโน้มการขาดแคลนทรายสำหรับการก่อสร้าง และการขนส่งทรายที่สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก เป็นเหตุให้ต้องมีการหาวัสดุทดแทน ซึ่งภาคดินขาว เหลือทิ้งเป็นวัสดุที่เหมาะสมจะใช้ทดแทนทรายได้ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีการทำเหมืองดินขาว เช่น จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ลพบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส เป็นต้น เนื่องจากมีขนาดความละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานมวลรวมละเอียดสำหรับผลิต คอนกรีต นอกจากนี้ ดินขาว ยังเกิดจากการผุพังของหินแกรนิต (granite) หินฟีนมา (feldspar) และหินควอตซ์ (quartz) ซึ่งมีซิลิกา (SiO_2) เป็นองค์ประกอบคล้ายกับทราย (دنۇفل, 2553) ทำให้มีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้เป็นมวลรวมละเอียด สำหรับการโยนจากภาคดินขาวก่อนหน้านี้ นิยมนำมาใช้ในการถมถนนและที่ดินเป็นหลัก เพราะไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำภาคดินดังกล่าวมาใช้ในการอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ก็เพื่อหาวัสดุทดแทนทรายที่มี

ปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง การลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่ง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างงาน-สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น



รูปที่ 1.6 กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองดินขาวในตำบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง



รูปที่ 1.7 กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองดินขาวในตำบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง



รูปที่ 1.8 กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินในตำบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

ดังนั้น การใช้ประโยชน์กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป จึงเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการอาคารประหยัดพลังงาน อาคารและผนังสำเร็จรูปในปัจจุบันที่มีมูลค่าสูงถึง 20,000 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งมีแนวโน้มเติบโต ร้อยละ 5 - 10 ต่อปี (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2557) ซึ่งลักษณะการดำเนินงานของโครงการนี้ เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการรวม 2 ปี โดยปีที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติของกากดินขาวและทรายแม่น้ำ และพัฒนาเป็นคอนกรีตที่ใช้กากดินขาวเป็นส่วนประกอบ และปีที่ 2 เป็นการนำคอนกรีตมาพัฒนาเป็นผนังสำเร็จรูปสำหรับการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ จะสามารถช่วยลดปัญหาการพังทลายของตลิ่งจากการดูดทราย การขาดแคลนทรายก่อสร้าง และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาต้นแบบผนังอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปที่ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียด
- 1.2.2 เพื่อส่งเสริมการนำกากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินมาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น ช่วยลดการขนส่งวัสดุจากพื้นที่อื่น ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรภายในท้องถิ่น

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

- 1.3.1 ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหิน ตำบลหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง
- 1.3.2 ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 ล.1-2547 เรื่อง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ (สมอ., 2547)
- 1.3.3 ใช้ทราย จากทรายแม่น้ำ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับกากดินขาวเหลือทิ้ง
- 1.3.4 ใช้หินปูน จากจังหวัดสระบุรี เป็นมวลรวมหยาบ
- 1.3.5 ออกแบบอัตราส่วนในการพัฒนาคอนกรีตที่ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด จำนวนไม่น้อยกว่า 5 อัตราส่วน
- 1.3.6 ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (มอก. 2226-2548)

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

อุตสาหกรรม ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร และหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

1.4.1 ด้านวิชาการ

- 1) ทราบกระบวนการผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียดที่เหมาะสม
- 2) ทราบอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด
- 3) ทราบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล และสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด
- 4) ทราบผลการใช้งานจริงของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด
- 5) สามารถเผยแพร่บทความวิจัยในงานประชุมสัมมนาวิชาการภายในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
- 6) สามารถเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 บทความ

1.4.2 ด้านนโยบาย

- 1) ช่วยเป็นข้อมูลในการเสนอนโยบายการพัฒนาชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารเพื่อประหยัดพลังงานได้
- 2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีการประหยัดพลังงานภายในอาคารโดยใช้วัสดุก่อสร้างที่มี ต้นทุนต่ำ
- 3) ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างให้ความสำคัญกับการผลิตวัสดุประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

1.4.3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์

- 1) ได้ต้นแบบผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์
- 2) เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการวัสดุ ก่อสร้างประหยัดพลังงานและก่อสร้างได้รวดเร็ว
- 3) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนเพิ่มเติมให้กับอาคารประหยัดพลังงาน
- 4) ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างประหยัดพลังงานขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

1.4.4 ด้านสังคมและชุมชน

- 1) ชุมชนที่สนใจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผนังคอนกรีตสำเร็จรูปกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด
- 2) สังคมสามารถลดการใช้พลังงานภายในอาคารและลดการทำลายสิ่งแวดล้อม
- 3) ใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุมชนให้ประหยัดพลังงาน

1.4.5 หน่วยงานภาครัฐที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

1.4.6 หน่วยงานภาคเอกชนที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์



บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์ภาคดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป สามารถใช้งานจริงในการผนังอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป โดยมีรายละเอียดทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดในด้านการอนุรักษ์พลังงาน คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกล ความแข็งแรง มาตรฐานของวัสดุและผลิตภัณฑ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 ดินขาว

ดินขาวหรือเคโอลิน (kaolin) คือดินที่มีสีขาวเป็นแร่ธรรมชาติที่เกิดจากการผุพังและสลายตัวทางเคมีของหินบางชนิด ประกอบด้วยแร่ดินในกลุ่มแร่เคโอลินต์ (kaolinite group) เป็นส่วนสำคัญเมื่อบริสุทธิ์ จะมีสีขาวแต่มีสีอื่นเมื่อมีมลทิน เช่น ถ้าเกิดปนกับเหล็กออกไซด์ตามขั้นตอนต่างๆของการออกซิเดชัน(oxidation) เมื่อเผาแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์สีแดงเรียกดินเหล่านี้ว่า red burning clay หรือคาโอลินแดง(red kaolinitic clay) ถ้าเกิดปนกับสารอินทรีย์ (เหล็กออกไซด์ปน) และมักเกิดในแอ่งที่ลุ่มน้ำขังจะทำให้แร่ดินมีสีดำเรียกว่า บอลเคลย์ (ball clay) นอกจากนี้ยังประกอบด้วยแร่อื่นๆอีกเช่น ควอตซ์ (quartz) แคลไซต์(calacite)เฟลสปาร์ (feldspar) และพวกโลหะแอลคาไล (alkali metal) รวมทั้งมีสารประกอบพวกไทเทเนียม (titanium) ปนอยู่ด้วย (دنۇفل, 2553)

จากการสำรวจแหล่งดินขาวในประเทศไทย พบว่า มีแหล่งดินขาวอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ลพบุรี ปราจีนบุรี ระยอง ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ปรากฏว่าดินขาวแต่ละแหล่ง มีคุณสมบัติที่ต่างกันจึงมีประโยชน์ในการใช้งานที่ต่างกัน

ประโยชน์ในการใช้งานจึงแตกต่างกันไปตามคุณภาพของดินแหล่งนั้นๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเซรามิกซ์ เครื่องสุขภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา อุตสาหกรรมยาง กระดาษ สี และปุ๋ย เป็นต้น เนื่องจากประโยชน์ของดินขาวในอุตสาหกรรมต่างๆมีมาก และมีปริมาณความต้องการวัตถุดิบดินขาวจึงเพิ่มมากขึ้นด้วย จึงจำเป็นต้องหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมมาในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ก่อนการนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท จึงต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของเนื้อดิน เพื่อจะได้ทราบว่าดินขาวเหล่านั้นเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมใดบ้าง

ดินขาวถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศจีน จึงถูกเรียกชื่อตามแหล่งที่พบครั้งแรก คือ kaoling หรือ kaolin การค้นพบดินขาวในจีนนำไปสู่การค้นหาดินขาวในยุโรป โดยชาวฝรั่งเศสในจีนนำดินขาวจากจีนไปเป็นตัวอย่าง ต่อมาจึงได้พบดินขาวในเยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ ตามลำดับดินขาวในอังกฤษเป็นดินขาวแหล่งใหญ่และลึกที่สุดและมีคุณภาพที่สุด ซึ่งเป็นแหล่ง cornwall โดยเกิดในกรวยขนาดใหญ่ภายในหินแกรนิต และมีธาตุเหล็กน้อยเพราะไม่ได้เกิดจากการผุพังเป็นดินขาวร่วน มีสีขาวม่วงมีความเหนียว และมีเนื้อละเอียดมาก สำหรับประเทศไทยดินขาวหาดส้มแป้นจังหวัดระนองเป็นดินขาวเคโอลิน (kaolin) แห่งแรกที่ถูกค้นพบมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับดินขาวจากแหล่ง cornwall ของประเทศอังกฤษเป็นดิน

ขาวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของหินแกรนิตด้วยก๊าซต่างๆ (pneumatolytic process) โดยดินขาวที่ค้นพบนี้จะพบได้โดยทั่วไปตามเทือกเขาหินแกรนิตต่างๆ

2.2 แหล่งกำเนิดดินขาว

หินเป็นแหล่งกำเนิดของดินขาว เป็นสารประกอบเชิงซ้อนของอะลูมิเนียมซิลิเกต (complexaluminum silicate) ในระหว่างเกิดการผุพังหินพวกนี้จะถูกไฮโดรไลซ์ (hydrolyze) ธาตุพวก alkali และ alkali earth จะรวมตัวกันเป็นเกลือละลายน้ำได้ ส่วนสารที่เหลืออยู่จะประกอบไปเป็นสารเชิงซ้อนของอะลูมิเนียมซิลิเกตที่มีน้ำผลึก (hydrated aluminum silicate) ที่มีองค์ประกอบและโครงสร้างต่างๆกันหินที่เป็นแหล่งกำเนิดของดินขาวได้แก่ เฟลด์สปาร์ (feldspar) การกำเนิดดินขาวแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

1) แบบเกิดผุพังอยู่กับที่ (residual deposit) เกิดจากการผุพังหรือการแปรสภาพของแร่และหินมักพบในลักษณะเป็นภูเขา หรือที่ราบเป็นแหล่งแร่เฟลด์สปาร์ (feldspar) เมื่อเกิดการผุพังตามธรรมชาติหรือแปรสภาพโดยน้ำฝน น้ำบาดาล หรือก๊าซภายในโลกผลสุดท้ายจะได้ดินขาวซึ่ง ดินขาวจากแหล่งนี้มักพบว่ามีซิลิกา เฟลด์สปาร์ และอื่นๆน้อยอยู่ด้วย แหล่งดินชนิดนี้พบในประเทศไทยหลายแห่ง เช่น อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี อำเภอบางละมูน หนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น โดยดินขาวแหล่งนี้ มักพบในเขตภูเขาหรือที่ราบซึ่งมีกระบวนการเกิดดินขาว ดังนี้

- ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)




- ปฏิกิริยาการสลายตัวให้ซิลิกา (Desilication) (2)



- ปฏิกิริยาการรวมตัวกับน้ำ (Hydration)



เมื่อ



2) แบบพัดพาไปสะสมตัว (sedimentary deposit) เกิดจากอนุภาคของดินขาวจากแหล่งต้นกำเนิดถูกพัดพาออกไปจากแหล่งเดิมโดยกระแสน้ำ ธารน้ำแข็ง หรือลม แล้วไปสะสมในบริเวณที่ลุ่ม โดยตกตะกอนทับถมเป็นชั้นๆตามขนาดอนุภาคของดิน ดินขาวที่เกิดแบบนี้จึงมีความบริสุทธิ์กว่าดิน

ชาวที่เกิดแบบพุพังอยู่กับที่ แหล่งดินชนิดนี้ในประเทศไทยพบที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด นครศรีธรรมราช

3) แบบที่เกิดจากน้ำแร่เข้าไปแทนที่ในหิน (hydrothermal replacement) เกิดจากการ ที่หินอัคนีเย็นตัวน้ำแร่จะไหลซึมเข้าไปในรอยแตก หรือช่องว่างที่มีอยู่ในหินน้ำแร่จะละลายธาตุบางส่วนที่มี อยู่ในหินเดิมออกไป ธาตุและสารประกอบใหม่ที่อยู่ในน้ำแร่จะเกิดการตกผลึกเป็นแร่ชนิดใหม่ การกำเนิด แบบนี้จะขึ้นกับองค์ประกอบที่เหมาะสมหลายประการ เช่น อุณหภูมิ ความดันและความเป็นกรดหรือต่าง ของน้ำแร่

2.3 ความบริสุทธิ์ของดินขาว

ดินขาวที่เกิดขึ้นในแต่ละแหล่งจะมีความบริสุทธิ์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- ความบริสุทธิ์ของหินต้นกำเนิดเดิม (parent rock)
- ความสมบูรณ์ของการผุสลายของหินที่เป็นขั้นตอนอย่างสมบูรณ์
- ปริมาณของมลทิน (impurity) ถ้าหากมลทินถูกละลายออกไปได้มาก ดินขาวที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูง

ความบริสุทธิ์สูง

- ปริมาณของมลทินจากบริเวณอื่น ที่ถูกพัดพามาสะสมหากมีมากก็ทำให้ดินขาวมีความบริสุทธิ์น้อยลง

2.4 สมบัติทางเคมีของดินขาว

ดินขาวเมื่อบริสุทธิ์จะมีสีขาวประกอบด้วยผลึกเล็กๆของแร่คาโอลิไนต์ (kaolinite) มีสูตรทางเคมี คือ $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$ โดยมีส่วนประกอบทางเคมี ดังนี้

ซิลิกา (SiO_2)	เท่ากับ	ร้อยละ 46
อะลูมินา (Al_2O_3)	เท่ากับ	ร้อยละ 40
น้ำ (H_2O)	เท่ากับ	ร้อยละ 14

ดินขาวมีโครงสร้างแบบ phyllosilicate คือ เป็นแผ่น ๆ ชนิด 1:1 แต่ละแผ่นวางตัวไม่ สมมาตรกัน (unsymetry) โดยแผ่นซิลิกาเตตระฮีดรอล (silica tetrahe) อีกด้านหนึ่ง เมื่อนำมาประกกัน เป็นแร่คาโอลิไนต์ จะมีรูปผลึกแบบ Triclinic ตรงกลางของแผ่นออกเตฮีดรอล จะมีอนุมูลบวก (cation) อยู่เช่น $Al^{3+}, Fe^{3+}, Ca^{2+}, Mg^{2+}$

ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบของดินขาวในแต่ละจังหวัดในประเทศไทย (ร้อยละ)

องค์ประกอบเคมี	จังหวัด เชียงใหม่	จังหวัด อุตรดิตถ์	จังหวัด ลำปาง	จังหวัด ระนอง
ซิลิกา	44.5	65	61.7	48.6
อะลูมินา	38.2	17	25.8	36.4

เฟอร์ริกออกไซด์	0.8	1.6	1.5	0.94
ไทเทเนียมไดออกไซด์	0.2	0.1	-	0.02
แคลเซียมไดออกไซด์	0.1	0.07	0.73	0.08
โพแทสเซียมไดออกไซด์	0.8	4.2	4.38	2
โซเดียมออกไซด์	-	-	0.83	0.19
แมกนีเซียมไดออกไซด์	-	1.66	0.64	-
การสูญเสียน้ำหนักในการเผาไหม้ (Loss on ignition)	14.2	ไม่ระบุ	4.31	11.73

จากตารางที่ 2.1 ดินขาวจากต่างแหล่งมักมีส่วนประกอบต่างกันออกไป เนื่องจากโครงสร้าง ของดินขาวมีการแทนที่ของธาตุซึ่งเป็นอนุมูลบวต่างกัน ดินขาวที่มีคุณภาพสูงจะพบแต่ Al^{3+} เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสารประกอบของแร่อื่นๆ ปนอยู่ด้วย เช่น ควอตซ์ (quartz) เฟลด์สปาร์ (feldspar) ฮีมาไทต์ (hematite) ฟลูออไรต์ (fluorite) แมกนีไทต์ (magnetite) ไพไรต์ (pyrite) รูไทล์ (rutile) เป็นต้น

2.5 สมบัติทางกายภาพของดินขาว

ดินขาวมีจุดหลอมเหลวประมาณ 1785 องศาเซลเซียส มีความแข็ง 2.0-2.5 ความถ่วงจำเพาะ 2.6 ความเหนียวน้อยเมื่อผสมน้ำมีความเหนียว (plasticity) ประมาณ 25-40% นอกจากนี้คุณสมบัติของดินขาวที่ควรศึกษาก่อนนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆมีดังนี้ คือ

1) ขนาดของอนุภาค (particle size) ขนาดของอนุภาคดินจะมีผลต่อความเหนียวและการหดตัวของดินเมื่อแห้ง (drying shrinkage) ดินเม็ดละเอียดจะให้ความเหนียว และการหดตัวเมื่อแห้งมากกว่าดินเม็ดหยาบดินเม็ดหยาบจะมีความเหนียวน้อย

2) รูปร่างของอนุภาค (particle shape) รูปร่างของแร่ควอตซ์ โดยทั่วไปจะเป็นแผ่นหกเหลี่ยม (hexagonal plates) ควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 0.05-10.0 ไมครอน

3) คุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนอนุมูล (base exchange capacity) ปกติดินขาวที่บริสุทธิ์จะไม่มี การเปลี่ยนแปลงอนุมูล หรือการดูดซับอนุมูลและโมเลกุลอื่นๆ แต่ถ้าไม่บริสุทธิ์จะเกิดการแลกเปลี่ยนอนุมูล หรือดูดซับเอาผลึกแร่ที่มีขนาดเล็กไว้ที่ผิว

4) คุณสมบัติเมื่อแห้ง (drying property) ดินขาวที่บริสุทธิ์จะมีการหดตัวเมื่อแห้ง (drying shrinkage) ไม่สูงนัก ดินขาวที่มีเม็ดละเอียดจะมีค่าการหดตัวมากกว่าเม็ดหยาบ

5) คุณสมบัติด้านความแข็งแรง ความแข็งแรงของเนื้อดินเมื่อแห้งและหลังจากการเผาถ้ามีความแข็งแรงของเนื้อดินสูงจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการแตกหักน้อยและแข็งแรงทนทาน

6) คุณสมบัติหลังการเผา (firing property) เมื่อเผาแล้วจะมีการหดตัวมาน้อยเพียงใด สีของเนื้อดินที่ได้หลังจากการเผาเป็นไปตามต้องการของตลาดหรือไม่ เช่น มีสีขาเมื่อไปทำผลิตภัณฑ์จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงกว่าสีครีมหรือสีน้ำตาล

2.6 แหล่งดินขาวในประเทศไทย

ดินขาวจะพบอยู่มากมายหลายแหล่ง แต่ละแห่งอาจมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป แหล่งดินขาวที่สำคัญในประเทศไทย มีดังนี้

1) แหล่งดินขาวจังหวัดระนอง เป็นแหล่งดินที่เกิดในลักษณะ residual deposit เกิดจากกระบวนการก๊าซร้อน(pneumatolytic process) เข้าไปเปลี่ยนสภาพหินเดิมโดยเฉพาะแร่เฟลสปาร์ ได้ถูกก๊าซร้อนดังกล่าวซึ่งมีสภาพเป็นกรดตั้งเอาธาตุ Na,K,Ca และซิลิกาออกจากแร่ทำให้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นคาโอไลนด์ บริเวณที่พบแหล่งดินขาวเช่น ตำบลหาดส้มแป้น ตำบลบางรีนอำเภอมือง ตำบลบางพระ กิ่งอำเภอละอุ่น ดินขาวจากแหล่งต่างๆใน 3 ตำบลนี้มีคุณภาพใกล้เคียงกันคือ ดินมีสีขาว เนื้อดินร่วนซุย เวลาล้างจมตัวเร็ว เนื่องจากเนื้อดินหยาบ ในการทดสอบดินขาวที่จังหวัดระนองจำนวน 15 ตัวอย่างมีปริมาณ SiO_2 44.85-48.61% , Al_2O_3 34.13-39.30%, ปริมาณ Fe_2O_3 และ TiO_2 ค่อนข้างต่ำ จึงเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาชนิดสีขาว

2) ดินขาวจังหวัดลำปาง ดินขาวแบบนี้เกิดแบบ residual deposit เนื่องจากการสลายของแร่เฟลด์สปาร์ที่อยู่ในหินไรโอไลต์ ลักษณะเนื้อดินแน่น แตกต่างไปจากดินขาวจังหวัดระนอง และจังหวัดนราธิวาส ดินขาวที่เกิดแบบนี้มักจะมีเม็ดควอตซ์ปนอยู่มากบริเวณที่พบคือ บริเวณปากคำ ตำบลบ้านสา อำเภोज้างห่ม จากการทดสอบตัวอย่างหินจากจังหวัดลำปาง 35 ตัวอย่าง มีปริมาณ SiO_2 63.04-76.76%, Al_2O_3 13.10-23.92% ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก

3) แหล่งดินขาว จังหวัดปราจีนบุรี ดินขาวแหล่งนี้เกิดแบบ residual deposit ประกอบด้วยแร่เคโอไลนด์เป็นส่วนใหญ่ และมีควอตซ์ปนดินมีลักษณะขาวเหนียว สีไม่ขาวจัด พบที่บ้านโคกไม้ลาย และบ้านหนองใหญ่ อำเภอมือง จากการทดสอบตัวอย่างหินจังหวัดปราจีนบุรี 10 ตัวอย่างมีปริมาณ SiO_2 45.54-53.99%, Al_2O_3 17.61%-39.01% ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ และนิยมใช้ทำฟิลเลอร์หรือสารเติมในอุตสาหกรรมปุ๋ยผสม

4) แหล่งดินขาวจังหวัด อุดรดิตถ์ ดินขาวแบบนี้เกิดแบบ residual deposit ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของ rhyolitic tarff ประกอบด้วย คาโอไลนด์ ควอตซ์ และอีลไลต์ ดินมีสีขาวมาก มีสิ่งเจือปนคือหินและทราย พบที่ตำบลวังยาง อำเภอมือง จากการทดสอบตัวอย่างจากจังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวนทั้งหมด 15 ตัวอย่าง มีปริมาณ SiO_2 63.75-77.56% , Al_2O_3 12.26-19.87% ใช้ในอุตสาหกรรมสี ยาฆ่าแมลง และปุ๋ย

5) แหล่งดินขาว จังหวัดเชียงราย ดินขาวแหล่งนี้เกิดแบบ sedimentary deposit โดยกระแสน้ำชะดินออกจากหินแกรนิตแล้วพาไปตกทับถมในหนองน้ำโบราณ ดินแหล่งนี้หนาประมาณ 2.5 เมตร วางตัวอยู่บนชั้นกรวดทราย และวางตัวอยู่ในชั้นลูกรังและทราย ดินมีสีขาวเป็นส่วนใหญ่ มีสีน้ำตาลแดงหรือเหลืองสลับเป็นหย่อม ๆ พบที่บ้านโป่งเทวี อำเภอมืองเวียงป่าเป้า

6) แหล่งดินขาว จังหวัดนครราชสีมา ดินขาวแหล่งนี้มีการกำเนิด 2 แบบ ดังนี้

- แบบที่ 1 residual deposit เกิดจากการเปลี่ยนสภาพของหินแกรนิต โดยการกระทำของน้ำฝน น้ำบาดาลหรือก๊าซร้อนภายในโลก ดินขาวแหล่งนี้ประกอบด้วย เคโอลิไนต์ เป็นส่วนใหญ่ พบที่ ตำบลโตะเต็ง อำเภอสุโขทัย

- แบบที่ 2 sedimentary deposit เกิดจากการถูกพัดพามาสะสมตัวในที่ลุ่มหรือประกอบด้วยกลุ่มแร่ คาโอลิไนต์ ควอตซ์ อาจมีหรือไม่มีโอลิไต์ปะปน พบที่ตำบลจวบ อำเภอรະแงะ

7) แหล่งดินขาว จังหวัดระยอง ดินขาวแหล่งนี้เกิดแบบ sedimentary deposit ดินแหล่งนี้หนาประมาณ 3 เมตร วางตัวอยู่ใต้ชั้นกรวดทรายแม่น้ำ ประกอบด้วย เคโอลิไนต์ และควอตซ์ ดินมีสีขาวแกมเขียวอ่อน สีเทาแกมเขียวอ่อน อาจมีสีเหลืองของเหล็กปะปนเป็นหย่อมๆ พบที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

8) แหล่งดินขาว จังหวัดกระบี่ ดินขาวแบบนี้เกิดการทับถมแบบ sedimentary deposit เนื้อดินเป็นสีขาวประกอบด้วยคาโอลิไนต์ และแร่ควอตซ์ พบที่บ้านทับเที่ยง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

2.7 การตรวจสอบคุณภาพดินขาวสำหรับอุตสาหกรรม

การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดินขาวเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อบอกชนิดแร่ดินของดินขาวโดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้

- X-ray Diffract meter (XRD)
- Diffract meter Thermal Analysis (DTA)
- กล้อง Electron Microscope (EM)

2) เพื่อนำไปใช้ด้านเซรามิก ที่นิยมทดสอบมีดังต่อไปนี้

- การทดสอบของเนื้อดินขาว หลังจากการเผา ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส
- ความทนไฟของเนื้อดินขาว
- การหดตัวของเนื้อดินหลังการเผา (Dry shrinkage test)
- ความเหนียวของดิน (plasticity)
- การดูดกลืนน้ำ (water absorption)
- การทดสอบหาค่ากำลังต้านทานแรงดัด อยู่ในรูปของโมดูลัสการแตกร้าว (modulus of rupture)

3) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ มีการทดสอบที่สำคัญดังนี้

- การหาขนาดของเม็ดดิน (particle size distribution)
- การหาความขาวสว่าง (brightness)
- การหาความคมของเม็ดดิน (abrasiveness)

2.8 กากดินขาว

ภาคดินขาวเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตดินขาวเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีปริมาณมาก และเป็นปัญหาในการกำจัดของเหมืองแร่ กระบวนการผลิตดินขาวมีภาคดินขาวเป็นหน้าดินในเหมืองแร่ ดินขาวซึ่งมีความลึกตั้งแต่ผิวดินลงไปจนถึงความลึกประมาณ 3 เมตร โดยในเหมืองแร่จะมีสายแร่ที่มีความกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นเนื้อดินประมาณ 30 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หน้าดินขาวเกิดจากการผุพังของหินแกรนิตเป็นส่วนใหญ่ โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ อลูมินา (Al_2O_3) และซิลิกา (SiO_2) ที่เหลือเป็นแร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม ควอร์ต และเฟลสปาร์ (ดนูพล, 2553) โดยความลึกของชั้นหน้าดินขาวแต่ละแหล่งในประเทศไทยเป็นดังตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ความหนาของชั้นหน้าดินขาว (ภาคดินขาว) และชั้นดินขาวจากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี

ภาค	แหล่งดินขาว	ความหนาชั้นหน้าดินขาว (เมตร)	ความหนาชั้นดินขาว (เมตร)
ภาคเหนือ	<u>จังหวัดเชียงใหม่</u> แหล่งบ้านแม่หยวก อำเภอเมือง	0.5	มากกว่า 3.5
	<u>จังหวัดพะเยา</u> แหล่งบ้านต๋อมตง อำเภอเมือง	0.5	มากกว่า 0.5
	<u>จังหวัดลำปาง</u> แหล่งบ้านกล้วยหลวง อำเภอเมือง	0.5	6
	<u>จังหวัดอุตรดิตถ์</u> แหล่งบ้านวังยาง อำเภอเมือง	1	5
ภาคกลาง	<u>จังหวัดนครนายก</u> แหล่งเขากระเหรี่ยง อำเภอเมือง	2	4
	<u>จังหวัดนครนายก</u> บ้านคลองเสือโตน อำเภอเมือง	1.25	4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	<u>จังหวัดปราจีนบุรี</u> แหล่งโคกไม้ลาย อำเภอเมือง	1	3
	<u>จังหวัดระยอง</u> แหล่งเขาทับกลาง อำเภอแกลง แหล่งบ้านข่ามะกอก อำเภอแกลง	3	ไม่ต่ำกว่า 2
		0.5	3.5
	<u>จังหวัดจันทบุรี</u> แหล่งเขาตัน อำเภอท่าใหม่ แหล่งบ้านสามหนาด อำเภอท่าใหม่	0.5	0.5
		1	1
		<u>จังหวัดตราด</u> แหล่งบ้านแหลมไทร อำเภอเมือง	0.3

ภาคใต้	จังหวัดระนอง แหล่งบางรีน อำเภอมือง	0.06	3-5
	จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งห้วยใหญ่ อำเภอนาสาร	4	1-5

2.9 คอนกรีต

คอนกรีต (Concrete) คือวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่มีส่วนผสมของวัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์ รวมถึงวัสดุปอซโซลาน) มวลรวม (ทราย หิน หรือกรวด) น้ำ และสารเคมีผสมเพิ่ม ผสมกันด้วยสัดส่วนที่พอเหมาะ กับลักษณะงานที่จะนำไปใช้ คอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม่ ๆ ควรมีความชื้นเหลือพอที่จะนำไปเทให้ไหลลงในแบบหล่อได้ง่าย และเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีลักษณะทนทานคล้ายหิน สามารถรับแรงได้ตามต้องการ โดยวัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีต (ปริญญา และชัย, 2555) มีดังนี้

1) ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ (Cement) นับได้ว่าเป็นวัสดุประสาน (Binder material) หลักที่ใช้ในส่วนผสมคอนกรีต แม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีวัสดุปอซโซลาน (Pozzolan material) เช่น เถ้าลอยของถ่านหิน (Fly ash) ซิลิกาฟูม (Silica fume) ตะกรันเตาถลุงเหล็ก (Slag) หรือจ้าวกซีเถ้าแกลบ (Rice hush ash) มาเป็นวัสดุประสานแทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์ก็ตาม แต่วัสดุประสานหลักที่ใช้ผสมทำปูนซีเมนต์ก็ยังเป็นปูนซีเมนต์

สำหรับปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดปูนเม็ด (Clinker) ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเผาส่วนผสมของออกไซด์ของธาตุแคลเซียม ซิลิกอนและอลูมินา เป็นส่วนใหญ่ โดยใช้อุณหภูมิในการเผาสูงประมาณ 1500 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามปูนซีเมนต์ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสมาคมคอนกรีตอเมริกา (ACI) ซึ่งได้แบ่งปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ตามลักษณะใช้งานออกเป็น 5 ประเภทดังนี้

(ก) ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ธรรมดา (Ordinary Portland cement or Standard Portland cement) เหมาะสำหรับใช้ในการทำคอนกรีต หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษกว่าธรรมดา และสำหรับใช้ในการก่อสร้างตามปกติทั่วไป เช่น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน ถนน และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่าง ๆ

(ข) ประเภทที่ 2 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ดัดแปลง (Modified Portland cement) สำหรับใช้ในการทำคอนกรีต หรือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่เกิดความร้อนและทนซัลเฟตได้ปานกลาง เหมาะกับงานจ้าวกงานก่อสร้างคลองส่งน้ำ งานคอนกรีตหยาบ (Mass concrete) เช่นงานฐานรากขนาดใหญ่ เป็นต้น

(ค) ประเภทที่ 3 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์แข็งตัวเร็ว (Rapid hardening Portland cement) เป็นปูนซีเมนต์ที่ให้กำลังสูงในระยะแรก เพราะมีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ธรรมดา เหมาะสำหรับงานคอนกรีตหล่อสำเร็จ (Precast concrete) เพราะต้องการใช้งานเร็วหรือถอดแบบเร็ว เช่น เสาเข็มคอนกรีต เสาไฟฟ้าคอนกรีต เป็นต้น

(ง) ประเภทที่ 4 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ความร้อนต่ำ (Low heat Portland cement) สำหรับใช้งานในการก่อสร้างคอนกรีตหยาบ เช่น เชื้อคอนกรีต เนื่องจากมีคุณสมบัติในการให้อุณหภูมิของคอนกรีตต่ำ

(จ) ประเภทที่ 5 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ทนซัลเฟต (Sulfate resistant Portland cement) เป็นปูนซีเมนต์ที่ต้านทานซัลเฟตได้สูง เหมาะสมสำหรับงานคอนกรีตที่อยู่ในที่มีการกระทำของเกลือซัลเฟต เช่น บริเวณน้ำ หรือดินที่มีสารซัลเฟต เป็นต้น

อย่างไรก็ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ได้แนะนำการณิปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์บางประเภท สามารถใช้ปูนซีเมนต์ชนิดอื่นแทนได้ เช่น นำปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และใช้สารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical admixture) เพื่อปรับปรุงให้กำลังอัดสูงเร็ว แทนการใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 หรือใช้สารปอซโซลานผสมคอนกรีตทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน เพื่อลดความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันทดแทนปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 4 หรือผสมสารปอซโซลานในปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เพื่อต้านทานซัลเฟต แต่ทั้งนี้ควรทำการทดลองคุณสมบัติส่วนผสมให้ได้ตามต้องการก่อนใช้งาน

นอกจากนี้ยังมีปูนซีเมนต์ประเภทอื่นที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะกับงานอื่น ได้แก่

(ก) ปูนซีเมนต์ผสม ได้จากการบดปูนเม็ดกับวัสดุผสม ได้แก่ จำพวกทรายซึ่งประกอบด้วยซิลิกา หรือหินปูนที่เฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยา ปริมาณวัสดุผสมที่ใช้ผสมประมาณ 20-30% โดยน้ำหนัก ทำให้ราคาถูกลง ระยะเวลาการก่อตัวช้าขึ้น และการหดตัวเมื่อแห้งน้อยลง แต่กำลังรับแรงอัดสูงสุดก็ลดลงด้วย ปูนซีเมนต์ชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เฉพาะในงานก่ออิฐ หรืองานฉาบเท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้ผสมคอนกรีตสำหรับโครงสร้างหลัก เช่น เสา คาน ฐานราก และพื้น

(ข) ปูนซีเมนต์ขาว ใช้ผสมรวมกับแม่สีที่ไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์ เหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความสวยงามหรือทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น ห้องน้ำ สระว่ายน้ำ หินขัด หินล้าง เป็นต้น กำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ชนิดนี้ที่ 28 วันต่ำกว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แต่ราคาแพงกว่า จึงไม่เหมาะในการนำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงสร้างหลักและงานคอนกรีตทั่วไป

(ค) ปูนซีเมนต์ปอซโซลาน การใช้ปูนซีเมนต์ปอซโซลานในการผสมคอนกรีต ควรทำการทดสอบส่วนผสมและทดลองคุณสมบัติของคอนกรีตที่ได้ เพื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของคอนกรีตที่ต้องการก่อนใช้งานก่อสร้างจริง

นอกจากนี้ยังมีปูนทนไฟ ปูนยิบซั่ม ปูนโลม์ ปูนก่อ และปูนซีเมนต์อลูมินา เป็นต้น

2) ทราย

ทราย (Sand) เป็นส่วนผสมของคอนกรีตที่จัดไว้ในมวลรวมละเอียด (Fine aggregate) มีขนาด 1-3 มม. ซึ่งเป็นตัวแทรกในมวลรวมหยาบ (Coarse aggregate) หากไม่มีทรายเป็นตัวแทรกในช่องว่างระหว่างมวลรวมหยาบ ก็จะทำให้แรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตน้อยลง ซึ่งทำให้คอนกรีตมีกำลังรับแรงที่ต่ำลง ทรายที่ใช้ทำคอนกรีตในลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ได้แก่

- ทรายบก พบบนบกห่างจากทะเล จะไม่มีความเค็มติดอยู่
- ทรายแม่น้ำ พบตามลำห้วย ลำธาร และในแม่น้ำเก่าและใหม่
- ทรายทะเล พบตามชายทะเล หรือบนบกห่างจากทะเลแต่มีความเค็มติดอยู่

- ทรายที่ได้จากการโม่หินเป็นก้อนเล็กๆ หรือร่อนหิน

อย่างไรก็ตามคอนกรีตธรรมดาต้องการทรายที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมคม สะอาด ไม่มีกรวดต่างหรือเกลือเจือปน และมีขนาดคละที่เหมาะสม

3) หินหรือกรวด

หินหรือกรวด (Rock or gravel) จัดเป็นพวกมวลรวมหยาบที่ใช้ผสมทำคอนกรีต เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีความแข็งและทนทาน เหมาะสำหรับมาใช้ทำเป็นวัสดุผสมคอนกรีต ซึ่งควรมีลักษณะที่มีความแข็งแรงดีพอ มีผิวขรุขระ หยาบและเหลี่ยม มีความสะอาดเพียงพอ และต้องมีขนาดคละที่ต่างๆ กัน เพื่อประสานกันได้ดีและมีช่องว่างน้อยที่สุด

ในประเทศไทยนิยมเรียกหินตามขนาดดังนี้ หินฝุ่นจะมีขนาดเล็กกว่า 1/2 นิ้ว หินหนึ่งมีขนาด 1/2 - 1 นิ้ว หินสองขนาด 1-2 นิ้ว หินสามขนาด 3-4 นิ้ว หินสี่มีขนาด 6-8 นิ้ว และหินใหญ่ 8-16 นิ้ว (ไม่นำมาผสมคอนกรีต)

4) น้ำ

น้ำ (Water) เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ผสมทำคอนกรีต ซึ่งบทบาทที่สำคัญต่องานคอนกรีต ได้แก่ การใช้น้ำทำหน้าที่เคลือบมวลรวมให้เปียกเพื่อปูนซีเมนต์จะได้เข้าเกาะโดยรอบและยึดติดกันดี ทำหน้าที่หล่อลื่นให้ปูนซีเมนต์ ทรายและหินหรือกรวด มีความชื้นเหลว และสามารถไหลเข้าแบบได้ และที่สำคัญน้ำเป็นตัวทำปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์ ทำให้ปูนซีเมนต์เกิดเป็นเพสต์ มีความร้อนเกิดขึ้น และเมื่อแข็งตัวจะมีลักษณะเหมือนหิน นอกจากนี้ยังใช้น้ำในการบ่มคอนกรีต ปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำมักจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากน้ำใช้ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในชั้นดี เช่น น้ำประปา กฎทั่วไปสำหรับน้ำในงานคอนกรีตคือ น้ำที่ดื่มได้ก็สามารถนำมาใช้งานได้ จำนวนน้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตขึ้นอยู่กับส่วนผสมของคอนกรีต โดยมากกำหนดเป็นอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ (w/c ratio)

5) สารผสมเพิ่ม


สารผสมเพิ่ม (Admixtures) คือวัสดุที่ไม่ใช่ปูนซีเมนต์ และมวลรวม และใช้ผสมทำคอนกรีตเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติบางอย่าง สารผสมเพิ่มในคอนกรีตอาจแบ่งออกได้เป็น 3 พวก ได้แก่

(ก) แร่ผสมเพิ่ม (Mineral admixtures) หมายถึงสารซึ่งเมื่อผสมคอนกรีตแล้วสามารถทำปฏิกิริยาปอซโซลานได้ เช่น เถ้าลอย ผงซิลิกา เถ้าภูเขาไฟ หรือหมายถึงสารซึ่งสามารถทำปฏิกิริยาไฮเดรชันเมื่อผสมน้ำ เช่น ตะกรันจากเตาถลุงเหล็ก หรือเถ้าลอยบางชนิด รวมถึงสารซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวในขบวนการแข็งตัว (เช่น Expansion admixture) สารซึ่งช่วยเปลี่ยนสีคอนกรีต สารซึ่งช่วยให้มีกำลังสูงเมื่อบ่มโดยเตาอบไอน้ำแรงดันสูง (เช่น ผงซิลิกา) และอื่นๆ เช่น โพลีเมอร์ และ Filter เป็นต้น

(ข) สารเคมีผสมเพิ่ม (Chemical admixtures) หมายถึงสารที่ใช้ผสมคอนกรีต ไม่ว่าจะผสมในน้ำผสมคอนกรีตก่อนการผสมคอนกรีต หรือผสมในขณะที่ผสมคอนกรีต หรือผสมก่อนการเทคอนกรีต เพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการของคอนกรีต เช่น เพิ่มความสามารถในการทำงาน เพิ่มกำลัง ลดน้ำ เพิ่มความต้านทานต่างๆ หน่วงการแข็งตัว หรือเร่งการแข็งตัว เป็นต้น

(ค) สารผสมเพิ่มอื่นๆ ที่ใช้เพิ่มคุณภาพคอนกรีตมีอีกหลายประเภท เช่น สารผสมเพิ่มเพื่อช่วยในการบ่มคอนกรีต สารผสมเพิ่มสำหรับลดการแยกตัวแต้มน้ำ สารป้องกันการเกิดสนิมในเหล็กเสริม สารกันซึมและสารกักกระจายฟองอากาศ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเมื่อนำส่วนผสมต่างๆ ของคอนกรีตมาผสมกัน จะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่งพอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามต้องการ หลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็งมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น องค์ประกอบที่นำมาผสมกันจะมีชื่อเรียกเฉพาะ (วินิต, 2527) ดังรูปที่ 2.1

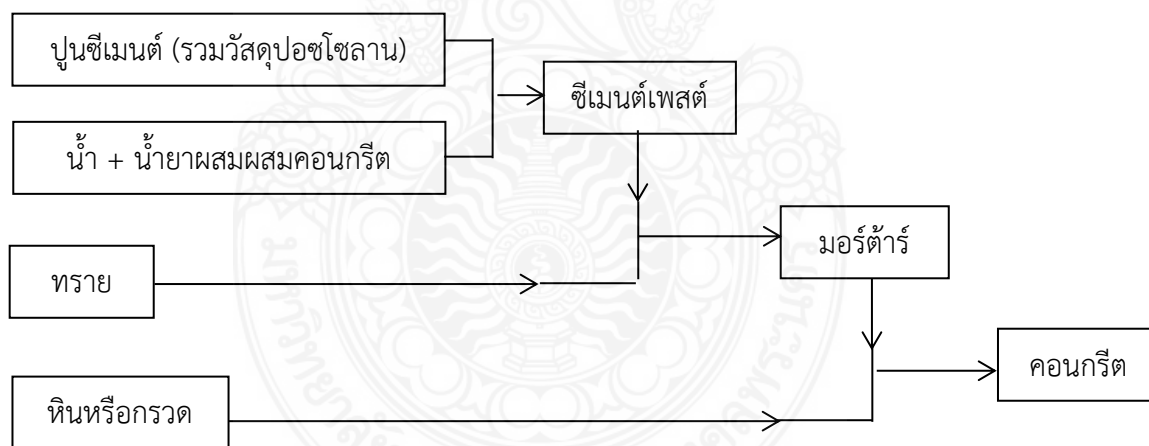

รูปที่ 2.1 ชื่อเรียกองค์ประกอบของคอนกรีต

2.10 ส่วนผสมคอนกรีต

โดยทั่วไปส่วนผสมคอนกรีตที่ดีจะใช้ปริมาณน้ำในส่วนผสมให้น้อยที่สุด โดยมีความสามารถในการเทได้พอเพียงกับลักษณะการทำงาน หรือโครงสร้างต่าง ๆ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นตามต้องการ เช่น การรับแรง ความทนทาน และความทึบน้ำ เป็นต้น

1) อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์

ในงานทั่วไปการเลือกใช้อัตราส่วนน้ำตอปูนซีเมนต์ (Water to cement ratio, w/c) ขึ้นกับกำลังอัดของคอนกรีตที่ต้องการ แต่ในกรณีที่คำนึงถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่จะมีผลต่อความทนทานของคอนกรีต เช่น คอนกรีตที่ต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมซัลเฟต หรือคอนกรีตที่บดน้ำ เป็นต้น ในลักษณะเช่นนี้ควรใช้อัตราส่วนน้ำตอปูนซีเมนต์ให้ต่ำ แม้ว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ได้จะสูงกว่าค่าที่ออกแบบไว้ก็ตาม

2) ปริมาณน้ำในส่วนผสมคอนกรีต

ปริมาณน้ำในคอนกรีตไม่ควรใช้มากเกินไป ควรมีปริมาณพอเพียงต่อความสามารถในการเทได้ของคอนกรีต เพื่อป้องกันการเยิ้มมากของคอนกรีต มาตรฐาน ว.ส.ท. กำหนดปริมาณที่เหมาะสมที่ให้ค่ายุบตัวต่างๆ เมื่อใช้หินย่อยและทรายธรรมชาติในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (Saturated surface dry) ดังตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในส่วนผสมคอนกรีต

ค่ายุบตัว (ซม.)	ปริมาณน้ำตอปูนซีเมนต์หนึ่งลูกบาศก์เมตร (ลิตร)	
	หินขนาดใหญ่สุด 25 มม.	หินขนาดใหญ่สุด 20 มม.
7.5	170	180
10.0	180	190
12.5	190	200
15.0	200	210

3) ปริมาณปูนซีเมนต์

ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตขึ้นกับอัตราส่วนน้ำตอปูนซีเมนต์ที่กำหนดในส่วนผสม ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ที่สูงเกินไป เนื่องจากจะทำให้เกิดความร้อนในคอนกรีตสูง และเกิดการหดตัวของคอนกรีตสูงด้วย

4) การเลือกใช้ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ

มาตรฐาน ว.ส.ท. ได้กำหนดขนาดมวลรวมไว้ว่าขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบต้องไม่โตกว่า $1/5$ ของด้านแคบที่สุดของแบบหล่อคอนกรีต หรือต้องไม่โตกว่า $2/3$ ของระยะช่องว่างน้อยที่สุดระหว่างเหล็กเสริมแต่ละเส้นหรือแต่ละมัด โดยให้ใช้ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ 20 หรือ 25 มม. สำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป และใช้ขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบ 40 มม. สำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนามาก หรือคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก

5) ปริมาณส่วนละเอียด

ปริมาณส่วนละเอียดในคอนกรีตหมายถึง ปริมาณปูนซีเมนต์ และปริมาณทราย มีผลต่อความสามารถเทได้และการแยกตัวของคอนกรีต มาตรฐาน ว.ส.ท. ได้ให้ปริมาณส่วนละเอียดที่เหมาะสมเมื่อใช้หินย่อยและทรายธรรมชาติในสภาพอิมมัวผิวแห้ง ดังตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 ปริมาณส่วนละเอียดในคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร

ขนาดโตสุดของหิน (ม.ม.)	ปริมาณส่วนละเอียด
25	380 ลิตร หรือร้อยละ 38
30	400 ลิตร หรือร้อยละ 40

2.11 การผสม การลำเลียง การเท และการบ่มคอนกรีต

1) การผสมคอนกรีต

การผสมคอนกรีตให้มีคุณภาพดีและถูกหลักวิชามี 2 วิธี คือ

(ก) การผสมโดยปริมาตร เป็นการผสมคอนกรีตโดยการตวงส่วนผสมตามกำหนด จะได้สัดส่วนผสมของคอนกรีตที่แน่นอนและสม่ำเสมอพอสมควร เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องการกำลังอัดของคอนกรีตสูงมาก การตวงส่วนผสมควรตวงส่วนผสมด้วยถังมาตรฐาน ถังมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปทำด้วยไม้มีขนาดพอดีกับปูนซีเมนต์ 1 ถัง (50 กก.)

(ข) การผสมโดยน้ำหนัก เป็นการผสมคอนกรีตโดยการชั่งน้ำหนักของส่วนผสมตามกำหนด จะได้สัดส่วนผสมของคอนกรีตที่แน่นอนและสม่ำเสมอทุกครั้ง โดยเฉพาะงานก่อสร้างใหญ่ๆ ที่ต้องการกำลังอัดของคอนกรีตสูง การวัดส่วนผสมของคอนกรีตโดยน้ำหนักนี้ ไม่ต้องกังวลกรณีของการพองตัวของทราย เพราะทรายที่ชั่งโดยน้ำหนักนั้นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก

2) การลำเลียงคอนกรีต

ในการลำเลียงคอนกรีตที่ผสมแล้วต้องคำนึงถึงสภาพการลำเลียงคอนกรีตว่าต้องระวังให้เนื้อคอนกรีตสม่ำเสมอ และไม่แยกตัวก่อนเทลงแบบ โดยป้องกันคอนกรีตจากสภาพแวดล้อม และภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน และความชื้น เป็นต้น วิธีการการลำเลียงคอนกรีตที่เหมาะสมขึ้นกับสถานที่ผสมคอนกรีตและบริเวณที่จะทำคอนกรีต โดยควรเลือกวิธีที่ไม่ทำให้คอนกรีตแยกตัว มาตรฐาน ว.ส.ท. ได้แนะนำวิธีการลำเลียงคอนกรีตที่เหมาะสม ดังนี้

(ก) เมื่อที่ผสมคอนกรีตอยู่ในระดับเดียวกับบริเวณที่ต้องการเทคอนกรีต ควรใช้วิธีลำเลียงโดยคนงาน รถเข็น รถผสมคอนกรีต สายพานลำเลียง หรือคอนกรีตปั๊ม เป็นต้น

(ข) เมื่อที่ผสมคอนกรีตอยู่ในระดับสูงกว่าบริเวณที่ต้องการเทคอนกรีต ควรใช้วิธีลำเลียงโดยราง สายพานลำเลียง หรือคอนกรีตปั๊ม เป็นต้น

(ค) เมื่อที่ผสมคอนกรีตอยู่ในระดับต่ำกว่าบริเวณที่ต้องการเทคอนกรีต ควรใช้วิธีลำเลียงโดยใช้รอก ใช้ลิฟท์ รถเข็น สายพานลำเลียง หรือคอนกรีตปั๊ม เป็นต้น

(ง) เมื่อที่ผสมคอนกรีตอยู่ห่างจากบริเวณที่ต้องการเทคอนกรีต ต้องใช้วิธีลำเลียงโดยรถโม้ขนคอนกรีตมาส่งที่หน่วยงาน และลำเลียงต่อไปสู่บริเวณที่ต้องการเทคอนกรีตด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสม

3) การเทคอนกรีต

การเทคอนกรีต ควรมีการวางแผนเพื่อให้สามารถเทได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่องานที่ไม่เกี่ยวข้อง การเทคอนกรีตที่ดี คือการเทเพื่อให้คอนกรีตที่มีส่วนผสมสม่ำเสมอ ไม่มีการแยกตัว และไม่มีรูพรุน ในขณะที่กำลังเทคอนกรีตอยู่นั้นจำเป็นต้องทำคอนกรีตให้แน่น โดยทั่วถึง โดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้มือ ใช้เครื่องเขย่า หรือจะใช้เครื่องตบแต่ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้คอนกรีตที่แน่น มีการยึดหน่วงกับเหล็กเสริมดี และได้ผิวเรียบ

4) การบ่มคอนกรีต

คอนกรีตจำเป็นต้องได้รับการบ่มทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการเท และควรบ่มต่อไป จนกระทั่งคอนกรีตมีกำลังตามต้องการ หลักการของการบ่มที่ดีจะต้องสามารถป้องกันคอนกรีตไม่ให้เกิดการสูญเสียความชื้นไม่ว่าจะด้วยความร้อนหรือลม ไม่ให้คอนกรีตร้อนหรือเย็นมากเกินไป ไม่ให้สัมผัสกับสารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต และไม่ถูกชะล้างโดยน้ำฝนหลังจากเทคอนกรีตใหม่ๆ เป็นต้น วิธีการบ่มของคอนกรีตมีหลายวิธี อย่างไรก็ตามมาตรฐาน ว.ส.ท. ได้เสนอวิธีการบ่มคอนกรีตไว้ดังนี้

(ก) การบ่มเปียก ในกรณีทั่วไปคอนกรีตต้องได้รับการป้องกันจากการสูญเสียความชื้นจากแสงแดดและลมหลังจากเสร็จสิ้นการเทจนกระทั่งคอนกรีตเริ่มแข็งตัว และหลังจากที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัวแล้ว ผิวหน้าของคอนกรีตที่สัมผัสกับบรรยากาศยังคงคงความเปียกชื้นอยู่ ซึ่งอาจทำได้ด้วยการปกคลุมด้วยกระสอบเปียกน้ำ ผ้าเปียกน้ำ หรือฉีบน้ำให้ชุ่ม เป็นต้น คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ควรบ่มเปียกติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน ส่วนคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ควรบ่มอย่างน้อย 3 วัน ในกรณีของคอนกรีตที่มีวัสดุปอซโซลานผสม ควรบ่มมากกว่า 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัสดุปอซโซลานที่ใช้

(ข) การบ่มแบบควบคุมอุณหภูมิ การบ่มแบบควบคุมอุณหภูมิมิมีความจำเป็นต่องานบางประเภท โดยเฉพาะงานคอนกรีตหยาบ สำหรับงานคอนกรีตที่อยู่ในที่มีอุณหภูมิต่ำอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของคอนกรีตสด หรือต้องบ่มโดยการห่อหุ้มด้วยฉนวนความร้อน ส่วนงานคอนกรีตที่อยู่ในที่มีอุณหภูมิสูงมากหรืองานคอนกรีตหยาบ ซึ่งอาจเกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในคอนกรีตกับสิ่งแวดล้อมภายนอก การลดอุณหภูมิเริ่มต้นอาจทำได้หลายวิธี เช่น ลดอุณหภูมิของคอนกรีตเอง โดยใช้ทรายและหินที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือใช้น้ำเย็นในการผสม เป็นต้น

(ค) การบ่มแบบเร่งกำลัง ในงานบางประเภท เช่น การผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป อาจมีความจำเป็นต้องใช้การบ่มแบบเร่งกำลัง เช่น บ่มไอน้ำหรือบ่มไอน้ำความดันสูง เป็นต้น

(ง) สารเคมีสำหรับการบ่ม โดยปกติสำหรับการบ่มโดยใช้สารเคมี จะใช้ต่อเมื่อไม่สามารถบ่มคอนกรีตบ่มแบบเปียกได้ สารเคมีสำหรับบ่มนั้น จะใช้ฉีดพ่นลงบนผิวหน้าของคอนกรีตที่ต้องการบ่ม โดยควรฉีดพ่นซ้ำมากกว่า 1 เที่ยว เพื่อให้แผ่นฟิล์มเคลือบผิวหน้าคอนกรีตมีความหนาเพียงพอ

2.12 คุณสมบัติคอนกรีตสด


คุณสมบัติของคอนกรีตสด (Fresh concrete) จะมีผลโดยตรงกับคุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ดังนั้นคุณสมบัติของคอนกรีตสดที่ต้องการ ได้แก่ ความสม่ำเสมอของส่วนผสม ความง่ายใน

การลำเลียงและขนส่ง การทำงานที่สะดวกโดยที่สามารถเทลงแบบและอัดแน่นได้ง่ายโดยไม่เกิดการแยกแยะ คุณสมบัติของคอนกรีตสดขึ้นอยู่กับส่วนผสมของคอนกรีต ได้แก่ ปริมาณน้ำ อัตราส่วนผสม คุณสมบัติของมวลรวม ชนิดของปูนซีเมนต์และสารผสมเพิ่ม นอกจากนี้คุณสมบัติของคอนกรีตสดยังขึ้นอยู่กับระยะเวลาและอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้แก่ ความชื้น และอุณหภูมิ เป็นต้น (ปริญา และชัย, 2555)

1) ความสามารถทำงานได้

ความสามารถทำงานได้ (Workability) ของคอนกรีตเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคอนกรีตสด การวัดความสามารถทำงานได้ ทำให้รู้ถึงความเหมาะสมของคอนกรีตในการขนส่ง การเทเข้าแบบ และการอัดแน่น การวัดความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตมีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การทดสอบค่ายุบตัว (Slump test) การทดสอบการไหล (Flow test) การทดสอบการอัดแน่น (Compacting factor test) การทดสอบการจมของลูกบอลเคลลี (Kelly's Ball penetration test) การทดสอบรีโมลดิ้ง (Remolding test) และการทดสอบวีบี (Vebe test) เป็นต้น

การทดสอบค่ายุบตัว: การทดสอบค่ายุบตัว (Slump) เป็นวิธีที่ใช้กันมานานและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด การทดสอบและเครื่องมือที่ใช้ทดสอบทำได้ง่ายเหมาะสำหรับการทดสอบในภาคสนาม เครื่องมือในการทดสอบประกอบด้วยกรวยตัด ดังรูปที่ 2.2 และเหล็กกระทง วิธีทดสอบทำโดยบรรจุคอนกรีตสดลงในแบบสามชั้น ๆ ละประมาณเท่ากันโดยปริมาตร แต่ละชั้นกระทงด้วยเหล็กกระทง 25 ครั้งพยายามไม่ให้แบบเคลื่อนที่ได้ในขณะบรรจุคอนกรีต โดยใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบบนแผ่นเหล็กที่ยื่นออกมาจากกรวย ใช้เหล็กกระทงปาดหน้าคอนกรีตให้ได้ระดับกับขอบกรวย ใช้มือกดที่หูจับทั้งสองข้างและเลื่อนเท้าออกจากแผ่นเหล็กแล้วค่อย ๆ ยกแบบขึ้นในแนวตั้ง คอนกรีตภายใต้น้ำหนักของตัวเองจะยุบตัวลง (รายละเอียดวิธีการทดสอบมีอยู่ในมาตรฐาน ASTM C143) (ปริญา และชัย, 2555)

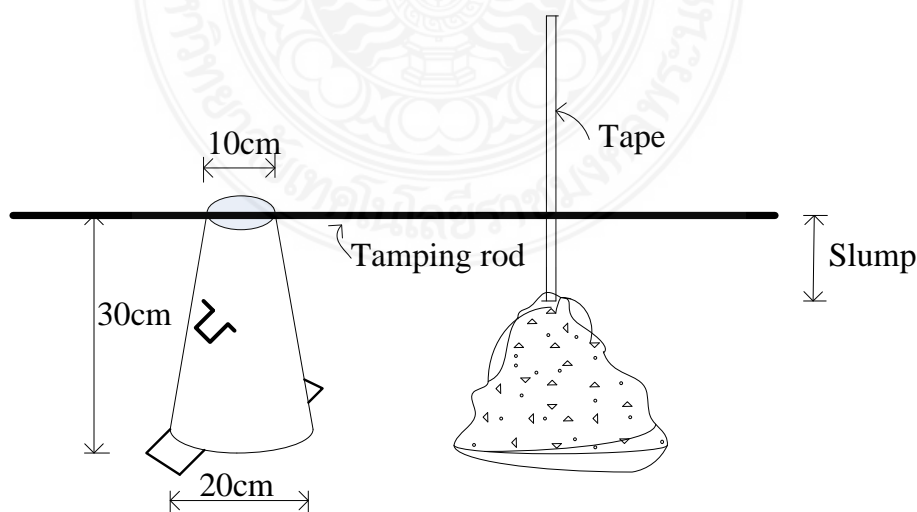

รูปที่ 2.2 การทดสอบความสามารถทำงานได้ของคอนกรีตจากค่ายุบตัว

ความชื้นเหลวที่พอเหมาะโดยวัดค่าการยุบตัวของคอนกรีตสำหรับงานประเภทต่าง ๆ ควรจะเป็นนั้น (มาตรฐาน ว.ส.ท.) (วินิต, 2527) แสดงดังตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 ค่าการยุบตัวของคอนกรีตสำหรับงานประเภทต่างๆ (มาตรฐาน ว.ส.ท.)

ประเภทของงาน	ค่าการยุบตัว (ซม.)
พื้นถนน	3.0-8.0
โครงสร้างทั่วไป	5.0-10.0
เสาหรือผนังบาง	7.5-12.5
โครงสร้างที่เหล็กเสริมแน่น	10.0-15.0

2) การแยกแยะ

การแยกแยะ (Segregate) ของส่วนประกอบของคอนกรีตอาจเกิดขึ้นได้จากการแยกตัวของมวลรวมที่มีขนาดใหญ่ หรือการแยกตัวของน้ำปูนจากส่วนผสม มวลรวมที่มีขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากกว่าส่วนอื่นของคอนกรีตและสามารถเคลื่อนที่หรือกระจายไปได้ไกลกว่าในการเทคอนกรีต นอกจากนี้ในการเขย่าคอนกรีตให้แน่น มวลรวมที่ขนาดใหญ่จะพยายามจมลงสู่ก้นของแบบและส่วนบนจะเป็นน้ำปูนและมวลรวมที่ขนาดเล็กกว่า หรือถ้าคอนกรีตเหลวมากน้ำปูนจะไหลจากกองคอนกรีตได้ง่าย

การลดการแยกแยะสามารถทำได้โดยเลือกขนาดคละของมวลรวมที่ดี ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตให้มีการเกาะตัวกันสูง และมีการควบคุมการขนส่ง เทเข้าแบบ และการอัดแน่น ไม่ควรให้เทคอนกรีตจากระดับที่สูง ถ้าจำเป็นควรมีท่อส่งไปยังแบบ

3) การเยิ้ม

การเยิ้ม (Bleeding) ของคอนกรีตจัดเป็นการแยกตัวชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการแยกตัวของน้ำออกจากคอนกรีต น้ำเป็นส่วนผสมที่มีความถ่วงจำเพาะต่ำที่สุด และบางส่วนจะลอยขึ้นสู่ผิวบนของคอนกรีตสืบเนื่องจากส่วนผสมอื่นที่เป็นของแข็งไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้หมด การเยิ้มของคอนกรีตทำให้ส่วนบนของคอนกรีตมีกำลังรับแรงต่ำกว่าส่วนล่าง ปกติจะทิ้งให้น้ำที่คายออกมาให้ระเหยไปก่อนแล้วจึงทำการปาดหน้าตกแต่งผิวคอนกรีต แต่ถ้าการระเหยเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าการคายน้ำ จะทำให้เกิดรอยแตกจากการหดตัว เมื่ออยู่ในสภาพพลาสติก (Plastic shrinkage crack) ในการเทคอนกรีตทับอีกชั้นหนึ่งน้ำที่ถูกคายออกมาอาจถูกขังอยู่ภายใต้คอนกรีตชั้นบนทำให้ส่วนบนของคอนกรีตชั้นล่างมีรูพรุน ไม่ทนทานและแข็งแรง

2.13 คุณสมบัติคอนกรีตเมื่อแข็งตัวแล้ว

ปฏิกิริยาไฮเดรชัน จะทำให้คอนกรีตเริ่มก่อตัวและแข็งตัว มวลรวมและซีเมนต์เพสต์จะยึดเกาะกันแน่นขึ้น และคอนกรีตจะมีความสามารถในการรับแรงกระทำจากภายนอก กำลังรับแรงของคอนกรีตเป็นคุณสมบัติของคอนกรีตที่วิศวกรให้ความสำคัญมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการทดสอบกำลังรับแรงทำได้ง่าย และคุณสมบัติอื่นของคอนกรีตมีความสัมพันธ์กับกำลังรับแรง คอนกรีตที่มีกำลังรับแรงดีจะมีคุณสมบัติทางด้านอื่นดีด้วย โดยทั่วไปจึงใช้กำลังรับแรงเป็นตัวชี้บ่งคุณสมบัติของคอนกรีต

1) กำลังอัดของคอนกรีต

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของคอนกรีต ก็คือคุณสมบัติในการต้านทานแรงอัด (Compressive strength) ได้สูง กำลังอัดของคอนกรีตขึ้นกับส่วนผสมของวัสดุในคอนกรีต และวิธีทำคอนกรีต เช่น การผสม การเท และการบ่มคอนกรีต ตลอดจนอายุของคอนกรีต กำลังอัดประลัยของคอนกรีต (f_c') ถู้อเอาจากผลการทดสอบแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุ 28 วัน หลังจากหล่อแล้วเป็นเกณฑ์ สำหรับคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ให้กำลังสูงเร็ว จะทดสอบ f_c' ที่อายุ 3 วัน

การทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต ทำได้โดยการกดแท่งทดสอบมาตรฐานด้วยเครื่องทดสอบมาตรฐานจนกระทั่งคอนกรีตถูกอัดแตก แท่งทดสอบมาตรฐานอาจเป็นแท่งทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. หรือเป็นรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. กำลังอัดประลัยของรูปลูกบาศก์จะสูงกว่าแท่งทรงกระบอกประมาณร้อยละ 20 หรือกล่าวได้ว่า กำลังอัดรูปลูกบาศก์ ≈ 1.20 กำลังอัดแท่งทรงกระบอก

2) กำลังดึงของคอนกรีต

คุณสมบัติของคอนกรีตในการต้านทานแรงดึง (Tension strength) นั้นต่ำมาก กำลังดึงของคอนกรีต มีค่าประมาณ 7-10 % ของ f_c' ด้วยเหตุนี้การออกแบบงานโครงสร้างคอนกรีตโดยทั่วไปจึงไม่นำเอาค่ากำลังดึงของคอนกรีตมาใช้ประโยชน์ แต่จะใช้เหล็กเสริมเข้าไปในคอนกรีตเพื่อทำหน้าที่ในการต้านทานแรงดึงที่เกิดขึ้น กำลังดึงของคอนกรีตอาจหามาได้ 3 วิธี คือ

(ก) ทดสอบโดยการดึงโดยตรง (Direct tension test) ข้อเสียของวิธีนี้คือ การเยื้องศูนย์กลางเพียงเล็กน้อย และการเกิดหน่วยแรงเฉพาะจุดของเครื่องมือ จะทำให้ผลของการทดสอบผิดพลาด

(ข) การทดสอบโดยการกดแท่งทรงกระบอกให้แยกผ่าซีก (Split cylinder test) เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดโดยการกดแท่งคอนกรีตทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ให้แยกผ่าซีก

(ค) โมดูลัสของการแตกหัก (Modulus of rupture) ทดสอบโดยการกดให้คานคอนกรีตล้วนเกิดการแตกหัก เมื่อทราบค่าโมเมนต์ที่ทำให้เกิดการแตกหักแล้ว สามารถคำนวณหาโมดูลัสของการแตกหักได้จากทฤษฎีของกำลังวัสดุ $f_r = \frac{Mc}{I}$

3) โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต

การหาค่าโมดูลัส (Modulus of elasticity) ของความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและความเครียดของคอนกรีตซึ่งไม่เป็นเส้นตรง สามารถทำได้หลายวิธี จึงทำให้ค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นมีหลายค่า ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีวัด ทั้งนี้วิธีหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต 3 วิธี คือ

(ก) โมดูลัสเส้นสัมผัสเริ่มต้น (Initial tangent modulus) พิจารณาจากความลาดเอียงของเส้นสัมผัส ณ จุดเริ่มต้น

(ข) โมดูลัสเส้นสัมผัส (Tangent modulus) พิจารณาจากความลาดเอียงของเส้นสัมผัสกับจุดใดๆ บนเส้นสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและหน่วยความเครียด ปกติแล้วจะเลือกที่จุด $0.5 f_c'$


(ค) โมดูลัสเซคเคนท์ (Secant modulus) พิจารณาจากความลาดเอียงของเส้นเชื่อมจุดเริ่มต้นกับจุดใดๆ บนเส้นสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและหน่วยความเครียด ปกติแล้วจะเลือกที่จุด $0.5 f_c'$ เช่นกัน

จากผลการทดสอบพบว่า โมดูลัสยืดหยุ่นที่ระดับหน่วยแรงใช้งาน คือที่ระดับหน่วยแรง $0.5 f_c'$ นั้น โมดูลัสยืดหยุ่นจะขึ้นกับน้ำหนักและกำลังอัดของคอนกรีต สูตรหาโมดูลัสยืดหยุ่น (Secant modulus) ของคอนกรีตเป็นดังนี้

$$E_c = 4,230w^{1.5}\sqrt{f_c'} \quad (\text{กก/ชม}^2) \quad (4)$$

สำหรับคอนกรีตน้ำหนักปกติ ซึ่งมีน้ำหนัก $w = 2.323$ ตัน/ม³


$$E_c = 15,100\sqrt{f_c'} \quad (\text{กก/ชม}^2) \quad (5)$$

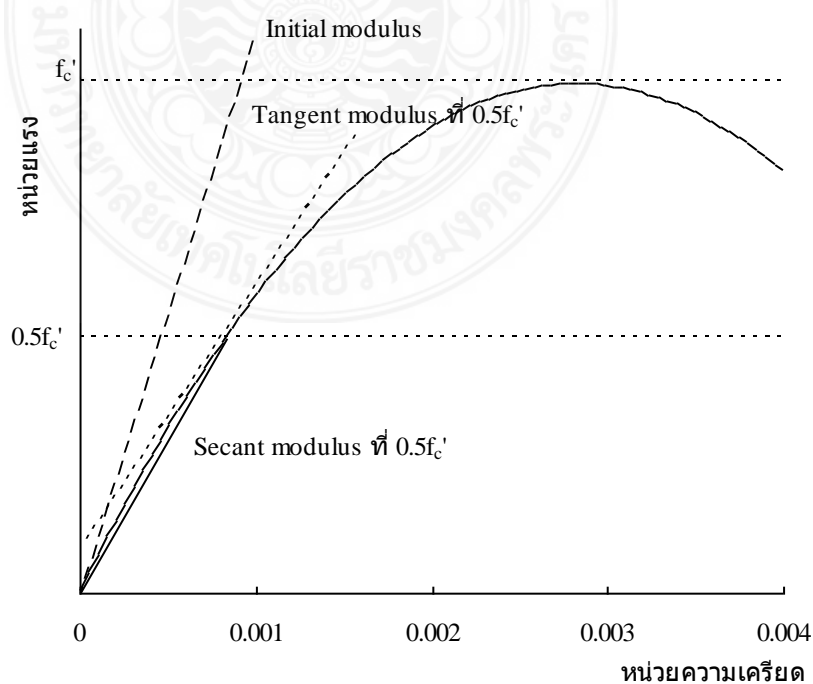

รูปที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงอัดและหน่วยความเครียดของคอนกรีต

4) การคืบและการหดตัว

(ก) การคืบ (Creep) เป็นคุณสมบัติของคอนกรีตในลักษณะที่มีการเปลี่ยนรูปภายใต้น้ำหนักบรรทุกทุกคงค้างที่คงที่เป็นเวลานานในช่วงอิลาสติก

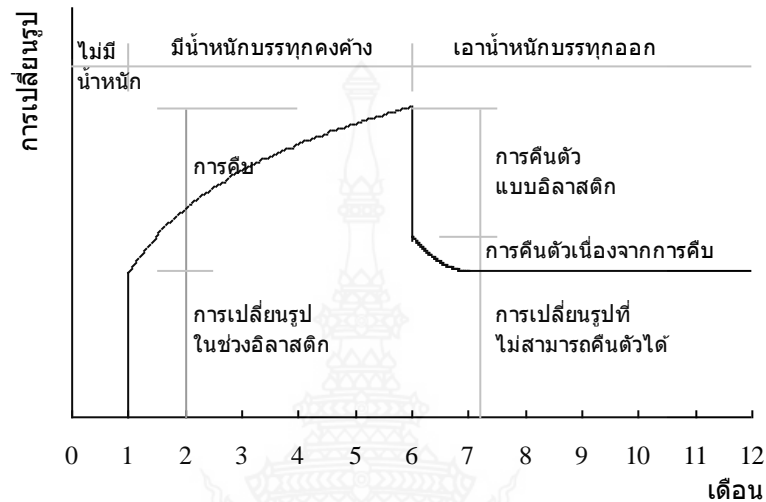

รูปที่ 2.4 การเปลี่ยนรูปเนื่องจากการคืบของคอนกรีต

ข) การหดตัว (Shrinkage) เป็นคุณสมบัติของคอนกรีตเมื่อมีการสูญเสียน้ำ การหดตัวจะขึ้นอยู่กับลักษณะการสัมผัสของคอนกรีต (สัมผัสกับลม อากาศแห้ง หรืออากาศชื้น) เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น และชนิดของวัสดุผสม เช่น อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ ส่วนประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ เมื่อมีการหดตัวไม่เท่ากันจะทำให้เกิดหน่วยแรงภายในคอนกรีต จึงจำเป็นต้องมีการเสริมเหล็กเพื่อต้านทานการหดตัวเป็นปริมาณอย่างน้อยที่สุดตามที่กำหนด (ปริญญา และชัย, 2555)

2.14 ชั้นส่วนสำเร็จรูปที่ใช้ในงานก่อสร้าง

รูปแบบของโครงสร้างอาคารสำเร็จรูปนั้น สามารถจัดแบ่งตามลักษณะของโครงสร้าง และการผลิตชั้นส่วนสำเร็จรูปได้เป็น 2 ประเภท คือ Frame Structure และ Panel Structure ส่วนเมื่อแบ่งรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน และการก่อสร้าง จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ

- 1) Frame Structure Systems เป็นลักษณะโครงสร้างที่รับน้ำหนักลงบนคานส่งผ่านน้ำหนักไปยังเสาและลงสู่ฐานรากตามลำดับ ในระบบเน้นโครงสร้างคานและเสาเป็นชั้นส่วนสำเร็จรูป
- 2) Panel Systems เป็นลักษณะโครงสร้างที่รับน้ำหนักจากแผ่นพื้นส่งผ่านน้ำหนักไปยังแผ่นผนัง และลงสู่ฐานรากตามลำดับ โนโครงสร้างระบบนี้จะเน้นที่โครงสร้างแผ่นพื้นและแผ่นผนังรับแรงเป็นชั้นส่วนสำเร็จรูปเป็นหลัก ขนาดของแผ่นชั้นส่วนสำเร็จรูปขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องจักรที่ใช้

ในการขนส่งและการติดตั้ง โครงสร้างระบบนี้ขนาดและน้ำหนักของแผ่นชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาในการผลิต การส่ง และการติดตั้ง


3) Modular System เป็นลักษณะโครงสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นกล่อง 3 มิติ ในแต่ละโมดูลาร์ถือเป็นโครงสร้างที่มีความเสถียรภาพในตัวเอง ของโมดูลาร์อาจจะมีการทำงานในส่วนสถาปัตยกรรมและงานระบบมาเรียบร้อยแล้วจึงนำมาติดตั้งเป็นระบบโครงสร้างรวมของอาคาร แต่ละโมดูลาร์อาจจะมีลักษณะ เช่น รูปตัว U, รูปตัว C, รูปประฆัง, รูปกล่องสี่เหลี่ยม ข้อจำกัดของระบบนี้จะอยู่ที่ การขนส่งและการติดตั้ง ซึ่งต้องพิจารณาทั้งรถที่จะนำมาขนส่ง ความสามารถในการรับน้ำหนักของถนน และเครื่องจักรที่จะนำมาทำการยกติดตั้ง เนื่องจากชิ้นส่วนมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก (มามี, 2541)

2.15 ประเภทของการติดตั้งของชิ้นส่วนสำเร็จรูป

การแบ่งประเภทของการติดตั้งของชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคารแบบอุตสาหกรรมนี้ สามารถแบ่งตามการแบ่งประเภทของระบบก่อสร้างอาคารแบบอุตสาหกรรมได้ เป็น 2 แบบ คือ ระบบเสาและคาน (Skeleton Construction) และระบบผนังรับน้ำหนัก (Bearing wall System) โดยแต่ละแบบจะมีเนื้อหาเทคนิคและวิธีการติดตั้งที่แตกต่างกัน (ชมรมวิศวกรรมโยธา, 2521) ซึ่งสามารถจะแสดงรายละเอียดของการติดตั้งได้ ดังต่อไปนี้

1) ระบบเสาและคาน (Post and Beam, Frame)

โดยทั่วไปจะประกอบด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปของเสาและคานกับผนัง ทั้งที่รับน้ำหนักและไม่รับน้ำหนักชิ้นส่วนต้องเบาพอที่จะยกติดตั้งได้โดยง่ายจากแรงงานคน หรืออาจใช้เครื่องจักรช่วยในการประกอบติดตั้ง โดยหลักการของโครงสร้างแบบเสาและคานสำเร็จรูปก็คือ การรับน้ำหนักจากพื้น ที่ส่งไปสู่คานสำเร็จรูป และจากคานสำเร็จรูปส่งไปสู่เสาสำเร็จรูป โดยหลักการถ่ายน้ำหนักจะเหมือนกันแต่ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างแบบหล่อคอนกรีตในที่ กับโครงสร้างเสาและคานสำเร็จรูป คือ โครงสร้างแบบเสาและคานสำเร็จรูป มักจะมีแนวคานอยู่เพียงแนวเดียวเท่านั้น โดยจะไม่มีคานวิ่งเข้ามาหาเสาทั้งสี่ด้านเหมือนกับระบบของโครงสร้างแบบหล่อในที่ ทั้งนี้เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งในการผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นอย่างมาก ดังนั้นในระบบโครงสร้างเสาและคานสำเร็จรูปจะมีคานเฉพาะในแนวที่รับน้ำหนักจากพื้นเท่านั้น ส่วนในอีกแนวซึ่งไม่มีคานยึดอยู่นั้นจะถูกยึดโดยแผ่นพื้นหรือผนัง

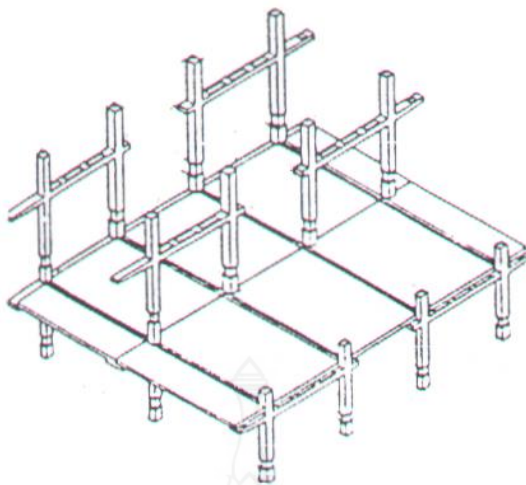

รูปที่ 2.5 โครงสร้างแบบเสาและคานสำเร็จรูป

2) ระบบผนังรับน้ำหนัก (Bearing wall System)

ระบบของผนังรับน้ำหนักคือการถ่ายแรงของโครงสร้างอาคารจากพื้นลงสู่ผนังและจากผนังลงสู่ผนังโดยตรง จะไม่ใช้คานและเป็นตัวรับแรง การติดตั้งระบบผนังรับน้ำหนัก (Bearing wall System) สามารถที่จะใช้การติดตั้งได้ทั้ง 2 ระบบคือการติดตั้งชิ้นส่วนแบบแห้ง (Dry Joint) และการติดตั้งชิ้นส่วนแบบเปียก (Wet Joint) ซึ่งการติดตั้งในทั้ง 2 แบบ สามารถใช้ได้ทั้งกับผนังรับน้ำหนักในระบบ Heave weight System และ Right weight System

2.16 ระบบประสานทางพิกัดหรือระบบโมดูล่า

ระบบประสานทางพิกัดหรือระบบโมดูล่า (Modular Coordination) ประกอบไปด้วย ข้อควรคำนึงต่างๆ มากมาย ได้แก่ มิติ, มิติอาศัยซึ่งกันและกัน, ความเบี่ยงเบน, ความคลาดเคลื่อน และมิติประสาน (ขวลิต, 2528) โดยในแต่ละส่วนสามารถอธิบายได้ ดังนี้

1) มิติ (Dimension)


มิติ คือ ระยะระหว่างจุด 2 จุด ในขั้นตอนการวางผัง และการออกแบบอาคาร มิติเป็นเรื่องเกี่ยวข้องที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะถ้าหากเป็นการวางผังและการออกแบบอาคารในระบบอุตสาหกรรมด้วยแล้วมิติของส่วนประกอบสำเร็จรูปกับเนื้อที่ที่เตรียมไว้สำหรับติดตั้งส่วนประกอบนั้นควรกำหนดให้แน่ชัดและมีการประสานกันอย่างพอดี เรียกว่าเป็น มิติประสาน เพื่อแสดงถึงขนาดเนื้อที่ความต้องการของส่วนประกอบเมื่อรวมรอยต่อของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน มิติประสานนี้จะใช้ได้ผลดีเมื่องานชิ้นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับมิติประสานนี้มีความถูกต้องแน่นอน (Accuracy) อย่างดี โดยเมื่อกำหนดระบบมิติประสานขึ้นมาแล้ว การนำไปใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของงานอาจนำไปใช้ได้ไม่ว่าสถานที่ที่ต่างวาระหลายครั้ง หลายตอนได้ เช่น การออกแบบโดยสถาปนิก วิศวกร สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใช้ในขั้นการติดตั้งโดยคนงาน เป็นต้น การวัดหรือการใช้มิติในลักษณะที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดปัญหาในการวัดขึ้น ซึ่งสาเหตุอาจมาจากสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ส่วนประกอบมีขนาด

ที่ผิดไปจากที่คำนวณไว้ ดังนั้นค่าความเบี่ยงเบน (Deviation) และความคลาดเคลื่อน (Tolerance) จึงเป็นสิ่งที่จะต้องกำหนดให้มีขึ้นให้แน่นอน ในเรื่องของมิติที่อาศัยซึ่งกันและกันโดยกำหนดว่าความเบี่ยงเบนควรที่จะมีค่าเท่าไรจึงจะเหมาะสม

2) มิติอาศัยซึ่งกันและกัน (Inter – dependence Dimension)

มิติอาศัยซึ่งกันและกัน คือ มิติที่ใช้ในการทำงานตามความสัมพันธ์โดยตรงกับมิติที่อยู่ก่อนในงานก่อสร้างอาคารย่อยประกอบด้วยงานหลายชนิดหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกัน ปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดผลเสียในการก่อสร้างคือ การที่งานหนึ่งมีการรอกันโดยคนงานบางกลุ่มไม่สามารถที่จะทำงานต่อเนื่องได้ ต้องรอให้คนงานกลุ่มอื่นทำงานในส่วนนั้นๆ ให้เสร็จก่อน ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากการที่งานส่วนต่างๆ จำเป็นต้องอาศัยมิติอาศัยซึ่งกันละกัน เช่น การสามารถติดตั้งหน้าต่างได้เนื่องจากพื้น ผนัง หรือ เพดานยังติดตั้งไม่เสร็จ โดยงานออกแบบก่อสร้างด้วยระบบขึ้นส่วนสำเร็จรูปพบว่า การจำกัดลำดับของงานที่เตรียมไว้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเวลาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการรอกันออกไป แต่อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของความแม่นยำขึ้นมาแทน เนื่องจากการที่จะผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้มีขนาดที่แม่นยำตามความต้องการนั้นทำได้ยาก และทำให้ต้นทุนการผลิต รวมถึงค่าแรงสูงขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีชิ้นส่วนจำนวนมากๆ ก็ยังไม่สามารถกำหนดขนาดให้มีความแม่นยำได้โดยทั่วทุกจุด ในการออกแบบจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้มิติอาศัยซึ่งกันและกันในส่วนที่ไม่มีความจำเป็น ซึ่งวิธีหลีกเลี่ยงมิติอาศัยซึ่งกันและกันที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้างจำเป็นที่จะต้องมีความเรียบง่ายและรวดเร็ว โดยมีหลักการในการหลีกเลี่ยงมิติอาศัยซึ่งกันและกันที่ไม่จำเป็น ดังต่อไปนี้


2.1) การใช้รอยต่อแบบสัมผัส หรือเว้นร่อง ควรใช้ให้น้อยแห่งที่สุด เพราะยังมีรอยต่อหลายแห่งก็จะยิ่งทำให้เกิดมิติอาศัยซึ่งกันและกันหลายครั้ง ซึ่งเป็นผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้น

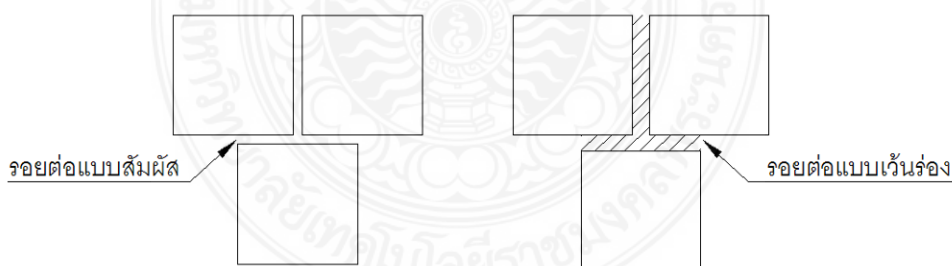

รูปที่ 2.6 รอยต่อแบบสัมผัสและแบบเว้นร่อง

ในการติดตั้งชิ้นส่วนตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปเข้าด้วยกัน จะนิยมเว้นเนื้อที่รอยต่อเอาไว้ด้วย และถ้ารอยต่อที่ใช้เป็นรอยต่อแบบสัมผัส การทำงานอาจเกิดปัญหาเนื่องจากการยึดหดตัวของวัสดุได้ โดยเฉพาะถ้าขนาดชิ้นส่วนไม่มีความแม่นยำพอ รวมถึงถ้าหากการติดตั้งไม่มีความชำนาญก็必将ทำให้การทำงานเป็นไปได้ยาก ในทางตรงกันข้ามถ้ารอยต่อที่ใช้เป็นรอยต่อประเภทเว้นร่อง การทำงานก็จะสะดวกขึ้น สามารถที่จะ

เตรียมเนื้อที่ที่ต้องการได้ง่ายกว่า แต่เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะเห็นรอยต่อได้อย่างชัดเจน การใช้รอยต่อประเภทนี้จะใช้เฉพาะที่เป็นงานพิเศษ ซึ่งจะแสดงให้เห็นความชำนาญของช่างก่อสร้างออกมาได้

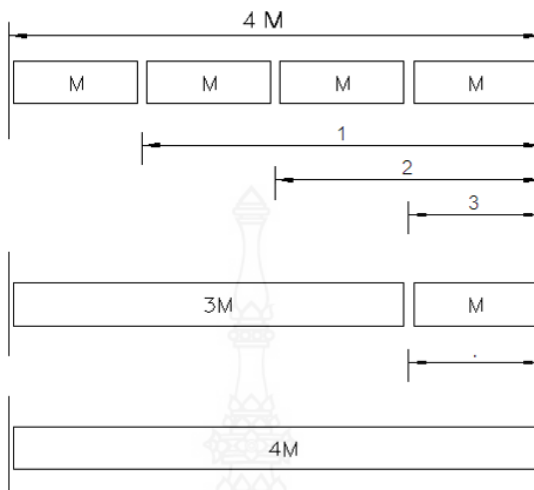

รูปที่ 2.7 มิติอาศัยซึ่งกันและกันแบบต่างๆ

2.2) ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งแบบผิวสัมผัสเปลี่ยนมาใช้ในการติดตั้งแบบขบต่อขบ หรือ ขบต่อผิวแทน

2.3) ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งชิ้นส่วนที่มีรอยต่อหลายแบบในเวลาเดียวกัน เพราะจะทำให้เกิดความลำบากในการทำงาน เนื่องจากการยึดหดตัวของวัสดุและความไม่แม่นยำในการผลิต

3) ความเบี่ยงเบน (Deviation)

ความเบี่ยงเบน คือ ความแตกต่างในการวัดระยะส่วนประกอบ กับขนาดทางพิภคของส่วนประกอบนั้นในการออกแบบ และก่อสร้าง โดยทั้งไปจะทำงานด้วยขนาดที่กำหนดแน่นอน แต่การที่มีความแม่นยำในการปฏิบัติจึงต้องมีการคำนึงถึงความคลาดเคลื่อนและความเบี่ยงเบนด้วยเสมอ ความเบี่ยงเบนนี้อาจเกิดขึ้นในระยะใดระยะหนึ่งของการทำงานก็ได้ เช่น การควบคุมขนาดที่ไม่มีความระเอียดเพียงพอ ในขั้นตอนการผลิต การยึดหดตัว หรือการสูญเยรูปร่างเนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุในขั้นตอนการขนส่ง หรือการเก็บรักษาในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ

3.1) ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในโรงงาน ในขั้นตอนของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ความเบี่ยงเบนอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้

3.1.1) ความไม่แม่นยำในการวัด และการควบคุมขนาดระหว่างการผลิต

3.1.2) สมบัติของวัสดุที่นำมาใช้

3.1.3) วิธีการผลิตชิ้นส่วนวัสดุต่างๆ

3.2) ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง ในขั้นตอนของการติดตั้ง ความเบี่ยงเบนอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้

3.2.1) ความไม่แม่นยำในการวัด และการควบคุมขนาดระหว่างการติดตั้ง

3.2.2) ขนาดและประเภทของวัสดุที่ใช้


3.2.3) วิธีการในการทำงาน และการติดตั้ง

3.2.4) ขนาดของอาคารที่จะติดตั้งส่วนประกอบอาจมีขนาดที่ผิดไปจากเดิม

ซึ่งทั้งหมดนับเป็นปัญหาที่พบได้มากที่สุดที่ เมื่อส่วนประกอบแต่ละชิ้นและการทำงานในแต่ละขั้นตอนไม่มีความถูกต้องแม่นยำมากพอ จึงเกิดความเบี่ยงเบนขึ้นเป็นผลให้เกิดความยากลำบากในการผลิตติดตั้งส่วนประกอบในที่สุด การคิดตำแหน่งของส่วนประกอบ ควรที่จะคิดจากระยะที่เหลือหลังจากการติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยควรพิจารณาแก้ไขในทุกๆ จุด ทุกๆ ปัญหาอย่างใกล้ชิด และยึดหลักความเบี่ยงเบนที่แท้จริงเป็นสำคัญ

4) ความคลาดเคลื่อน (Tolerance)

ความคลาดเคลื่อน คือ ค่าความแตกต่างของขนาดตามกำหนด ที่ยินยอมให้ขนาดใหญ่ที่สุด กับที่ยินยอมให้มีขนาดเล็กที่สุด โดยมีรูปแบบของความคลาดเคลื่อนอยู่ 2 ประการ คือ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการผลิต และความคลาดเคลื่อนที่เกิด ณ สถานที่ก่อสร้าง ในการก่อสร้างความเบี่ยงเบนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก การกำหนดความคลาดเคลื่อนจึงถือหลักที่ว่า จะยอมให้เกิดระยะเบี่ยงเบนได้มากที่สุดเท่าใดโดยการกำหนดความคลาดเคลื่อนให้ง่ายและมีความสะดวกมากที่สุด ควรจะกำหนดให้ ค่าความเบี่ยงเบนของขนาดมูลฐานในทางลบ (Negative) มีค่าเท่ากับ ค่าความเบี่ยงเบนของขนาดมูลฐานในทางบวก (Positive) และถ้างานนั้นๆ มีความจำเป็นต้องกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (เนื่องจากงานไม่มีความต้องการความในยำ) ก็สามารถใช้นิยามมูลฐานได้ โดยขนาดตามกำหนดในชั้นแบบร่าง เรียกว่า ขนาดมูลฐาน (Basic Size) และขนาดตามกำหนดในชั้นการผลิต เรียกว่า ขนาดใช้งาน (Work Size)

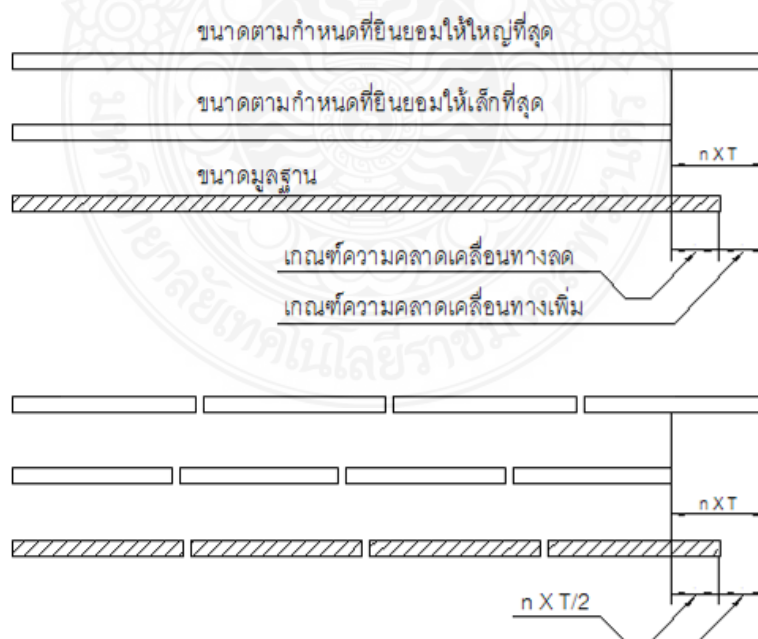

รูปที่ 2.8 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนในชั้นส่วนอาคาร

ในการติดตั้งชิ้นส่วนประกอบหลายๆ ชิ้นเข้าด้วยกัน ระยะที่วัดได้ (Actual Measurement) หลังการติดตั้งนั้นจะมีขนาดอยู่ในระหว่าง ผลรวมของขนาดเล็กที่สุดที่ยอมให้ กับขนาดใหญ่ที่สุดที่ยอมให้ และการวัดค่าความคลาดเคลื่อนรวม ให้ใช้การบวกความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วนที่ติดต่อกันเข้าด้วยกัน ซึ่งจะสามารถทราบความคลาดเคลื่อนรวมของชิ้นส่วนทั้งได้อย่างชัดเจนในทางปฏิบัติอาจมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นในทางลด หรือทางเพิ่ม หรืออาจเกิดขึ้นในด้านใดด้านหนึ่งทางเดียวก็ได้ แต่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก ผลรวมของความคลาดเคลื่อนทั้งหมดอาจจะมีค่าน้อยกว่าค่าความคลาดเคลื่อนของส่วนประกอบแต่ละชิ้นรวมกัน

5) มิติประสาน (Coordinating Dimension)

มิติประสาน คือ มิติหรือระยะที่เตรียมไว้เพื่อติดตั้งส่วนประกอบ หรือกลุ่มของส่วนประกอบ หรือส่วนมูล Element

$$\text{ขนาดประสาน} = \text{ขนาดใช้งาน} + \text{เนื้อที่บริเวณขอบทั้งสองด้าน} \quad (6)$$



รูปที่ 2.9 ขนาดของการประสาน

การเลือกมิติประสานสำหรับส่วนประกอบสำเร็จรูปจะขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจจากประสบการณ์ที่พบบ่อยในการติดตั้ง และขนาดของส่วนประกอบที่จะกำหนดเป็นขนาดใช้งานที่ควรจะสามารถวัดได้อย่างแน่นอนและมีการกำหนดตายตัวในการออกแบบ ขนาดประสานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อที่รอยต่อทั้งสองข้างซึ่งจะมีขนาดไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ การออกแบบและปัจจัยอีกหลายอย่าง ในการประกอบชิ้นส่วนประกอบอาคารหลายๆ ชิ้นเข้าด้วยกันมิติประสานของส่วนประกอบเหล่านี้จะไม่มี ความแน่นอน เหมือนกับที่กำหนดไว้ในชิ้นส่วนประกอบชิ้นเดียว ในกรณีนี้มิติประสานที่กำหนดควรที่จะกำหนดตามประสบการณ์ที่พบบ่อยๆ ในปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับผู้ออกแบบทั้งสถาปนิกและวิศวกร มิติประสานมีความสำคัญมากในการก่อสร้างอาคาร ถ้ามิติมีความแน่นอนก็จะไม่มีข้อยุ่งยากเกิดขึ้น แต่ถ้ามิตินั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้ ออกแบบจะต้องพิจารณาปัญหาอย่างใกล้ชิดในทุกๆ จุด เพื่อตรวจสอบว่ามิติที่เปลี่ยนแปลงจนเป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อส่วนประกอบที่มีมิติอาศัยซึ่งกันและกันหรือไม่

6) มิติประสานที่แน่นอน

มิติประสานที่แน่นอนคือ มิติประสานของส่วนประกอบที่มีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นน้อยมาก จนสามารถที่จะถูกกลืนหายไป ในรอยต่อที่กำหนดให้ จึงไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อขนาด

ประสานของส่วนประกอบ ซึ่งจะทำให้การทำงานในขั้นตอนต่อไปสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก เช่น การติดตั้งส่วนประกอบของโครงสร้างขนาดใหญ่บางชนิดจำเป็นต้องมีขนาดประสานที่แน่นอนเมื่อติดตั้งส่วนประกอบปลั๊กย่อย เช่น ประตู หน้าต่าง ก็จะถือมิติประสานของโครงสร้างเป็นหลักอ้างอิง

ในบางกรณีส่วนประกอบของโครงสร้างก็มีรอยต่อที่ไม่แน่นอน เช่น ผนังก่ออิฐ ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการทำงานตามลำดับขั้นตอน จึงมีการกำหนดของเขตของเนื้อที่โครงสร้างไว้ให้แน่นอนและดำเนินการติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างไปภายในของเขตนั้นๆ เพื่อถือเป็นมิติประสานหลักในการดำเนินงานชนิดอื่นต่อไป


7) มิติประสานที่ไม่แน่นอน

มิติประสานที่ไม่แน่นอนคือ ค่าความเบี่ยงเบนของส่วนประกอบเกิดขึ้นมากกว่าที่จะอยู่ในรอยต่อได้ มิติประสานก็จะเปลี่ยนแปลงได้ในทันที การทำงานจะต้องดำเนินไปโดยอาศัยประสบการณ์และการตัดสินใจด้วยสามัญสำนึกโดยพิจารณาถึงธรรมชาติและลักษณะของส่วนประกอบที่นำมาใช้ เช่น กระจกในท้องคร่าวที่จำเป็นต้องติดตั้งด้วยวิธีการต่อแบบสัมผัส จำเป็นที่จะต้องผลิตขนาดของส่วนประกอบให้มีความเบี่ยงเบนไปในทางลดเพื่อการติดตั้งจะสามารถทำได้อย่างสะดวกในพื้นที่ที่มีเนื้อที่ไม่พอดี และอาจจะใช้บัวไม้ปิดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยก็ได้ แต่ถ้าเป็นผนังเบาภายในห้องควรอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตชิ้นส่วนให้มีความเบี่ยงเบนของส่วนประกอบไปในทางเพิ่ม เพื่อให้สามารถตัดส่วนเกินออกได้ง่าย

2.17 ตารางพิกัดมูลฐาน


ตารางตามพิกัด หมายถึง การออกแบบอาคารจำเป็นต้องใช้ตารางตามพิกัดเป็นกรอบโครงให้ส่วนประกอบอาคารต่าง ๆ ประสานกันได้พอดีในเนื้อที่ ๆ กำหนด ตารางตามพิกัดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ วิธี ตารางพิกัดแบบต่อเนื่อง และตารางพิกัดแบบไม่ต่อเนื่อง

1) ตารางพิกัดแบบต่อเนื่อง หมายถึง ตารางที่ต่อเนื่องเป็นตารางเดียวตลอด



รูปที่ 2.10 ตารางพิกัดแบบต่อเนื่อง


2) ตารางพิกัดแบบไม่ต่อเนื่อง หมายถึง ตารางที่แยกเป็นส่วน ๆ โดยมีเขตเป็นกลางของขนาดส่วนประกอบอาคารที่ไม่ลงพิกัดกันขวางอยู่เป็นระยะ ๆ หรือมีมิติของพิกัดที่แตกต่างกันมากระหว่างแยกตารางแบบต่อเนื่องออกจากกัน

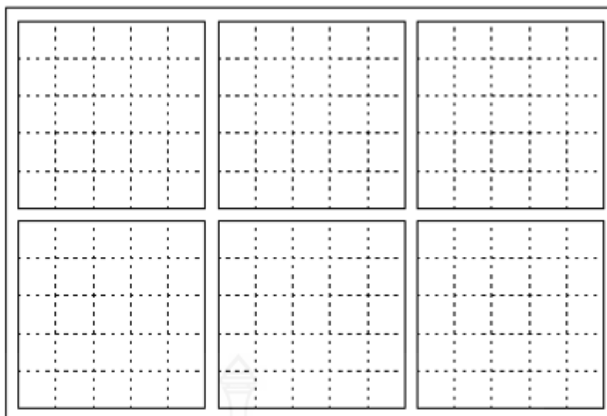

รูปที่ 2.11 ตารางพิกัดแบบไม่ต่อเนื่อง

2.18 หลักการพิจารณาออกแบบระบบ Modular ในแนวแกนตั้งของอาคาร

หลักการพิจารณาเลือกรูปแบบและขนาดของชิ้นส่วนผนังสำเร็จรูปจะคำนึงถึงขนาดของพื้นที่ตำแหน่ง และระบบการเชื่อมผสานของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาตัดสินใจที่จะกำหนดขนาดของพิกัดมูลฐานมาเป็นผู้ร่วมในการออกแบบในแนวตั้งอาคาร ลักษณะรูปแบบของตารางแผนผังสามารถแบ่งได้ 31 รูปแบบ แต่ในการวิเคราะห์ระบบประสานทางพิกัดตามแนวแกนตั้งของอาคาร จะใช้ตารางพิกัดแผนผังอาคารแบบที่ 1 มาใช้ในการเสนอรูปแบบอาคารในระบบประสานพิกัดสำหรับอาคาร F6-33A และ F6-33B (วว., 2520)

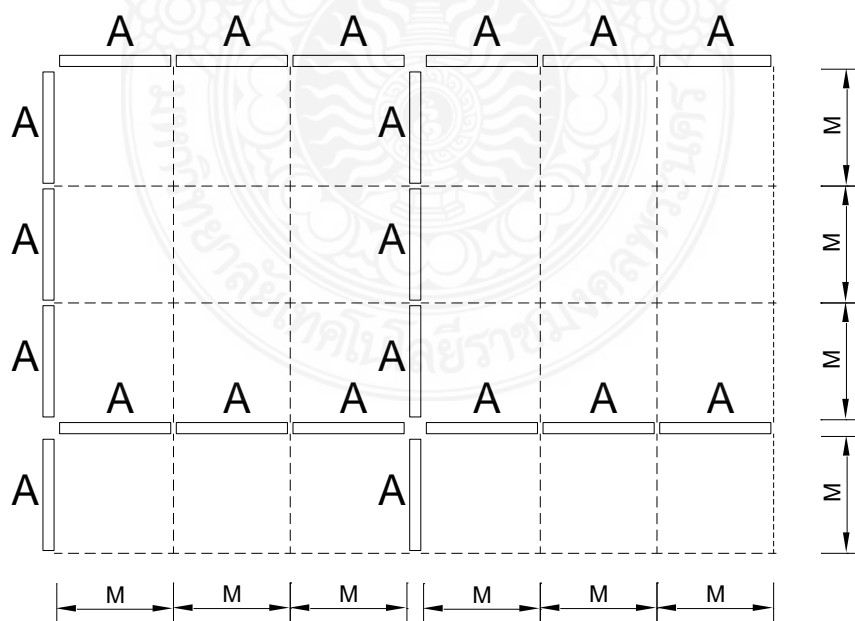

รูปที่ 2.12 ตารางพิกัดแบบไม่ต่อเนื่อง แบบที่ 1

ตารางที่ 2.6 ข้อดีและข้อด้อยของรูปแบบตารางระบบพิกัดแบบไม่ต่อเนื่องแบบที่ 1

ข้อดี	หมายเหตุ
ใช้รอยต่อได้ทั้งสองแบบ	คือ แบบ Wet Joint และ Dry joint
ขนาดพิกัดเป็นแบบระบบเปิด	1 พ = 0.60ม.
มีจุดเชื่อมต่ออย่างน้อยจุด	ในกรณี 1 ชั้นงาน = 1 M จะส่งผลให้มีมิติอาศัยซึ่งกันและกัน = 0 การออกแบบกำหนดให้ผนังภายในอยู่ในช่วงเส้นต่อของ ตารางพิกัดแบบไม่ต่อเนื่อง
ข้อด้อย	หมายเหตุ
มีมิติอาศัยซึ่งกันและกัน	ในกรณีที่ชั้นงาน 1 ชั้นไม่เท่า 1 ช่วงแบ่งของห้อง


2.19 ลักษณะการติดตั้งผนังกับผนัง

โดยทฤษฎีแล้วสามารถจะแบ่งการติดตั้งออกเป็น 2 แบบ คือการติดตั้งผนังแบบ Horizontal Connection และการติดตั้งผนังแบบ Vertical Connection

1) ลักษณะการติดตั้งผนังกับผนังแบบ Horizontal Connection

การติดตั้งแบบแนวนอนของผนังกับผนังจะเป็นการติดตั้งผนังโดยใช้ชั้นงานที่มีลักษณะแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบของโครงการที่มีอาคารแบบ Typical แปลน โดยจะแบ่งได้ 3 แบบหลักๆ ดังนี้


- 1.1) การเชื่อมต่อของผนังที่ทับกับผนังที่ทับ
- 1.2) การเชื่อมต่อของผนังที่เป็นช่องเปิดของประตูกับผนังที่เป็นช่องเปิดของประตู
- 1.3) การเชื่อมต่อของผนังที่เป็นช่องเปิดของหน้าต่างกับผนังที่เป็นช่องเปิดของหน้าต่าง



แบบที่ 1



แบบที่ 2




แบบที่ 3

รูปที่ 2.13 การติดตั้งผนังกับผนังแบบ Horizontal Connection


2) ลักษณะการติดตั้งผนังกับผนังแบบ Vertical Connection

การติดตั้งผนังแบบแนวตั้งของผนังกับผนังจะเป็นการติดตั้งที่ขอบของชั้นงานทั้งสองชั้น โดยจะไม่นิยมทำการติดตั้งที่กลางชั้นงาน โดยจะแบ่งได้ 4 แบบ ดังนี้

- 2.1) การเชื่อมต่อผนังกับผนังในรูป ตัว L
- 2.2) การเชื่อมต่อผนังกับผนังในรูป ตัว T
- 2.3) การเชื่อมต่อผนังกับผนังในรูป ตัว X
- 2.4) การเชื่อมต่อผนังกับผนังในรูป ตัว H

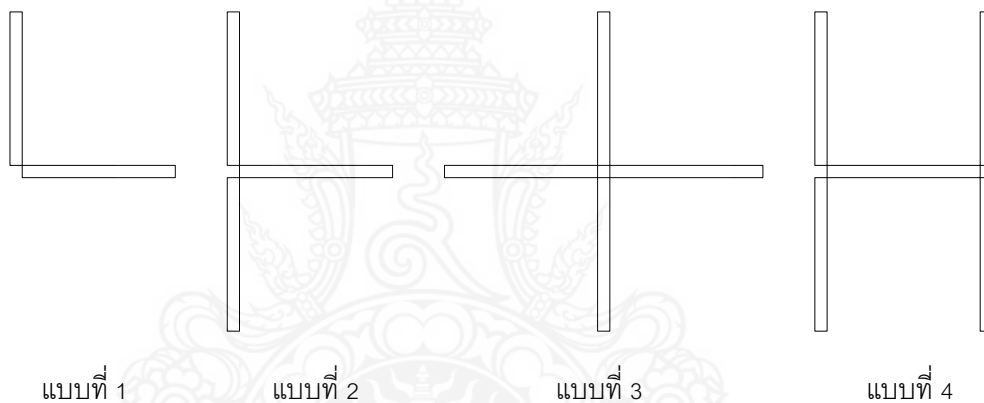

รูปที่ 2.14 ลักษณะการติดตั้งผนังกับผนังแบบ Vertical Connection

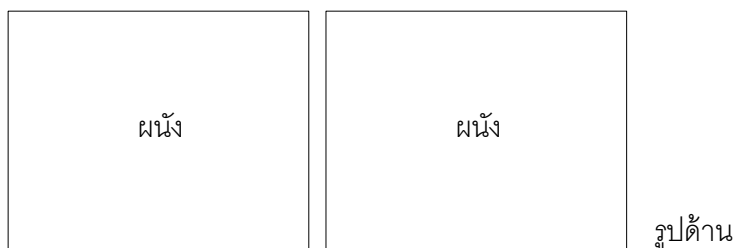

รูปที่ 2.15 ลักษณะการติดตั้งผนังกับผนังแบบ Vertical Connection

2.20 การส่งผ่านแรงที่กระทำระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป

ตามพื้นฐานของการประกอบจตุรรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงสร้างอาคาร ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารระบบสำเร็จรูป ต้องสามารถส่งผ่านแรงที่กระทำระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปของโครงสร้างได้ตามที่ออกแบบแรงดังกล่าว (มามี, 2541) ประกอบไปด้วย

1) แรงอัด (Compression) โดยการส่งผ่านแรงอัดระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้นสามารถจำแนกได้ดังนี้

1.1) การส่งผ่านแรงโดยตรง (Direct Contact) เป็นการถ่ายแรงอัดของชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่สัมผัสกันโดยตรง จะไม่มีวัสดุใส่กันระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป เหมาะกับการใช้ที่มีแรงอัดหรือแรงกดไม่มากนัก

1.2) การส่งผ่านแรงโดยผ่านวัสดุ (Transfer of Forces through Joint Materials) เป็นการส่งผ่านแรงอัดของชิ้นส่วนสำเร็จรูป มีวัสดุมารองระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป และไม่ทำให้ผิวสัมผัสของชิ้นส่วนสำเร็จรูปเสียหาย

2) แรงดึง (Tensile Forces) การส่งผ่านแรงดึงระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป สามารถกระทำได้ดังนี้

2.1) การทาบทเหล็ก (Lapping of Reinforcement Bars) เป็นลักษณะที่ใช้กันมาก เป็นการเว้นส่วนที่การทาบทของเหล็กโครงสร้างที่รับแรงดึงและจะหล่อคอนกรีตในทีหลังจากติดตั้งเสร็จจำนวนและประมาณจะขึ้นอยู่กับการออกแบบ

2) การใช้โบลท์ สามารถใช้ส่งผ่านแรงทั้งแรงดึงหรือแรงเฉือน ลักษณะของโบลท์มีลักษณะเป็น แบบเกลียว แบบสมอ เป็นต้น

2.3) การเชื่อม ลักษณะเหมือนการทาบทเหล็ก และใช้ระยะทาบน้อยลงโดยใช้รอยเชื่อมแทนการรับแรงดึงภายหลัง (Post-Tensioned) เป็นลักษณะจตุรรอยต่อที่เกิดขึ้นภายในชิ้นส่วนสำเร็จรูปในแต่ละชั้นหรือระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยจะใช้เทนดอน Tendon เป็นวัสดุที่ใช้ดึงและยึดปลายของเทนดอนไว้ที่ชิ้นส่วนสำเร็จรูป การดึงจะกระทำหลังจากหล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปแล้ว หรือหลังจากติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปแล้ว

3) แรงเฉือน (Shear Force) การส่งผ่านแรงเฉือนระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้น สามารถส่งผ่านโดยวิธี ดังนี้

3.1) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุ (Friction Bond)

3.2) เหล็กเสริมรับแรงเฉือน (Shear Key)

3.3) การใช้โบลท์

3.4) การเชื่อม


2.21 ประเภทของรอยต่อผนังอาคาร

ชนิดของรอยต่อเพื่อป้องกันสภาพดินฟ้าอากาศ โดยทั่วไปเราสามารถแบ่งวิธีการทำรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศออกเป็น 4 แบบด้วยกัน คือ รอยต่อแบบยาแนวหรือรอยต่อแบบปิด (External – sealed joints), รอยต่อแบบเปิด (Open – drained joint), รอยต่อแบบประกั้น (Gasket – sealed joints), รอยต่อแบบกลไก (Mechanically – sealed joint) (Testa, 1959; ชมรมวิศวกรรมโยธา, 2521)


แต่เดิมที่เดียวในระยะต้นๆ ของการก่อสร้างในระบบสำเร็จรูป ผู้ออกแบบมักจะพยายามเลียนแบบการก่อสร้างในระบบก่อสร้างในที่ โดยพยายามที่อุดรอยต่อระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ให้แน่นหนา ดูกลมกลืนไปกับวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นที่มาของรอยต่อแบบปิด (Closed Joints) แต่จากประสบการณ์ของผู้ผลิตและผู้ออกแบบ ซึ่งพบว่ารอยต่อปิดนี้กันความชื้นจากข้างนอกได้ก็จริง แต่มักก็กันความชื้นภายในอาคารไม่ให้ออกไปด้วยเหมือนกัน โดยเฉพาะในประเทศที่อยู่ในเขตร้อน ในฤดูหนาวอาคารบ้านเรือนมักจะมีปัญหาของการกลั่นตัว (Condensation) ของไอน้ำ กลายเป็นละอองไอน้ำจับตัวอยู่ตามผนังอาคาร เนื่องจากอุณหภูมิแตกต่างกันมากระหว่างภายนอกและภายในอาคาร และความชื้นที่มีประจำในบ้านในระหว่างการเตรียมอาหาร อาบน้ำ (ซึ่งปัญหาความชื้นนี้ในบ้านเราก็เกิดขึ้นเหมือนกัน โดยเฉพาะในฤดูฝน) จึงมีการค้นคว้าออกแบบรอยต่อขึ้นในแนวใหม่ เรียกว่า รอยต่อแบบเปิด (Opened Joint) ซึ่งอนุญาตให้ความชื้นถ่ายเทออกจากภายในอาคารไปสู่ภายนอกได้ แต่ยังคงคุณสมบัติทางด้านอื่นๆ ของรอยต่อแบบปิดไว้เท่าที่จะทำได้

1) รอยต่อแบบปิด (Closed Joints)


วิธีที่สะดวกที่สุดในการทำรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนพิคต 2 ชิ้นส่วน ก็คือ การที่เราใส่ตัวประสานหรือตัวอุดช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนทั้งสอง ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดในกรณีนี้ ได้แก่ การใช้รูปก่อ (Mortar) อุดช่องว่างระหว่างรอยต่อของอิฐ อีกวิธีหนึ่งก็คือการออกแบบให้ผิวของชิ้นส่วนที่จะต่อกันเข้าด้วยกันให้มีหน้าตัด (Profile) ที่สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้สนิท เช่น การเซาะร่องและการใส่พื้นไม้ อย่างไรก็ตามวิธีรอยต่อแบบนี้มีข้อเสียตรงที่ว่า ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะเป็นชิ้นที่ออกแบบมาพิเศษ มีลักษณะของตัวเองและต้องประกอบเข้ากับ “ส่วนรับ” ของอีกชิ้นส่วนหนึ่ง ทำให้ขาดความคล่องตัวไม่สามารถใช้แทนชิ้นส่วนอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ เนื่องจากครึ่งหนึ่งของรอยต่อออกแบบมาเป็น “ตัวผู้” และอีกครึ่งหนึ่งออกแบบมาเป็น “ตัวเมีย” ทำให้การประกอบติดตั้งต้องเป็นไปตามลักษณะของรอยต่อ คือ เรียงไปตามขวามือโดยตลอดหรือซ้ายมือโดยตลอด เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้จำนวนชิ้นส่วนต้องมีชนิดเพิ่มขึ้นเป็นภาระต่อหน่วยผลิตและหน่วยวางแผนก่อสร้าง

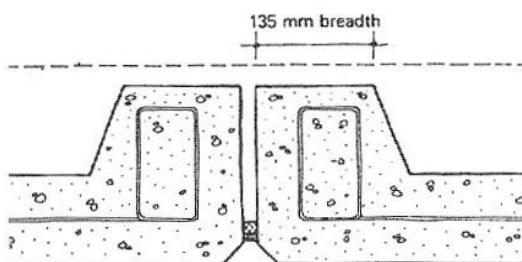

รูปที่ 2.16 รอยต่อของผนังกับผนัง

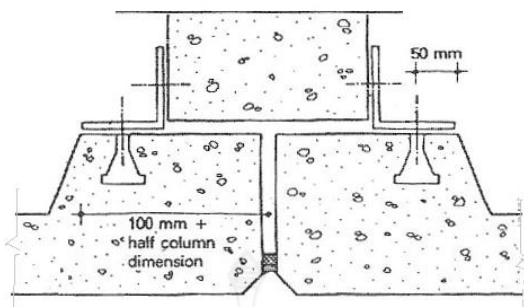


รูปที่ 2.17 รอยต่อของผนังกับผนังและเสา

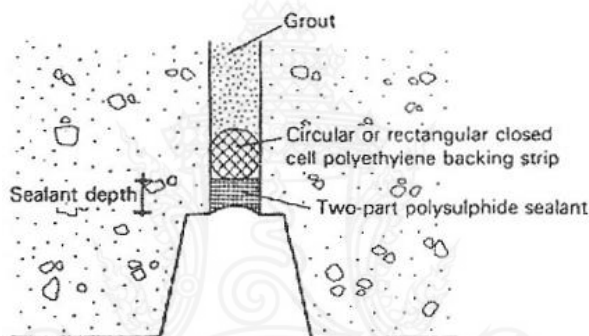


รูปที่ 2.18 ตัวอย่างการใช้ Polyethylene กำหนดความหนาของวัสดุยาแนว

2) รอยต่อแบบเปิด (Opened Joints)


รอยต่อชนิดนี้พัฒนาขึ้นมาสำหรับการก่อสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป แบบชิ้นส่วนรับน้ำหนักขนาดใหญ่ (Large Precast Concrete Panels) แต่ไม่มีเหตุผลขัดแย้งประการใดที่จะนำรอยต่อชนิดนี้มาใช้กับชิ้นส่วนที่ทำด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้หรือโลหะ หรือรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นจากวัสดุก่อสร้างต่างชนิดกัน ซึ่งต่อไปเป็นตัวอย่างประกอบของรอยต่อของโครงสร้างชนิดต่างๆ ที่ใช้แพร่หลายในยุโรป โดยตัวอย่างเหล่านี้ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ใช้กับลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่นนั้นๆ กฎบัญญัติ Building Lode ที่บังคับ ดังนั้นการที่แสดงไว้ให้ดูในที่นี้ ก็เพื่อเป็นตัวอย่างช่วยประกอบการออกแบบรอยต่อภายในประเทศไทย ซึ่งต้องมีการดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับวัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนฝีมือของช่างก่อสร้างของบ้านเรา การยกตัวอย่างรอยต่อ จะยกโดยแบบประเภทของการใช้งาน ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รอยต่อที่ใช้กับ Framed Structures เป็นพวกแรก กับรอยต่อที่ใช้กับ Panel Structures บางจำพวก เป็นประเภทถัดไป

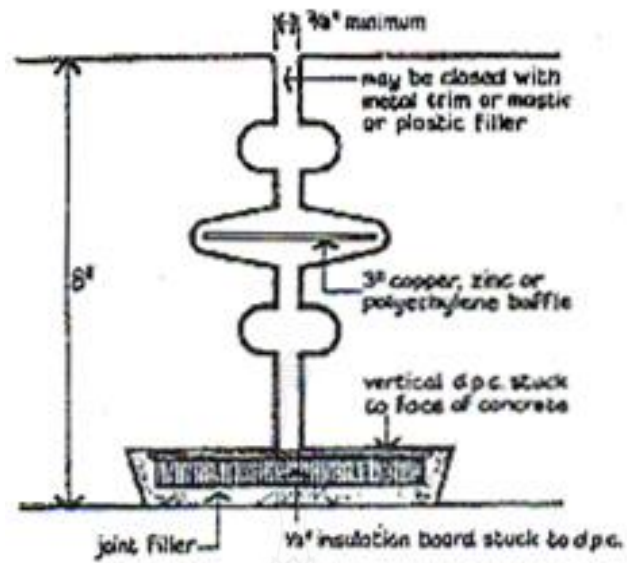

รูปที่ 2.19 แบบทดลองในยุคนแรกของ Building Research Station

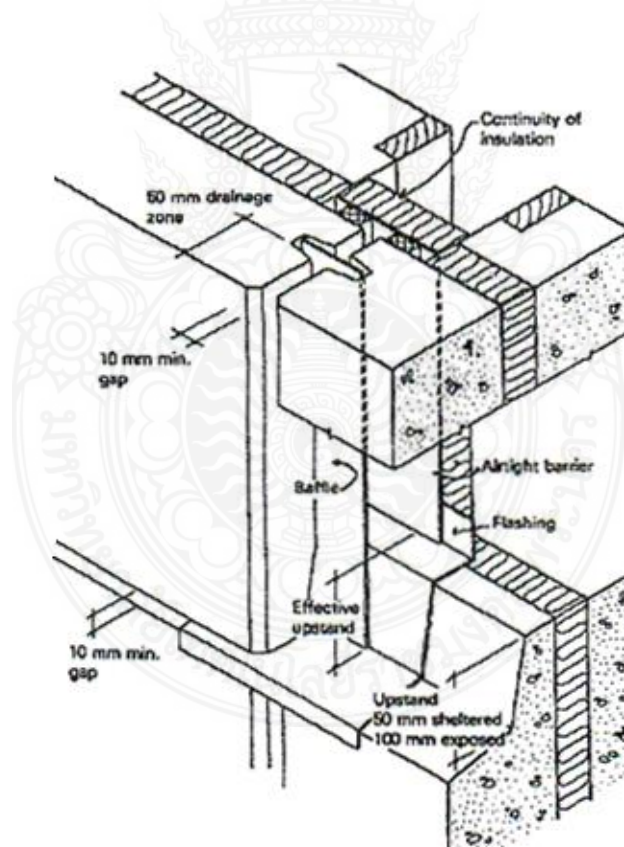


รูปที่ 2.20 รายละเอียดและระยะต่างๆ ของ Open-drained Joints ที่พัฒนาจากแบบทดลองในยุคนแรกของ Building Research Station และนิยมใช้กันในตอนหลัง

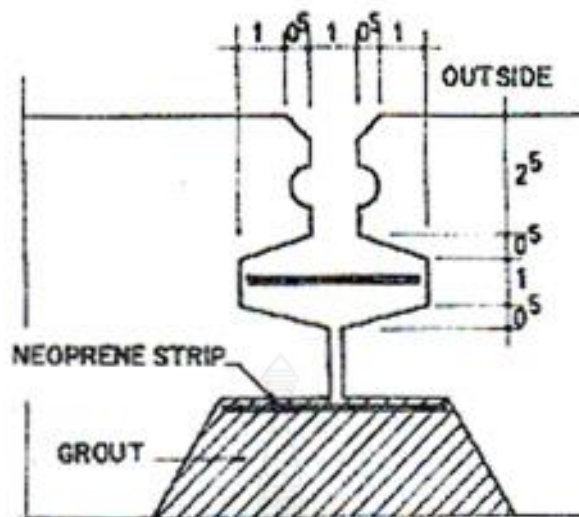


รูปที่ 2.21 ตัวอย่างอีกแบบหนึ่งของ Open-drained Joints

3) รอยต่อแบบใช้ประเก็น (Gasket-Sealed Joints)


รอยต่อแบบนี้เกิดมาจากความก้าวหน้าทางวัสดุเคมีที่สามารถผลิตและพัฒนาสารประกอบประเภทยางสังเคราะห์ขึ้นมาใช้งานในอุตสาหกรรมอย่างได้ผลดี โดยเฉพาะวัสดุที่เรียกว่า นีโอพรีน (Neoprene) สามารถนำมาเป็นประเก็น (Gasket) รูปร่างต่างๆ กัน ใช้งานทำรอยต่อได้ดี ประเก็นสามารถหล่อฝังในผนังหรือโครงสร้างคอนกรีตที่เตรียมไว้ก่อน แล้วใช้แรงดันอัดให้ชิ้นส่วนผนังติดกับประเก็นแนบสนิท แล้วยึดผนังติดกับโครงสร้างให้แน่นต่อกันไปเรื่อยๆ ก็ได้ หรืออาจเว้นช่องว่างระหว่างผนังแล้วค่อยอัดประเก็นเข้าไปภายหลังจากที่ติดตั้งผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ ขนาดของรอยต่อวิธีการติดตั้งและคุณสมบัติในการรับแรงต่างๆ มีความแตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์และบริษัทที่ผลิตจำหน่าย การใช้งานจึงต้องศึกษารายละเอียดและรับคำปรึกษาจากบริษัทผู้ผลิต

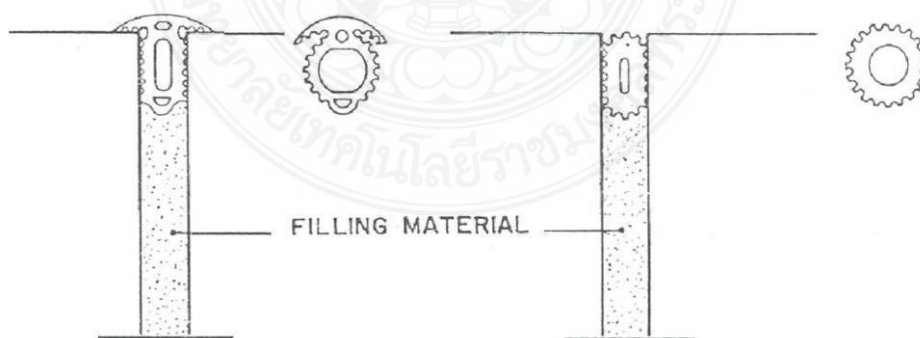

รูปที่ 2.22 รอยต่อแบบใช้ประเก็น (Gasket-Sealed Joints)

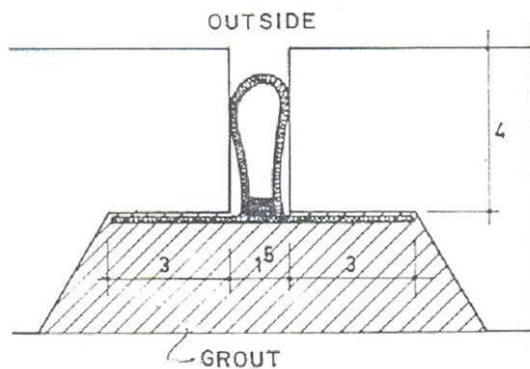

รูปที่ 2.23 รอยต่อแบบใช้ประเก็น (Gasket-Sealed Joints)

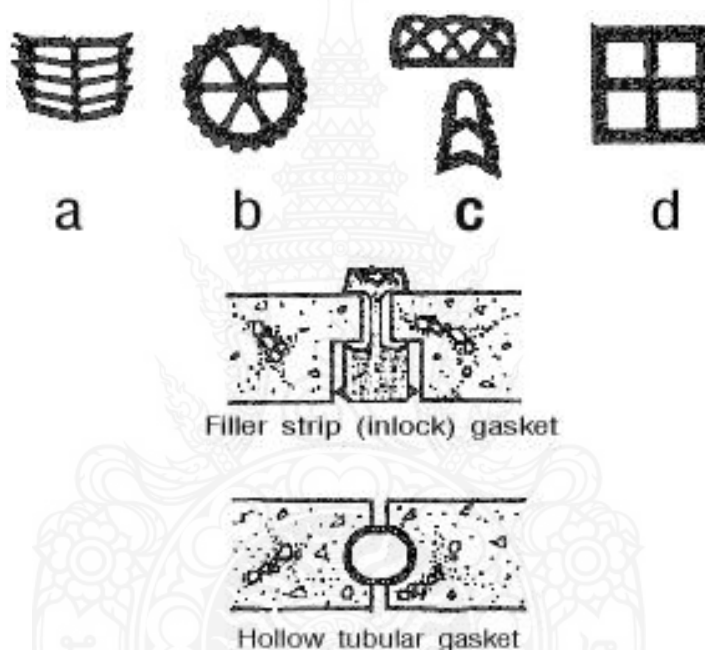

รูปที่ 2.24 รูปแบบของประเก็น (Gasket) ที่ใช้ในการทำรอยต่อทั่วไป


โดยรูปแบบของประเก็น (Gasket) ที่ใช้ในการทำรอยต่อทั่วไปนั้น มาจากผู้ผลิตที่แตกต่างกัน ได้แก่

- (ก) Neoferma' neoprene gasket by Colebrand Ltd. London;
- (ข) Schlegel gasket, Schlegel (UK) Ltd;
- (ค) two Bostik 'Profile Seals', Bostik Ltd;
- (ง) 'Servicore' rectangular section, Service Division of W.R. Grace Ltd.

4) รอยต่อแบบกลไก (Mechanically- Sealed Joints)

รอยต่อแบบนี้เป็นรอยต่อพิเศษที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นใช้กับอาคารเฉพาะกรณี สถาปนิกมักจะใช้เพื่อเน้นรอยต่อให้อาคารมีรูปด้านที่สวยงามหรือแปลกตาเป็นพิเศษ หรือใช้กับรอยต่อของผนังในเขตที่มีการทรุดตัวของอาคารหรือการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวสูง รอยต่อแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย อาจ


เป็นเพราะราคาแพงหรืออาจเป็นเพราะรอยต่อจะเด่นแลเห็นชัดเจนมาก ยากในการควบคุมรูปด้านถ้าไม่ได้ ออกแบบไว้ล่วงหน้าให้ดีพอ ทั่วๆ ไปมักใช้โลหะที่สามารถบีบให้หดตัวและขยายตัวได้เหมือนกับสปริง ใส่ อยู่ในช่องรอยต่อ (Spring Water Bar) หรือเป็นครอปรอยต่อที่ยึดติดกับผิวหรือแกนที่สอดอยู่ในช่อง รอยต่อ (Fixed Cover-Strip) คล้ายๆ กับงานปิดรอยต่อของวงกบหน้าต่างอลูมิเนียม การออกแบบทำได้ หลายแบบ การติดตั้งก็คล้ายๆ กับรอยต่อประเภทใช้ประเก็น คือกดอัดเข้าไปในช่องรอยต่อเมื่อติดตั้งผนัง เสร็จแล้วหรืออาจติดตั้งตามลำดับขั้นตอนไปพร้อมๆ กับการติดตั้งผนังก็ได้ (Herz, 1975)

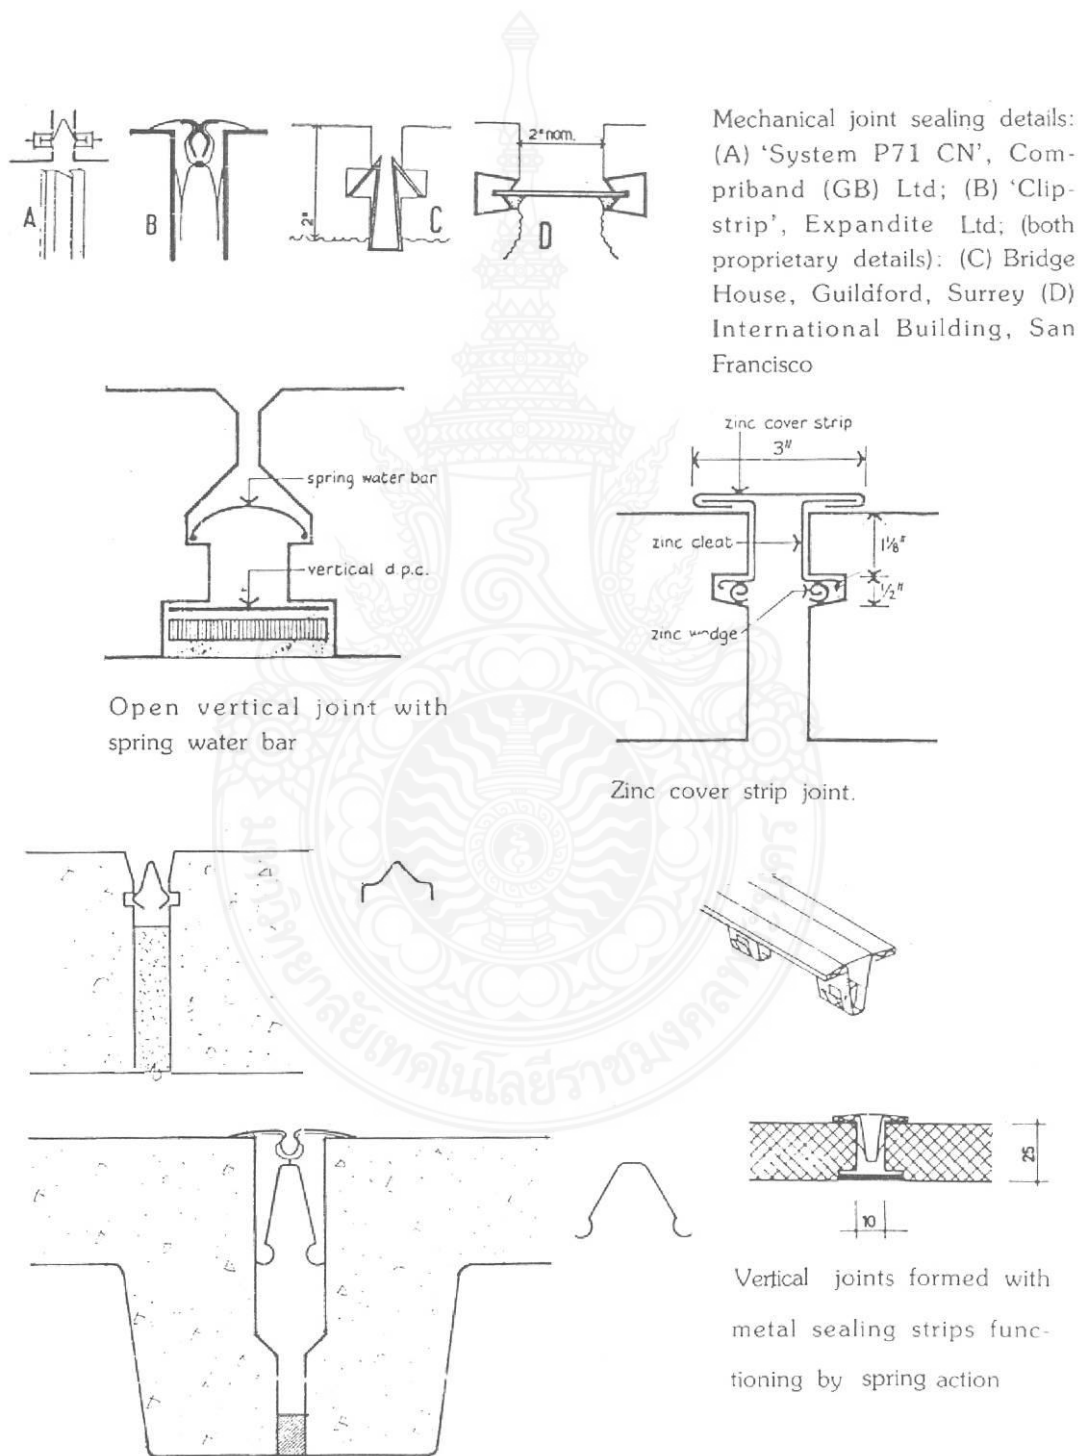

รูปที่ 2.25 ตัวอย่างรอยต่อแบบกลไก (Mechanically- Sealed Joints)

2.22 แนวทางการออกแบบช่องประตูและหน้าต่างในผนังสำเร็จรูป

จากการออกแบบตำแหน่งของช่องประตูและหน้าต่างสำหรับโครงสร้างขึ้นส่วนสำเร็จรูปนั้น สามารถสรุปเป็นแนวคิดได้ดังต่อไปนี้

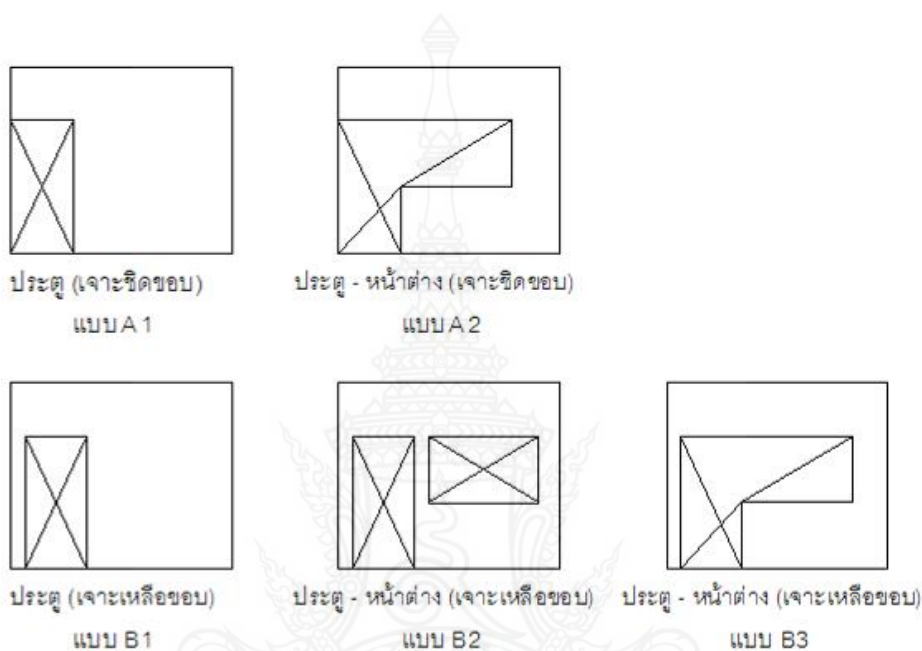

รูปที่ 2.26 ทางเลือกการเจาะประตู – หน้าต่างในแผ่นผนัง ค.ส.ล. สำเร็จรูป

ตารางที่ 2.7 ข้อดีและข้อด้อยการเจาะช่องเปิดแบบชิดขอบ

ข้อดี	หมายเหตุ
ผลิตชิ้นงานได้ง่าย	-
สามารถขนส่งชิ้นงานได้ง่าย	-
ข้อด้อย	หมายเหตุ
วงกบประตูด้านชิดขอบต้องมาติดตั้งภายหลัง	ถ้าติดตั้งมาเลยอาจชำรุดเสียหาย
การถ่ายน้ำหนักของชิ้นงานไม่สมดุล	-
ทำการเชื่อมประสานระหว่างชิ้นงานได้ยาก	ระยะชนขอบของคอนกรีตมีน้อย

ตารางที่ 2.8 ข้อดีและข้อด้อยการเจาะช่องเปิดแบบเหลือขอบ

ข้อดี	หมายเหตุ
การถ่ายน้ำหนักของชิ้นงานสมดุล	-
ทำการเชื่อมประสานชิ้นงานได้ง่าย	ระยะชนขอบของคอนกรีตมีมาก

วงกบประตู – หน้าต่างเสียหายยาก	อยู่ในกรอบของชิ้นงานที่ถูกเจาะ
ข้อดี	หมายเหตุ
ผลิตชิ้นงานยาก	เสริมเหล็กในส่วนขอบประตู - หน้าต่างยาก
ชิ้นงานมีความเปราะบาง อาจเสียหายจากการชนส่งหรือติดตั้ง	ขอบของชิ้นงานมีความเปราะบาง อาจต้องทำค้ำยันระหว่างขนส่งและติดตั้ง

2.23 กรอบแนวความคิด

จากทฤษฎีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป สามารถสรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการดำเนินงานได้ ดังรูปที่ 35



รูปที่ 2.27 กรอบแนวความคิดของคอนกรีตที่ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด

2.24 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูปพอสังเขป สามารถสรุปได้ ดังนี้

วิชัย สัจวรปทานกุล และวชิรพล ฐิตะสัจจา (2549) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความคงทนของดินขาวที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยกลวิธีโพลีเมอร์ไรเซชัน โดยใช้สารโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวทำปฏิกิริยากับสารประกอบจำพวกแร่อลูมิโนซิลิเกตในดินขาวทำให้มีความสามารถในการรับกำลังอัดได้สูงขึ้น งานวิจัยนี้ใช้ดินขาวทั้งหมด 5 แหล่ง ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ลำปาง ปราจีนบุรี อุตรดิตถ์ และระนอง นำมาผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์ และทำการขึ้นรูปตัวอย่างโดยการอัดแบบสถิต (Static) เพื่อทดสอบหาลำดับรับแรงอัดของดินขาวที่อายุ 3 7 14 28 60 90 180 และ 270 วัน ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกไซด์ของธาตุต่าง ๆ ในดินขาวทุกแหล่งพบว่าออกไซด์หลักประกอบด้วย ซิลิกา อลูมินา และเหล็กออกไซด์ จากการทดสอบกำลังรับแรงอัดของดินระนอง สุราษฎร์ธานี และอุตรดิตถ์ พบว่า กำลังรับแรงอัดจะเพิ่มขึ้น เมื่อใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ส่วนกำลังรับแรงอัดของดินปราจีนบุรี และลำปาง พบว่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ และพบว่าเมื่ออายุของดินขาวนานขึ้นส่งผลให้การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มความดันยิ่งสูงขึ้นไปอีก เมื่อนำดินขาวไปขึ้นรูปตัวอย่างดินขาวทั้ง 5 แหล่งจะมีแนวโน้มของกำลังรับแรงอัดที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาในด้านความคงทนจะพบว่าดินขาวจังหวัดอุตรดิตถ์ จะมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ

ปริญญา จินดาประเสริฐ และเจริญชัย ฤทธิรัฐ (2550) ทำการศึกษาระยะเวลาที่แตกต่างกันในการผลิต จีโอโพลีเมอร์มอร์ตาร์จากดินขาวเผา เป็นการศึกษาคุณสมบัติจีโอโพลีเมอร์จากดินขาวระนองเผา โดยทำการทดสอบกำลังอัดของมอร์ตาร์ที่อายุ 7 วัน จากการทดสอบพบว่าสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ จะส่งผลให้กำลังรับแรงอัดของจีโอโพลีเมอร์มอร์ตาร์มีค่าสูงกว่าตัวอย่างที่ใช้สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่งพบว่าวัสดุจีโอโพลีเมอร์ที่เตรียมจากสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีความเป็นเนื้อเดียวกัน และมีพื้นผิวที่ละเอียดมากกว่าตัวอย่างที่ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

อนุชาติ ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ และศุภสิทธิ์ คนใหม่ (2550) ทำการศึกษากีโอโพลีเมอร์จากเถ้าลอยผสมดินขาว การศึกษาวิธีการผลิตจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าลอยผสมดินขาวพบว่า เมื่อนำไปทดสอบหาลำดับรับแรงอัดจะอยู่ในช่วง 300-500 ksc. และการไหลของจีโอโพลีเมอร์นั้นจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ $\text{Na}_2\text{SiO}_3/\text{NaOH}$ โดยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การบ่มในตู้บ่มคือ 75 องศาเซลเซียส

เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, สมหมาย ผิวสะอาด และประชุม คำพุด (2551) ได้ทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการผสมดินขาวลงในคอนกรีตมวลเบาขนาด $12.5 \times 20 \times 60 \text{ cm}^3$ ที่มีอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อดินขาว เท่ากับ 1:1:0 1:0.8:0.2 1:0.6:0.4 1:0.4:0.6 1:0.2:0.8 และ 1:0:1 ในด้านของการพัฒนาสมบัติทางกายภาพและทางกล สามารถสรุปได้ว่า การผสมดินขาวลงในคอนกรีตมวลเบา สามารถพัฒนาสมบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ สมบัติด้านการดูดซึมน้ำ กำลังอัด และกำลังดัด อย่างไรก็ตามการผสมดินขาวลงในคอนกรีตมวลเบาขนาด $12.5 \times 20 \times 60 \text{ cm}^3$ ก็ส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพและทางกลบางประการที่ด้อยลงเล็กน้อย ได้แก่ สมบัติด้านความหนาแน่นและการเปลี่ยนแปลงความยาวที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมาจาก

อนุภาคของดินขาวที่มีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของทรายละเอียด ซึ่งอนุภาคดังกล่าวจะสามารถแทรกตัวในระหว่างช่องว่างหรือฟองอากาศที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของคอนกรีตมวลเบาขนาด $12.5 \times 20 \times 60 \text{ cm}^3$ ได้ง่าย เนื้อของคอนกรีตมวลเบาจึงหนาแน่นขึ้น อันส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพและทางกลที่เปลี่ยนแปลงไป

สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, กิตติพงษ์ สุวีโร และประชุม คำพุฒ (2553) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการนำดินขาวจากจังหวัดระนอง ลำปาง และอุดรดิตถ์ มาใช้ในงานคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนัก ที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ดินขาว ทราย และหินฝุ่น โดยนำดินขาวมาแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนผสม ร้อยละ 0, 20, 30, 40, 50, 60 และ 70 โดยน้ำหนัก เพื่อลดการใช้ปูนซีเมนต์ ทำการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตบล็อกดินขาวขนาด $7 \times 19 \times 39$ ลบ.ซม. ที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลำดับ ผลการวิจัย พบว่า กำลังอัดของคอนกรีตบล็อกดินขาวทุกอัตราส่วน ที่อายุ 28 วัน ให้ค่ากำลังอัดสูงกว่าที่มาตรฐานคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก (มอก. 58-2533) ซึ่งกำหนดให้ค่ากำลังอัดต่อก้อนต้องมากกว่า 2 เมกะพาสคัล (20.4 กก./ตร.ซม.) และกำลังอัดเฉลี่ย 5 ก้อนมากกว่า 2.5 เมกะพาสคัล (25.5 กก./ตร.ซม.) นอกจากนี้การแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยดินขาวมากที่สุดร้อยละ 70 จะทำให้คอนกรีตบล็อกมีราคาต้นทุนถูกลงมาก เมื่อเทียบกับอัตราส่วนผสมอื่นๆ จะเห็นได้ว่า คอนกรีตบล็อกผสมดินขาวร้อยละ 70 เหมาะสมที่จะผลิตเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกดินขาวต่อไป

ประชุม คำพุฒ, สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และกิตติพงษ์ สุวีโร (2554) ได้ทำการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของคอนกรีตบล็อกดินขาวจากจังหวัดระนองผสมแกลบเผา โดยอัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์: ดินขาว: น้ำ เท่ากับ 1: 10: 2.2 โดยน้ำหนัก และมีการแทนที่ดินขาวด้วยแกลบเผา ร้อยละ 0, 5, 10, 15, 20, และ 25 พบว่า ปริมาณแกลบเผาที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความหนาแน่น, ความชื้นน้ำ, และกำลังอัดที่ลดลง แต่ก็ผ่านตามที่มาตรฐาน มอก. 58-2533 กำหนด นอกจากนี้คอนกรีตบล็อกดินขาวจากจังหวัดระนอง ที่ผสมแกลบเผาทุกอัตราส่วน จะมีหน่วยน้ำหนักที่เบากว่าคอนกรีตบล็อกดินขาวปกติ

จากงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีการนำดินขาวที่มีความละเอียดสูงมาผสมร่วมกับปูนซีเมนต์สำหรับใช้เป็นคอนกรีต โดยอาศัยปฏิกิริยาปอซโซลานหรือปฏิกิริยาเคมีอื่นๆ เพื่อลดการใช้ปูนซีเมนต์หรือเพิ่มความแข็งแรง แต่สำหรับโครงการวิจัยนี้ เป็นการนำากดินขาวเหลือทิ้ง ซึ่งมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับทรายมาใช้เป็นส่วนผสม และไม่สามารถทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ได้มาใช้งาน แตกต่างจากงานวิจัยที่ผ่านมา

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดลอง โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และหน่วยงานภาครัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของแท่งคอนกรีตทรงกระบอก

จากระยะเวลาในการอบประมาณ 6 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 800 °C นำมาบดตามระยะเวลา 1, 1.5, 2, และ 2.5 ชั่วโมงเพื่อนำไปหาความละเอียดพื้นผิวจำเพาะได้ผลตามตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ค่าความละเอียดของกากดินขาวผ่นแปรตามระยะเวลาการบดโดยวิธีพื้นที่ผิวจำเพาะ

ระยะเวลาการบด (Hour)	พื้นที่ผิวจำเพาะ (cm ² /g)	ค่าความละเอียดที่เพิ่มขึ้น(%)
1.0	8582	-
1.5	9804	14
2.0	10,712	9
2.5	11,469	7

3.1.1 กากดินขาวมีรูปร่างไม่แน่นอนมีพื้นผิวมากเมื่อเทียบกับอนุภาคของปูนซีเมนต์ จึงทำให้มีความต้องการน้ำสูงมากกว่าปกติ การทำงานของแท่งคอนกรีตทรงกระบอก จึงมีความจำเป็นต้องใช้สารลดน้ำพิเศษ เพื่อให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้กำลังรับแรงอัดมีค่าลดลง โดยคอนกรีตนี้ใช้กากดินขาวมาแทนที่ซีเมนต์ กรณีที่ใช้กากดินขาวแทนที่ซีเมนต์และแปรผ่นตามสารลดน้ำตั้งแต่ 0, 0.03, 0.04, 0.05, และ 0.06 เป็นอัตราส่วนโดยน้ำหนักตามลำดับ

3.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิจัย

- 1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

2) น้ำประปา

3) กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองจังหวัดระนอง



รูปที่ 3.2 กากดินขาวจากจังหวัดระนอง

4) ทราเยมน้ำ



รูปที่ 3.3 ทราเยมน้ำ

- 6) เครื่องผสมคอนกรีต
- 7) เครื่องมือช่างน้ำหนักแบบดิจิทัล
- 8) เหล็กฉาก 40x40 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร



รูปที่ 3.4 การตัดเหล็กฉาก 40x40 มิลลิเมตรให้ได้ขนาดเพื่อทำแบบ

- 9) ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล
- 10) ชุดทดสอบความแข็ง
- 11) เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine)
- 12) แบบหล่อแท่งคอนกรีต



รูปที่ 3.5 แบบหล่อแท่งคอนกรีต

- 13) เหล็กเส้นกลมเกรด SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 เหล็กเส้นกลมเกรด SR24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร

13) เตอบแบบปรับอุณหภูมิได้



รูปที่ 3.7 เตอบแบบปรับอุณหภูมิได้

14) แบบหล่อผนังอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปที่ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด
ขนาด 60x120x10 เซนติเมตร แบบถอด-ประกอบได้



รูปที่ 3.8 แบบหล่อผนังอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปที่ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด



รูปที่ 3.9 การถอด-ประกอบแบบหล่อผนังอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปที่ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด

15) แท่นทดสอบความทนการกระแทก



รูปที่ 3.10 แท่นทดสอบความทนการกระแทกแผ่นผนังอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปที่ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด


16) สารลดน้ำพิเศษ (Superplasticizer) หรือ Modified Polycarboxylate

3.3 การเตรียมวัสดุในการทำวิจัย

กากดินขาวที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนในรูปที่ 3.11 พบว่าลักษณะอนุภาคของกากดินขาวมีการจับตัวเป็นกลุ่ม ๆ รูปร่างไม่แน่นอน จากการวัดทดสอบหาความละเอียดพื้นที่ผิวจำเพาะ กากดินขาวจะมีความละเอียด 9,804 ตร.ซม./กรัม ประมาณสามเท่าสูงกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ประมาณ 3,190 ตร.ซม./กรัม และกากดินขาวมีความถ่วงจำเพาะ 2.42 ซึ่งต่ำกว่าปูนซีเมนต์ เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีที่เหล็กออกไซด์น้อยกว่าปูนซีเมนต์



รูปที่ 3.11 กากดินขาวที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน

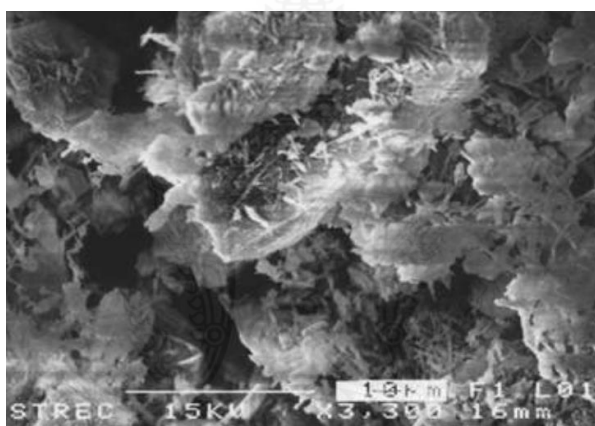

รูปที่ 3.12 อนุภาคกากดินขาวถ่ายขยายกำลังสูง (SEM)

ที่มา: ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545


3.4 การออกแบบผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

3.4.1 ออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีตที่มีส่วนผสมของกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด จำนวน 5 อัตราส่วนผสม ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตโดยน้ำหนัก

อัตราส่วน	ปูนซีเมนต์	ทรายละเอียด	กากดินขาว	หินปูน	สารลดน้ำพิเศษ	น้ำประปา
No MK2	1	2.75	0	0.05	0	0.5
MK10	0.9	2.75	0.1	0.05	0.03	0.5
MK20	0.8	2.75	0.2	0.05	0.04	0.5
MK30	0.7	2.75	0.3	0.05	0.05	0.5
MK40	0.6	2.75	0.4	0.05	0.06	0.5

3.4.2 ทำการออกแบบส่วนประกอบของผนังอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปที่ผสมภาคินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด โดยมีโครงแบบประกอบผนังอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปที่ใช้ภาคินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียดตามรูปที่ 3.13

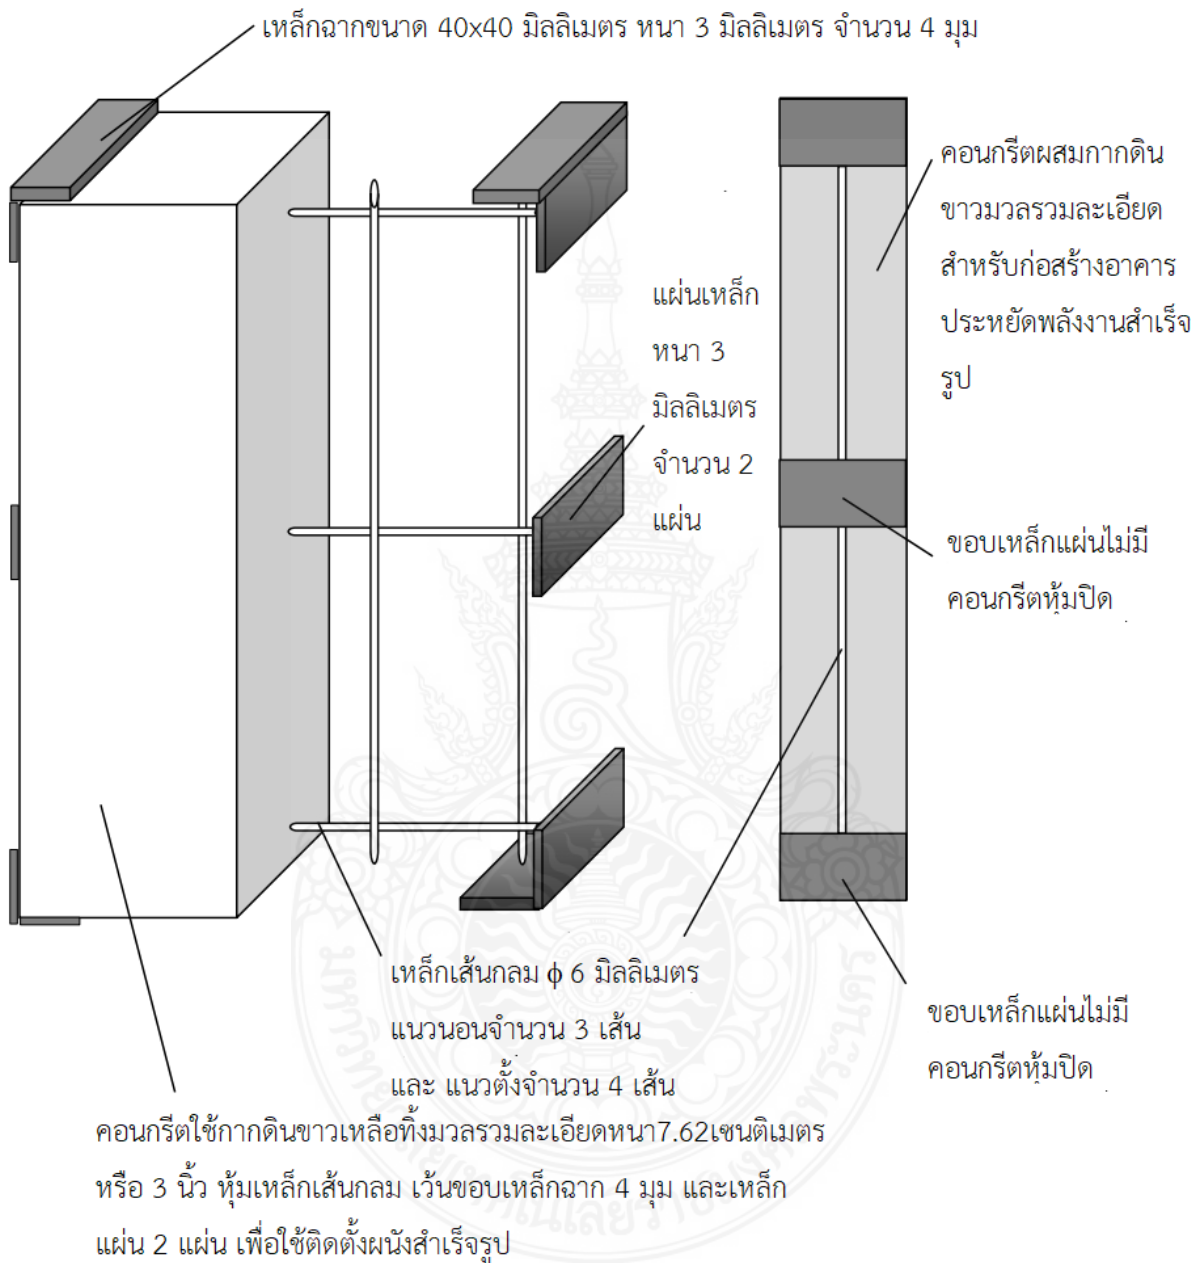


รูปที่ 3.13 แบบประกอบผนังอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปที่ผสมภาคินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด

3.5 การขึ้นรูปแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

1) เชื่อมเหล็กเส้นและเหล็กฉากตามที่ออกแบบ โดยอ้างอิงจากขนาดของแบบหล่อที่ใช้ในการจัดเรียงดังรูปที่ 3.14 และรูปที่ 3.15

2) เตรียมแบบหล่อผนังคอนกรีต โดยการทาน้ำมันหล่อลื่นลงในแบบเพื่อป้องกันการติดของผนังคอนกรีตเมื่อถอดแบบเพื่อเตรียมรองรับการเทคอนกรีตใช้กากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด รอเป็นเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อให้ส่วนผสมเซตตัว จากนั้นนำไปวางจัดเรียงบ่มอากาศก่อนการนำไปทดสอบตามมาตรฐานต่าง ๆ ต่อไป จากทำการถอดแบบในรูปที่ 3.17 วางเรียงบ่มอากาศรูปที่ 3.18

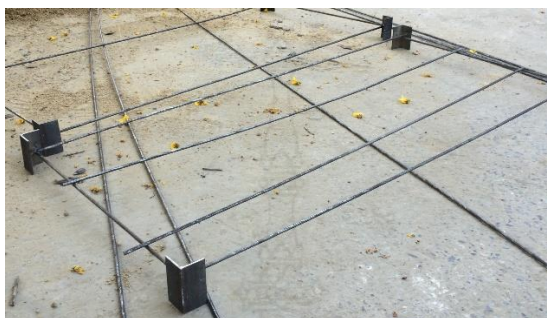

รูปที่ 3.14 โครงเหล็กเสริมผนังคอนกรีตอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปที่ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด



รูปที่ 3.15 การประกอบวางโครงเหล็กเสริมผนังคอนกรีตภายในแบบ



รูปที่ 3.16 ผสมส่วนผสมในถังตามสัดส่วนจากตารางที่ 3.1



รูปที่ 3.17 ถอดแบบผนังคอนกรีต



รูปที่ 3.18 วางเรียงบ่มอากาศก่อนการนำไปทดสอบ

3.6 การทดสอบสมบัติผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

เตรียมวัสดุส่วนผสม ปูนซีเมนต์ กากดินขาว ไปซัง ตามปริมาณที่เป็นสัดส่วนตามตารางที่ 3.1 โดยเครื่องชั่งดิจิตอลความละเอียดตัวเลขหลังจุดทศนิยมสามหลักดังตัวอย่างในรูปที่ 3.19 ถึงรูปที่ 3.20

1) ทดสอบลักษณะทั่วไปของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด ตามมาตรฐาน มอก.2226-2548 ที่อายุการบ่ม 28 วัน โดยทำการตรวจพินิจความสมบูรณ์ของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปในด้านไม่แตกร้าว ไม่บิดเบี้ยว และไม่มีตำหนิที่มีผลเสียต่อการใช้งาน

2) ทดสอบความต้านทานแรงอัดของแท่งคอนกรีตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด ตามมาตรฐาน มอก.2226-2548 ที่อายุการบ่ม 7, 14, 21, และ 28 วัน โดยการใช้แท่งคอนกรีตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้กากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียดมาทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงกด (UTM) ดังรูปที่ 3.33 ถึง 3.36



รูปที่ 3.19 ชั่งน้ำหนักส่วนผสมสำหรับขึ้นรูปคอนกรีตลงในอ่างผสม



รูปที่ 3.20 การผสมส่วนผสมคอนกรีต

ก่อนการผสมต้องเตรียมแบบหล่อทรงกระบอก ให้พร้อมใช้งาน จากนั้นนำส่วนผสมคลุกเคล้าให้ทั่ว จากนั้นผสมด้วยน้ำประปาตามอัตราส่วนจากตารางที่ 3.1 ด้วยเครื่องผสม เมื่อเสร็จสิ้นการผสมก็เทปูนซีเมนต์ใส่แบบหล่อทรงกระบอกและปล่อยให้ปูนบ่มตัว

3.7 การทดสอบสมบัติของคอนกรีตที่ผสมจากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด

1) ทดสอบลักษณะทั่วไปของคอนกรีต คอนกรีตที่ผสมจากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียดตามมาตรฐาน มอก. 2226-2548 ที่อายุการบ่ม 28 วัน

2) ทดสอบความต้านทานแรงอัดของแท่ง คอนกรีตทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร สำหรับใช้เป็นผนังด้านนอกทั้งสองด้านตามมาตรฐาน มอก.2226-2548 ที่อายุการบ่ม 7, 14, 21, และ 28 วัน ดังรูปที่ 3.21



รูปที่ 3.21 การทดสอบความต้านทานแรงอัดของแท่งคอนกรีตทรงกระบอก
ด้วยเครื่องทดสอบอเนกประสงค์

3) ทดสอบความตรง ตามมาตรฐาน มอก.2226-2548 ที่อายุการบ่ม 28 วัน โดยวัดจากการวางตามลักษณะการใช้งานจริง ซึ่งจะต้องไม่ผิดไปจากแนวตรงด้านข้าง ดังรูปที่ 3.22



รูปที่ 3.22 การทดสอบความตรงของคอนกรีตที่ผสมภาคินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด

4) ทดสอบการดูดซึมน้ำของแท่งคอนกรีตที่ผสมภาคินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียดจากบรรจุภัณฑ์ทรงกระบอก ตามมาตรฐาน มอก. 2226-2548 ที่อายุการบ่ม 28 วัน โดยการนำไปแช่น้ำอบแห้งและชั่งน้ำหนักดังรูปที่ 3.23 ถึงรูปที่ 3.25



รูปที่ 3.23 การทดสอบการดูดซึมน้ำของแท่งคอนกรีตทรงกระบอกด้วยการแช่ลงในน้ำ



รูปที่ 3.24 แท่งคอนกรีตทรงกระบอกที่ผ่านการแช่ในน้ำและนำขึ้นมาเพื่อทดสอบการดูดซึมน้ำ



รูปที่ 3.25 การชั่งน้ำหนักแท่งคอนกรีตทรงกระบอกเพื่อทดสอบการดูดซึมน้ำ

5) ทดสอบความแข็งแรงของผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียดจากบรรจุภัณฑ์ทรงกระบอก ตามมาตรฐาน มอก. 2226-2548 ที่อายุการบ่ม 28 วัน โดยให้น้ำหนักคงค้างแก่แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียดดังรูปที่ 3.26



รูปที่ 3.26 การวางแผ่นผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียดทดสอบความแข็งแรง

6) ทดสอบความทนการกระแทกของผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด โดยการใช้วัสดุแข็ง (ตุ้มน้ำหนัก) และวัสดุนุ่ม (กระสอบทราย) ขนาดตามมาตรฐาน มายกและปล่อยให้กระแทกบนพื้นผิวผนัง แล้วทำการตรวจพินิจและสังเกต ตามมาตรฐาน มอก.2226-2548 ที่อายุการบ่ม 28 วัน ดังรูปที่ 3.27 และรูปที่ 3.28



รูปที่ 3.27 การทดสอบการกระแทกโดยใช้น้ำหนักวัสดุแข็งทำมุมปล่อยกระแทกที่ผิวผนังคอนกรีตสำเร็จรูป



รูปที่ 3.28 การทดสอบการกระแทกของวัสดุนุ่มขนาดใหญ่บนผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด


7) การทดสอบความหนาแน่นของแผ่นผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด ตามมาตรฐาน มอก.878-2537 ที่อายุการบ่มที่ 28 วัน โดยทำการวัดขนาดและชั่งน้ำหนัก

8) การทดสอบความต้านทานแรงดัดของแผ่นผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด ขนาด 30x30x2 เซนติเมตร ตามมาตรฐาน มอก.878-2537 ที่อายุบ่ม 7, 14, 21 และ 28 มาทดสอบด้วยเครื่องเอนกประสงค์ดังรูปที่ 3.29



รูปที่ 3.29 การทดสอบแรงดัดของแผ่นทดสอบ 30x30x2 เซนติเมตร

9) การทดสอบการนำความร้อนของผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด ขนาด 30x30x7.62 เซนติเมตร ตามมาตรฐาน มอก.878-2537 และ ASTM C 177-10 (ASTM, 2010) ที่อายุการบ่ม 28 วัน โดยใช้เป็นแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปดังรูปที่ 3.30

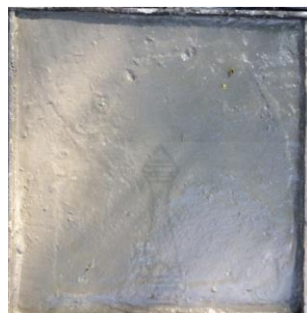

รูปที่ 3.30 การทดสอบการนำความร้อนของผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด

3.7 การทดสอบการใช้งานจริงของคอนกรีต

ทำการทดสอบใช้งานผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด ตามอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดมาใช้ในการก่อสร้างเป็นผนังคอนกรีตจำลองจากการเรียงและเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าเป็นผนังขนาด 3.3x2.4 เมตร พร้อมทั้งทำการเก็บข้อมูล และตรวจพินิจลักษณะเป็นผนังอาคารที่ก่อสร้าง เพื่อพัฒนาใช้ในการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป ดังรูปที่ 3.31



รูปที่ 3.31 การจำลองแบบประกอบแผ่นคอนกรีตผสมกากดินขาวเหลือทิ้งเป็นมวลรวมละเอียด

3.8 การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่

ทำการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ลงในการประชุมวิชาการหรือวารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคาร ประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป



บทที่ 4

ผลการดำเนินการวิจัย

ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป สามารถสรุปตามการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ได้ ดังนี้

4.1 ผลการทดสอบลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไปของผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป ตามมาตรฐาน มอก.2226-2548 (สมอ., 2548) ที่อายุการบ่ม 28 วัน โดยทำการตรวจพินิจความสมบูรณ์ของผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป ในด้านไม่แตกร้าว ไม่บิดเบี้ยว และไม่มีตำหนิที่มีผลเสียต่อการใช้งาน ดังรูปที่ 4.1 และรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.1 ลักษณะผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป




รูปที่ 4.2 การวัดขนาดของผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคาร
ประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป


จากรูปที่ 4.1 และรูปที่ 4.2 พบว่า ลักษณะทั่วไปของผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียดสำหรับ
ก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูปที่ใช้อัตราส่วนของแผ่นคอนกรีต ทั้ง 5 อัตราส่วน มีความสมบูรณ์ไม่
แตกต่างกัน โดยไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มีการบิดเบี้ยว และไม่มีตำหนิซึ่งมีผลเสียต่อการใช้งาน

4.2 ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัด

ในส่วนของผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของแท่งคอนกรีตทรงกระบอก จำนวน 5 อัตราส่วน ตาม
มาตรฐาน มอก.2226-2548 (สมอ., 2548) ที่อายุการบ่ม 7, 14, 21, และ 28 วัน เพื่อนำมาใช้ประกอบการเลือก
อัตราส่วนของคอนกรีตที่จะนำมาใช้เป็นผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคาร
ประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูปสามารถสรุปได้ ดังรูปที่ 4.3 และรูปที่ 4.4

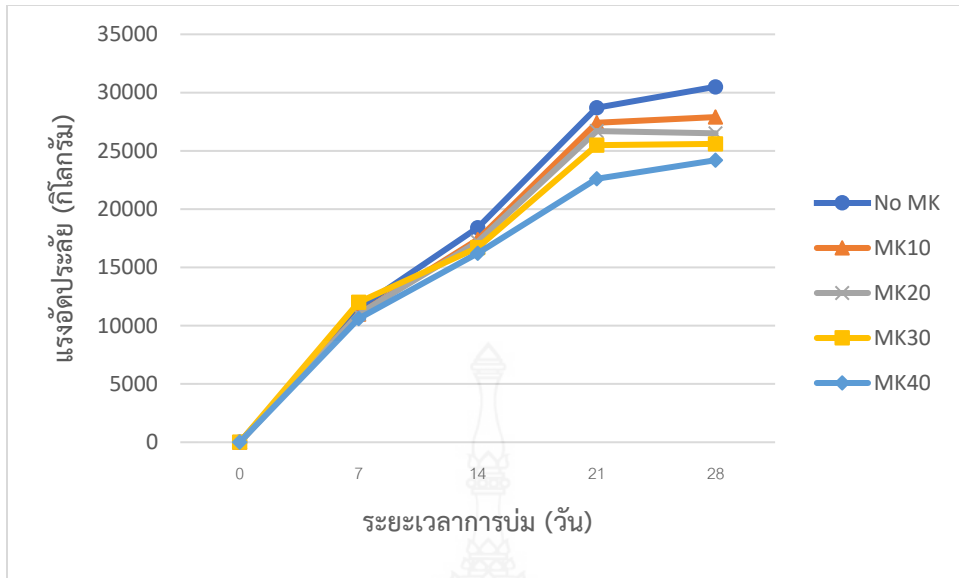

รูปที่ 4.3 แรงอัดประลัยของแท่งคอนกรีตทรงกระบอกที่อายุการบ่มต่าง ๆ

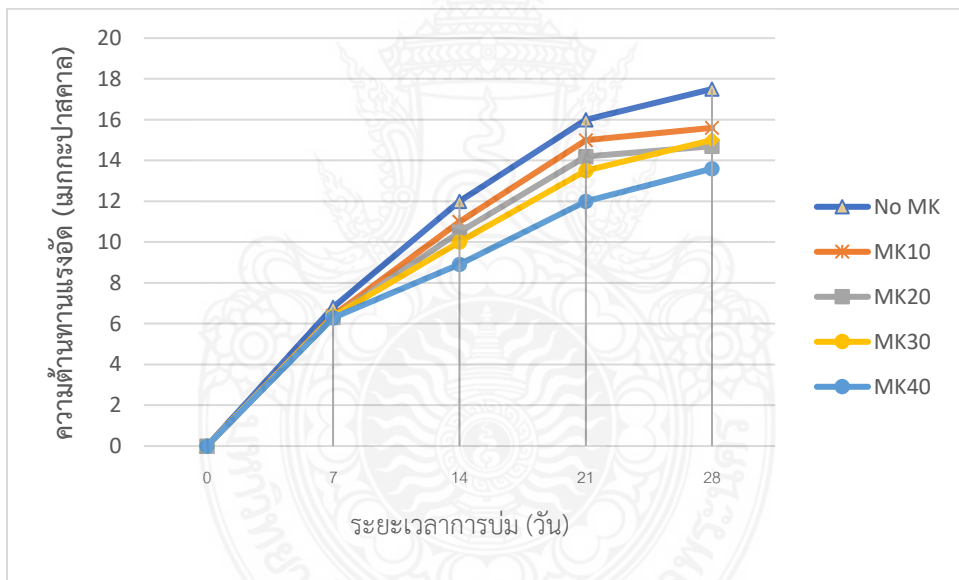

รูปที่ 4.4 ความต้านทานแรงอัดของแท่งคอนกรีตทรงกระบอกที่อายุการบ่มต่าง ๆ

จากรูปที่ 4.3 และ 4.4 พบว่า แท่งคอนกรีตทรงกระบอกอัตราส่วน MK30 เป็นอัตราส่วนที่มีค่าแรงอัดประลัยและความต้านทานแรงอัดสูงสุด รองลงมาคือ อัตราส่วน MK40, MK20 และอัตราส่วน MK20 เป็นอัตราส่วนที่มีค่าแรงอัดประลัยและความต้านทานแรงอัดต่ำที่สุด ตามลำดับ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากขนาดคละ และปริมาณน้ำตอปูนซีเมนต์ที่แตกต่างกัน ทำให้แท่งคอนกรีตมีค่าความต้านทานแรงอัดไม่เหมือนกันดังกล่าว เมื่อนำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก.2226-2548 (สมอ., 2548) แสดงให้เห็นว่า คอนกรีตอัตราส่วน

MK30 เป็นอัตราส่วนที่มีค่าความต้านทานแรงอัดเฉลี่ยผ่านตามที่มาตรฐานกำหนด คือ มีความต้านทานแรงอัดสูงกว่า 16 เมกะพาสคัล และคอนกรีตอัตราส่วน MK40 มีค่าใกล้เคียงกับมาตรฐาน

4.3 ผลการทดสอบความตรง

ทดสอบความตรงของผนังคอนกรีตผสมภาคินขาวมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป ตามมาตรฐาน มอก.2226-2548 (สมอ., 2548) ที่อายุการป่ม 28 วัน ด้วยวิธีการสังเกตและวัดระยะการโก่งตัวของแผ่นผนัง ซึ่งวางตาม ลักษณะการใช้งานจริง คือ วางในแนวตั้ง โดยใช้ระยะจุดรองรับ 100 เซนติเมตร และการโก่งไปจากแนวตรงด้านข้าง จะต้องไม่เกินกำหนด $L/480$ หรือ 100 เซนติเมตร/480 หรือไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ความตรงของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปผสมภาคินขาวมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป


อัตราส่วน	การโก่งตัว (มิลลิเมตร)	ผลการเปรียบเทียบมาตรฐาน
No MK	0	ผ่าน
MK10	0	ผ่าน
MK20	0	ผ่าน
MK30	0	ผ่าน
MK40	0	ผ่าน

อัตราส่วน	ปูนซีเมนต์	ทรายละเอียด	ภาคินขาว	หินปูน	สารลดน้ำพิเศษ	น้ำประปา
No MK	1	2.75	0	0.05	0	0.5
MK10	0.9	2.75	0.1	0.05	0.03	0.5
MK20	0.8	2.75	0.2	0.05	0.04	0.5
MK30	0.7	2.75	0.3	0.05	0.05	0.5
MK40	0.6	2.75	0.4	0.05	0.06	0.5

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ความตรงของผนังคอนกรีตผสมภาคินขาวมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูปทุกอัตราส่วนไม่เกิดการโก่งตัว ซึ่งผ่านตามที่มาตรฐาน มอก.2226-2548 กำหนด คือ ทั้งหมดมีการโก่งตัวต่ำกว่า 2 มิลลิเมตร (สมอ., 2548)

4.4 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ

ผลการทดสอบการดูดซึมน้ำของแท่งคอนกรีตทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร เช่นเดียวกับการทดสอบความต้านทานแรงอัด ซึ่งเป็นวัสดุที่นำมาใช้เป็นผนังด้านนอกทั้งสองด้าน ตามมาตรฐาน มอก.2226-2548 (สมอ., 2548) ที่อายุการบ่ม 28 วัน โดยนำแท่งคอนกรีตไปชั่งน้ำหนัก แชน้ำ และอบแห้ง สามารถสรุปได้ ดังรูปที่ 4.6

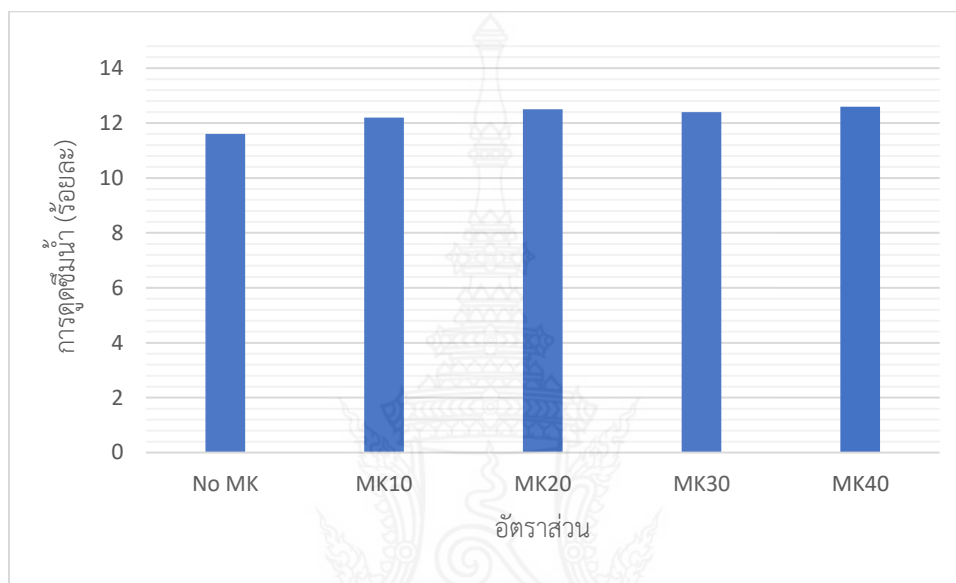

รูปที่ 4.5 การดูดซึมน้ำของแท่งคอนกรีตทรงกระบอกที่อายุการบ่ม 28 วัน

จากรูปที่ 4.6 พบว่า แท่งคอนกรีตทรงกระบอกที่อายุการบ่ม 28 วัน อัตราส่วน MK30 มีค่าการดูดซึมน้ำต่ำที่สุด รองลงมาคือ อัตราส่วน MK20, M2 และ M4 เป็นอัตราส่วนที่มีค่าการดูดซึมน้ำสูงที่สุด โดยแท่งคอนกรีตทรงกระบอกทั้งหมด เมื่อเทียบกับมาตรฐาน มอก.2226-2548 (สมอ., 2548) แล้ว แสดงว่าแท่งคอนกรีตทรงกระบอกทุกอัตราส่วนมีค่าการดูดซึมน้ำเป็นไปตามที่มาตรฐานดังกล่าวกำหนด คือ ต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก

4.5 ผลการทดสอบความแข็งแรง

การทดสอบความแข็งแรงของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปมวลเบา โดยวัดค่าการโก่งตัวสูงสุดและการโก่งตัวคงค้าง ตามมาตรฐาน มอก.2226-2548 (สมอ., 2548) ที่อายุการบ่ม 28 วัน สามารถสรุปผลการทดสอบได้ ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ความแข็งแรงของผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป

อัตราส่วน	ผลการเปรียบเทียบมาตรฐาน
No MK	ผ่าน
MK10	ผ่าน
MK20	ผ่าน
MK30	ผ่าน
MK40	ผ่าน

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความแข็งแรง หรือ Partition stiffness ผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูปทุกอัตราส่วน สามารถผ่านตามที่มาตรฐาน มอก. 2226-2548 กำหนด คือ ความแข็งแรงของผนังประเภทที่ 1 สำหรับอาคารที่อยู่อาศัย (Light Duty, LD) ต้องมีการโก่งตัวสูงสุด ไม่เกิน 25 มิลลิเมตร และการโก่งตัวคงค้าง ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (สมอ., 2548)

4.6 ผลการทดสอบความทนการกระแทก

ผลการทดสอบความทนการกระแทกของผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป ตามมาตรฐาน มอก.2226-2548 (สมอ., 2548) ที่อายุการบ่ม 28 วัน โดยแบ่งการทดสอบเป็นความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก และวัสดุนุ่มขนาดใหญ่ พร้อมทั้งเพิ่มพลังงานในการกระแทกให้สูงขึ้น สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.3 และ 4.4

ตารางที่ 4.3 ความทนการกระแทกของวัสดุแข็งขนาดเล็กของผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป

อัตราส่วน	ประเภท LD	ประเภท MD	ประเภท HD	ประเภท SD
No MK	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
MK10	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
MK20	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
MK30	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
MK40	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

ตารางที่ 4.4 ความทนการกระแทกของวัสดุุ่มขนาดใหญ่ของผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป

อัตราส่วน	ประเภท LD	ประเภท MD	ประเภท HD	ประเภท SD
No MK	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
MK10	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
MK20	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
MK30	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
MK40	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน

จากตารางที่ 4.3 และ 4.4 พบว่า ผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียดสามารถทนการกระแทกของวัสดุแข็งขนาดเล็กได้เพียงประเภท 1 อาคารที่อยู่อาศัย (Light Duty, LD) แต่สามารถทนการกระแทกของวัสดุุ่มขนาดใหญ่ได้ถึงประเภท 2 อาคารสำนักงาน (Medium Duty, MD) ตามมาตรฐาน มอก. 2226-2548 (สมอ., 2548) ซึ่งตัวอย่างของผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียดที่เกิดความเสียหายจากการกระแทกมีดังรูปที่ 4.6 และ 4.7




รูปที่ 4.6 ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ถูกวัสดุแข็งขนาดเล็กกระแทกจนเกิดรอยยุบ




รูปที่ 4.7 ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ถูกวัดอุณหภูมิกระแทกจนเกิดรอยร้าว

4.7 ผลการทดสอบความหนาแน่น

เมื่อนำผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตผสมภาคินขาวมวลรวมละเอียดไปชั่งน้ำหนักและหาค่าความหนาแน่นสามารถสรุปผลการทดสอบได้ ดังรูปที่ 4.8 และ 4.9

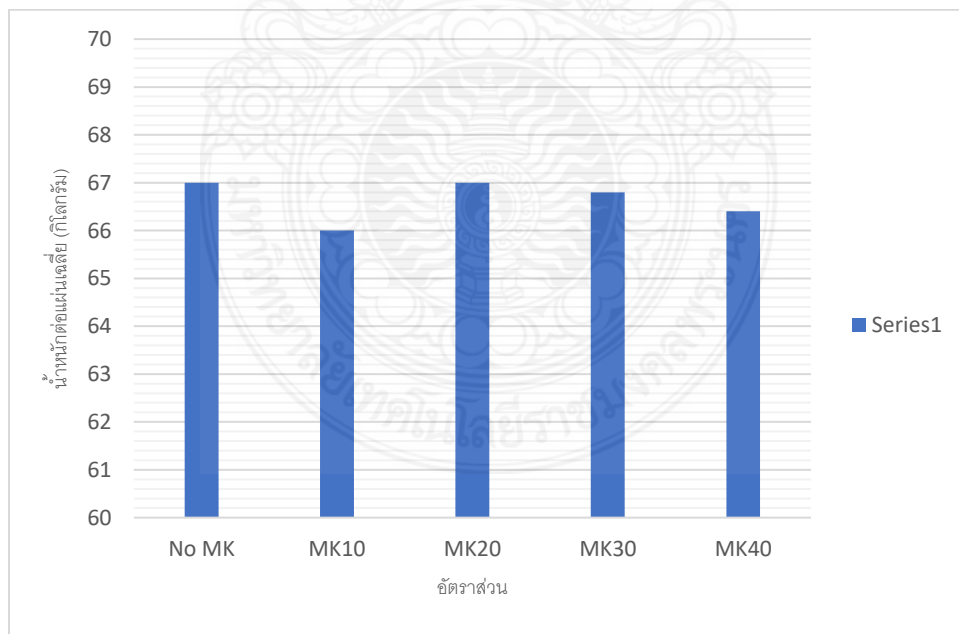

รูปที่ 4.8 น้ำหนักต่อแผ่นเฉลี่ย 5 แผ่นของผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตผสมภาคินขาวมวลรวมละเอียด ที่อายุการบ่ม 28 วัน

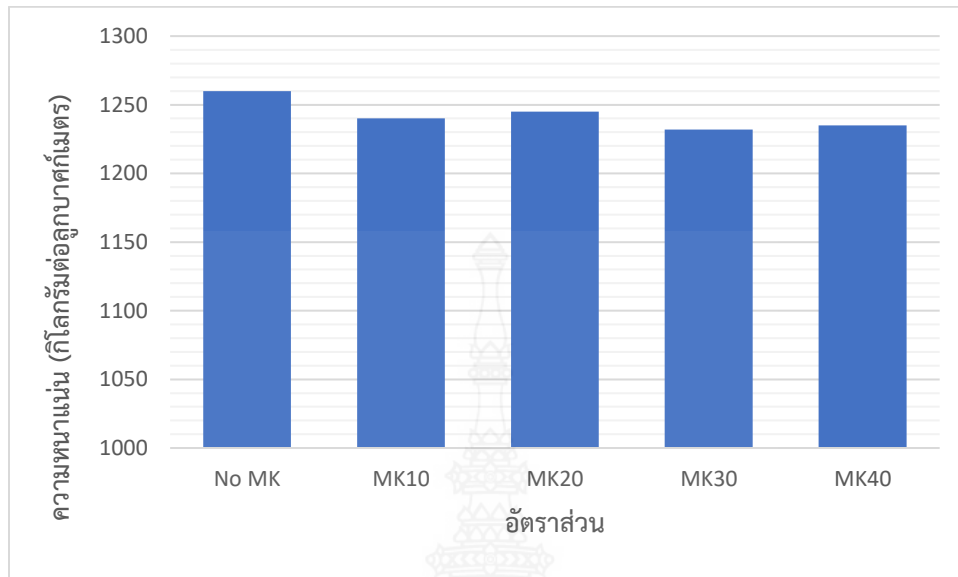


รูปที่ 4.9 ความหนาแน่นผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวมวลรวมละเอียด ที่อายุการบ่ม 28 วัน


จากรูปที่ 4.9 และ 4.10 พบว่า น้ำหนักต่อแผ่นและความหนาแน่นของผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตผสมกากดินขาวมวลรวมละเอียดที่ใช้คอนกรีตต่างอัตราส่วนกัน ยังคงมีน้ำหนักและความหนาแน่นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีน้ำหนักต่อแผ่นประมาณ 60.44 – 62.45 กิโลกรัมต่อแผ่น หรือความหนาแน่น เท่ากับ 1,074.84 ถึง 1,110.58 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เบากว่าผนังคอนกรีตทั่วไปเกือบ 2 เท่า ซึ่งมีความหนาแน่นถึง 2,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ปริญญา และชัย, 2551)

4.8 ผลการทดสอบความต้านทานแรงดัด

เมื่อนำแผ่นคอนกรีตที่เป็นส่วนพื้นผิวของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปทั้งสองด้าน ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร ไปทดสอบความต้านทานแรงดัดหรือโมดูลัสการแตกหัก ตามมาตรฐาน มอก.878-2537 (สมอ., 2537) ทำให้สามารถสรุปผลการทดสอบเป็นค่าแรงดัดประลัย และความต้านทานแรงดัดได้ ดังรูปที่ 4.10 และ 4.11

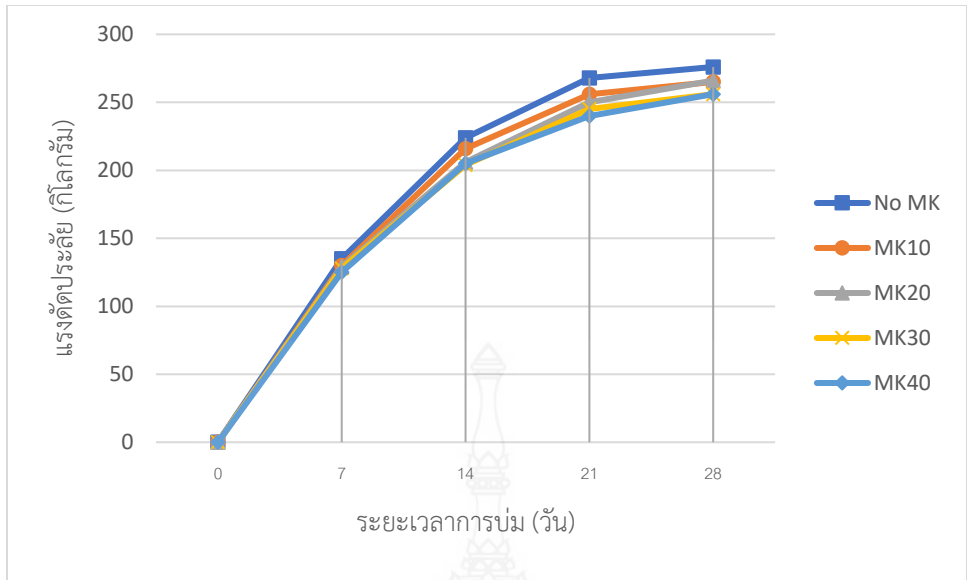

รูปที่ 4.10 แรงดัดประลัยของแผ่นคอนกรีตที่อายุการบ่มต่าง ๆ

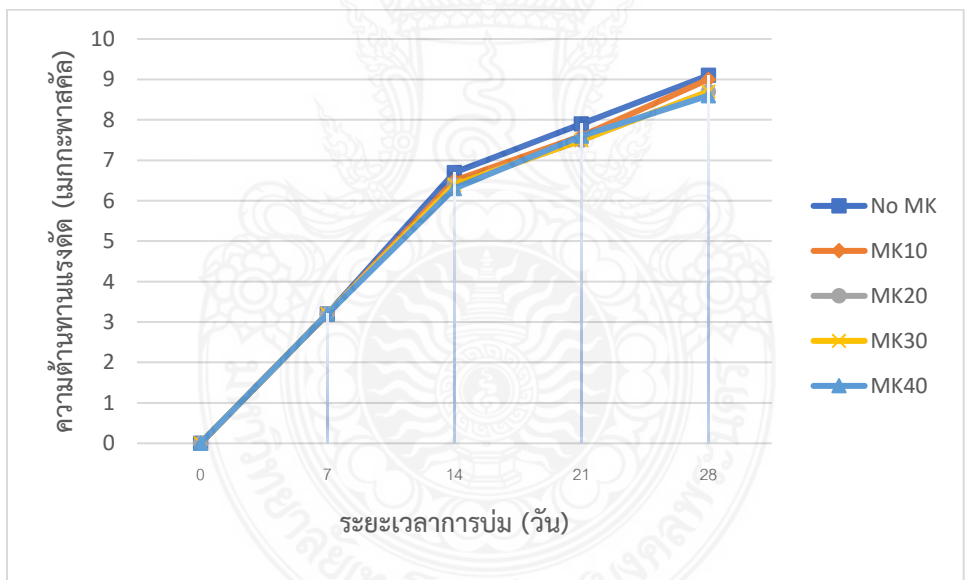


รูปที่ 4.11 ความต้านทานแรงดัดของแผ่นคอนกรีตที่อายุการบ่มต่าง ๆ

ผลการทดสอบแรงดัดประลัย และความต้านทานแรงดัดของแผ่นคอนกรีตในรูปที่ 4.10 และ 4.11 แสดงว่าแผ่นคอนกรีตอัตราส่วน MK30 เป็นอัตราส่วนที่มีค่าแรงดัดประลัยและความต้านทานแรงดัดสูงที่สุด รองลงมาคืออัตราส่วน M40, M20, M10 และอัตราส่วน MK2 เป็นอัตราส่วนที่มีค่าแรงดัดประลัยและความต้านทานแรงดัดต่ำ

ที่สุด ตามลำดับ เช่นเดียวกับค่าแรงอัดประลัยและความต้านทานแรงอัด (ปริญญา และชัย, 2551) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน มอก.878-2537 (สมอ., 2537) แสดงว่า แผ่นคอนกรีตอัตราส่วน M30 และ M20 เป็นอัตราส่วนที่มีค่าความต้านทานแรงดัดมากกว่า 9 เมกะพาสคัล

4.9 ผลการทดสอบสภาพการนำความร้อน

ผลการทดสอบสภาพการนำความร้อนของผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตผสมภาคินขามวลรวมละเอียด ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร หนา 7.81 เซนติเมตร สามารถสรุปเป็นค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ทั้ง 5 อัตราส่วนได้ ดังรูปที่ 4.13

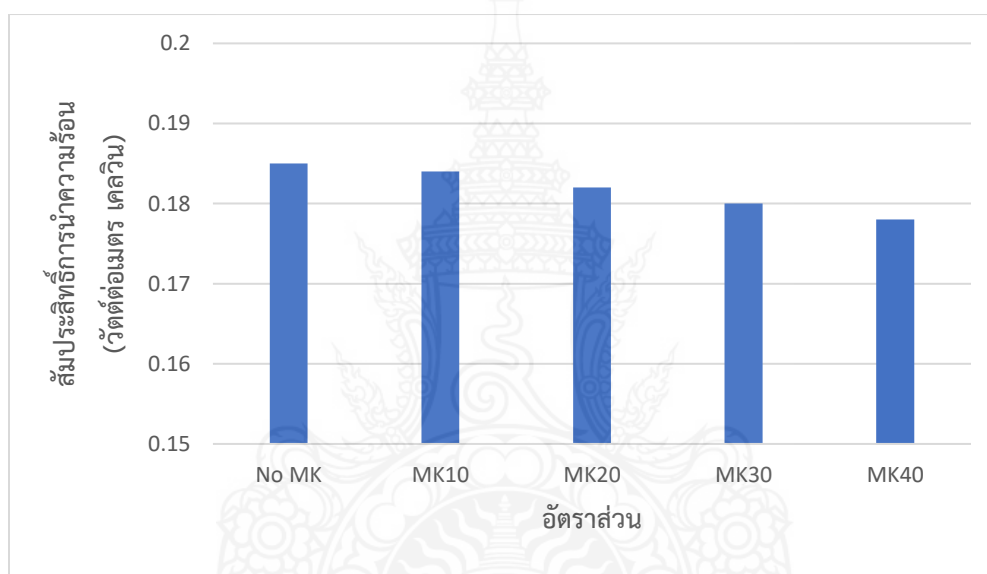

รูปที่ 4.12 สัมประสิทธิ์การนำความร้อนของผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตผสมภาคินขามวลรวมละเอียด ที่อายุการบ่ม 28 วัน

จากรูปที่ 4.13 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตผสมภาคินขามวลรวมละเอียด ทั้ง 5 อัตราส่วน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.178 ถึง 0.187 วัตต์ต่อเมตร.เคลวิน ซึ่งต่ำกว่าผนังทุกๆ ไป ได้แก่ ผนังอิฐมวลเบาแบบก่อครึ่งแผ่นมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน เท่ากับ 0.473 วัตต์ต่อเมตร.เคลวิน อิฐมวลเบาเต็ม เท่ากับ 0.473 วัตต์ต่อเมตร.เคลวิน และคอนกรีตบล็อก เท่ากับ 0.519 วัตต์ต่อเมตร.เคลวิน เมื่อเทียบกับมาตรฐาน มอก.878-2537 เห็นได้ว่า ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปทุกอัตราส่วนมีสภาพการนำความร้อนเป็นไปตามมาตรฐาน คือ มีค่าไม่เกิน 0.25 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน (สมอ., 2537)

4.10 ผลการทดสอบการใช้งานจริงของผนังคอนกรีตสำเร็จรูปผสมกากดินขามวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป

จากผลการทดสอบทั้งหมดทำให้สามารถคัดเลือกอัตราส่วนของผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียด ซึ่งจะนำมาใช้ทดลองก่อสร้างเป็นผนังอาคารสำหรับใช้งานจริงได้ คือ อัตราส่วน MK30 โดยผนังที่ทำการก่อสร้างจะมีขนาด 3 x 2.4 เมตร และมีผลการทดสอบ ดังรูปที่ 4.10 ถึง 4.13



รูปที่ 4.13 การตั้งแนวผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียดโดยการใช้ระดับน้ำ



รูปที่ 4.14 การติดตั้งเพื่อจำลองแผ่นผนังของแผ่นคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียด

จากผลการทดสอบในรูปที่ 4.1 ถึง 4.13 ผนังคอนกรีตผนังคอนกรีตผสมกากดินขามวลรวมละเอียด อัตราส่วน MK30 สามารถก่อสร้างเป็นผนังขนาด 3 x 2.4 เมตร ได้ โดยใช้วิธีเชื่อมขอบของผนังแต่ละแผ่นด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า และใช้ปูนฉาบปิดร่องรอยเชื่อมของผนังให้มีความเรียบและสมบูรณ์ได้โดยไม่การแตกร้าว

4.11 ผลการเผยแพร่เทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย

ทำการเขียนบทความวิจัย เรื่อง การประโยชน์กากดินขามเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียด สำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานแบบสำเร็จรูป สำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ



บทที่ 5

สรุป และข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูป” ทำให้สามารถสรุปผลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

5.1 สรุป

ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด สามารถสรุปแบ่งเป็นข้อๆ ได้ ดังนี้

5.1.1 กระบวนการผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากกากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูป สามารถทำได้โดยการหล่อแผ่นคอนกรีตที่มีการติดตั้งเหล็กเส้นเหล็กเป็นโครงภายใน ก่อนก่อเป็นผนังสำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้งานต่อไป

5.1.2 อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของกากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารเป็นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป คือ อัตราส่วน MK30 ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1: ทรายละเอียด: น้ำประปา เท่ากับ 1: 3: 0.5 โดยน้ำหนัก ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่มีคุณสมบัติผ่านตามาตรฐาน มอก. 2226-2548 เรื่องแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ประเภทที่ 1 อาคารที่อยู่อาศัย กำหนด

5.1.3 ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากกากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปที่อัตราส่วน MK30 มีคุณสมบัติต่างๆ ตามมาตรฐาน มอก.2226-2548 ได้แก่ ลักษณะทั่วไปไม่บิดเบี้ยวไม่มีรอยร้าว ความต้านทานแรงอัด 17.81 เมกะพาสคัล ไม่มีการโก่งตัวเมื่อวางผนังตามลักษณะการใช้งานจริง การดูดซึมน้ำร้อยละ 11.38 ความแข็งผ่านมาตรฐานประเภทที่ 1 ความทนการกระแทกผ่านมาตรฐานประเภทที่ 1 ความหนาแน่น 1,110.58 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความต้านทานแรงตัด 9.18 เมกะพาสคัล และมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำเพียง 0.186 วัตต์ต่อเมตร.เคลวิน

5.1.4 การใช้งานผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากกากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปสามารถยกโดยแรงงานคนเพียง 1 – 2 คน และติดตั้งได้โดยการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าในบริเวณระหว่างผนังคอนกรีตสำเร็จรูปแต่ละแผ่น แล้วจึงฉาบปิดรอยเชื่อมด้วยปูนฉาบทั่วไปได้ผนังที่มีความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน ก่อสร้างเร็ว และมั่นคงแข็งแรง

5.1.5 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากกากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปผนังให้กับผู้สนใจ สามารถทำได้โดยการขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง กรรมวิธีการผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากกากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูปและเขียนบทความวิจัยเรื่อง การศึกษาผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจาก

กากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูป ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

5.2 ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากกากดินขาวเหลือทิ้งจากเหมืองหินเป็นมวลรวมละเอียดสำหรับก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานสำเร็จรูป ในโอกาสต่อ ๆ ไป ควรเปลี่ยนชนิดกากดินขาวเป็นอย่างอื่นที่มีต้นทุนที่ต่ำลง โดยอาจใช้เป็นส่วนผสมธรรมชาติอย่างอื่นแทนที่มีคุณสมบัติทดแทนได้ ที่ทำให้ลดต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานของ มอก.



บรรณานุกรม

- ชัชวาลย์ เศรษฐบุตร, 2540. คอนกรีตเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร. พิมพ์ครั้งที่ 5.
- ชมรมวิศวกรรมโยธา, 2521. เสาเข็มและระบบพื้นสำเร็จรูป. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ขวลิต นิตยะ, 2528. เอกสารประกอบการสอนวิชา Industrialized building. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- دنۇپل تۇننۇيگاس, 2552. วิทยาแร่. พิมพ์ครั้งที่ 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- دنۇپل تۇننۇيگاس, 2553. แร่และหิน. พิมพ์ครั้งที่ 2, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- ประชุม คำพุ่ม, สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และกิตติพงษ์ สุวีโร, 2554. การใช้แกลบเผาสำหรับพัฒนาหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตบล็อกเศษดินขาวจากจังหวัดระนอง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16. มหาวิทยาลัยมหิดล. 18 - 20 พฤษภาคม 2554.
- ประชาชนาติธุรกิจออนไลน์, 2557. ตลาดผนังสำเร็จรูป. ฉบับประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557.
- ปริญญา จินดาประเสริฐ และเจริญชัย ฤทธิรุทธ, 2550. การศึกษาสารละลายที่แตกต่างในการผลิตจีโอโพลีเมอร์มอร์ตาร์จากดินขาวเผา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 3. โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปา พัทยา ชลบุรี 24-26 ตุลาคม 2550.
- ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2555. ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต. พิมพ์ครั้งที่ 7, สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.), หน้า 2.
- ผู้จัดการออนไลน์ (ASTV), 2557. พระ-ชาวบ้านในร้อยเอ็ดผวาตลิ่งน้ำชีเซาะพังต้องรื้อศาลาวัดทิ้ง สงสัยดูทรายน้ำชีปนเหตุ. ฉบับประจำวันที่ 12 กันยายน 2557.
- มามี โตบารมีกุล, 2541. การศึกษาระบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิชัย สังวรปทานกุล และ วชิรพล ฐิตะสัจจา, 2549. ความคงทนของดินขาวที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยกลวิธีโพลีเมอร์ไรเซชัน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11. โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท, จังหวัดภูเก็ต 2549.
- วินิต ช่อวิเชียร, 2527. คอนกรีตเทคโนโลยี, กรุงเทพมหานคร, พิมพ์ครั้งที่ 5.
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), 2520. การก่อสร้างอาคารระบบอุตสาหกรรม. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.).
- สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, กิตติพงษ์ สุวีโร และประชุม คำพุ่ม, 2553. การใช้หน้าดินขาวแทนที่ปูนซีเมนต์ในผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 20 - 22 ตุลาคม 2553.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), 2547. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 ล.1-2547
เรื่อง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), 2548. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2226-2548
เรื่อง แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.


อนุชาติ ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ และ ศุภสิทธิ์ คนใหญ่, 2550. การศึกษาจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าลอยผสมดินขาว, เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12. โรงแรมมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก 2-4
พฤษภาคม 2550.

American Society for Testing and Materials (ASTM), 2013. Annual Book of ASTM Standards, Vol
04.02, Philadelphia.

American Society for Testing and Materials (ASTM), 2013. Standard Test Method for Steady-State
Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-
Hot-Plate Apparatus (ASTM C177). Philadelphia.

Herz, Rudolph, 1975. Architectures' data. London: Crosby. Lockwood. Staples.


Testa Carlo, 1959. The Industrialization of Building. New York : Van Nostrand Reinhold.



ภาคผนวก

ก มาตรฐานมอก.2226-2548 เรื่องแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

ข มาตรฐานมอก.878-2537 เรื่องแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่น

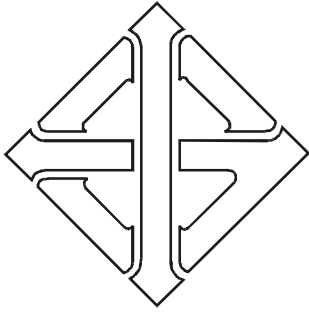

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 2226 – 2548

แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

PRECAST CONCRETE WALL PANELS



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 91.060.10

ISBN 974-9903-60-9

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

มอก. 2226 – 2548

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3330

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 98ง
วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2548

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 942
มาตรฐานแผนผังคอนกรีตสำเร็จรูปแบบใช้มวลผสมคละน้ำหนักเบา

ประธานกรรมการ

นายบุญดวง สารศักดิ์

กรุงเทพมหานคร

กรรมการ

นายวีระพันธ์ อุปถัมภ์กุล

กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายวัฒนา บุญล้ำ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รศ.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศิริวุฒิ ศศิบุตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายพิชิต เจนบรรจง

นายสุรศักดิ์ กิตติวิบูลย์

การเคหะแห่งชาติ

นายสมชัย หอมสิทธิเดช

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตซีแพค จำกัด

นายวีระ อมรศิลป์ชัย

นายวุฒิชัย ปรีศวงศ์

บริษัท ทีจี. แอ็ดวานซ์ คอนกรีต จำกัด

นางสาวพรรณเพ็ญแข นกเพชร

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวรัตนา ตรีรัตน์ภรณ์

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีการทำและใช้แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปในงานก่อสร้างอาคารกันมากขึ้น หากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและเป็นแนวทางในการทำ จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปขึ้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากผู้ทำภายในประเทศและเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

American Concrete Institute	Guide for Precast Concrete Wall Panels
(ACI) 533R-93	
BS 5234 : Part 2 :1992	Partitions (including matching linings) Part 2. Specification for performance requirements for strength and robustness including method of test
DIN 1045-1988	Structural use of concrete – Design and construction
มอก.15	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
เล่ม 1-2547	ข้อกำหนดคุณภาพ
มอก.80-2517	ปูนซีเมนต์ผสม
มอก.409-2525	วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต
มอก.566-2528	มวลผสมคอนกรีต
มอก.733-2530	สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต
มอก.1736	การทดสอบคอนกรีต-ชั้นทดสอบ
เล่ม 1-2542	การชักตัวอย่างคอนกรีตสด
เล่ม 2-2542	การหล่อและการบ่มชั้นทดสอบ
มอก.1840-2542	การทดสอบคอนกรีต-มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของชั้นทดสอบ และความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน
มอก.2135-2545	เก้าอี้ลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 3380 (พ.ศ. 2548)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 2226-2548 ไว้ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548

วัฒนา เมืองสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปทำจากมวลผสมและวัสดุประสาน ใช้เป็นผนังกันห้องภายในและภายนอกอาคาร

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้

- 2.1 ร่อง หมายถึง ส่วนของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปด้านข้างที่อยู่ต่ำกว่าพื้นผิวด้านข้างสำหรับให้ลื่นของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปข้างเคียงยื่นเข้ามาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของรอยต่อ
- 2.2 ลื่น หมายถึง ส่วนของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปด้านข้างที่ยื่นเลยพื้นที่ผิวด้านข้าง สำหรับแทรกไปในร่องของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปข้างเคียงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของรอยต่อ
- 2.3 เปลือก (shell) หมายถึง ผนังนอกของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปแบบภาคตัดขวางกลวง
- 2.4 ผนังกันโพรง (web) หมายถึง ผนังภายในที่แบ่งโพรงในแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปแบบภาคตัดขวางกลวง
- 2.5 ความต้านแรงอัด หมายถึง ความเค้นอัดสูงสุดที่แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกหรือรูปลูกบาศก์มาตรฐานสามารถรับได้ โดยปกติกำหนดให้ทดสอบเมื่อคอนกรีตมีอายุ 28 วัน
- 2.6 พื้นที่ภาคตัดขวางของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป หมายถึง พื้นที่หน้าตัดเฉพาะที่เป็นเนื้อคอนกรีตทั้งหมดของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปในแนวตั้งฉากกับความยาว

3. แบบ

แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปแบ่งตามลักษณะการขึ้นรูปเป็น 2 แบบ คือ

- 3.1 แบบภาคตัดขวางตัน (solid panel)
- 3.2 แบบภาคตัดขวางกลวง (hollow-core panel)

4. ประเภท

แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 4 ประเภท คือ

- 4.1 ประเภท 1 ใช้สำหรับอาคารที่อยู่อาศัย (light duty) สัญลักษณ์ LD
- 4.2 ประเภท 2 ใช้สำหรับอาคารสำนักงาน (medium duty) สัญลักษณ์ MD
- 4.3 ประเภท 3 ใช้สำหรับอาคารสาธารณะและอาคารอุตสาหกรรม (heavy duty) สัญลักษณ์ HD
- 4.4 ประเภท 4 ใช้สำหรับอาคารอุตสาหกรรมหนัก (severe duty) สัญลักษณ์ SD

5. มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

5.1 มิติ

5.1.1 ความกว้างและความยาว

ให้เป็นไปตามที่ผู้ทำกำหนดไว้ในแบบ (drawing) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนให้เป็นไปตามตารางที่ 1 การทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 11.1.1

5.1.2 ความหนาของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

ให้เป็นไปตามที่ผู้ทำกำหนดไว้ในแบบ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนให้เป็นไปตามตารางที่ 1 การทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 11.1.2

5.1.3 พื้นที่ภาคตัดขวางของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

ให้เป็นไปตามที่ผู้ทำกำหนดไว้ในแบบ โดยพื้นที่ภาคตัดขวางของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปต้องมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของค่าที่กำหนดไว้ในแบบ การทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 11.1.3

5.1.4 เปลือกและผนังกันโพรง

ความหนาของเปลือกและผนังกันโพรงต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของระยะช่องว่างระหว่างผนังกันโพรงที่มีค่ามากที่สุด และต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ การทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 11.1.4

ตารางที่ 1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

(ข้อ 5.1.1 และ ข้อ 5.1.2)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

มิติ	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ความหนา	± 6
ความกว้าง	± 6
ความยาว	± 12

6. วัสดุ

- 6.1 วัสดุประสาน
- 6.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ให้เป็นไปตาม มอก.15 เล่ม 1 หรือ
- 6.1.2 ปูนซีเมนต์ผสม ให้เป็นไปตาม มอก.80
- 6.2 มวลผสม ให้เป็นไปตาม มอก.566
- 6.3 ถ้าวางจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต (ถ้ามี) ให้เป็นไปตาม มอก.2135
- 6.4 สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต (ถ้ามี) ให้เป็นไปตาม มอก.733
- 6.5 น้ำ ต้องสะอาด ปราศจากน้ำมัน กรด ต่าง และสารอื่นๆ ที่อาจทำให้คุณภาพของคอนกรีตต่ำลง
- 6.6 วัสดุผสมเพิ่มที่ใช้เพื่อให้ได้คุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการ

7. คุณลักษณะที่ต้องการ

- 7.1 ลักษณะทั่วไป
- 7.1.1 ต้องไม่แตกร้าว ไม่บิดเบี้ยว
- 7.1.2 ต้องไม่มีตำหนิ หรือรอยร้าว ที่มีผลเสียต่อการใช้งาน
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ
- 7.2 ความต้านแรงอัดของคอนกรีต
ให้เป็นไปตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าความต้านแรงอัด
(ข้อ 7.2)

แ่งคอนกรีต	หน่วยเป็นเมกะพาสคัล	
	ความต้านแรงอัด แต่ละก้อน ไม่น้อยกว่า	เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า
รูปลูกบาศก์	16	21
รูปทรงกระบอก	12	16

การทดสอบให้เป็นไปตาม มอก.409 โดยการชักตัวอย่างให้เป็นไปตาม มอก.1736 เล่ม 1 การหล่อและการบ่มให้เป็นไปตาม มอก.1736 เล่ม 2 หรือตามกรรมวิธีการผลิตของผู้ทำ มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของแ่งคอนกรีตให้เป็นไปตาม มอก.1840

7.3 ความตรง

แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเมื่อวางตามลักษณะการใช้งานจริง ต้องตรง ถ้าโก่งจะผิดไปจากแนวตรงด้านข้างได้ไม่เกิน $L/480$ แต่ต้องไม่เกิน 19 มิลลิเมตร

การทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 11.2

7.4 การดูดซึมน้ำ

การดูดซึมน้ำของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปต้องไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก การทดสอบให้เป็นไปตามข้อ 11.3

7.5 ความแข็งแรงและความทนทาน

7.5.1 ความแข็ง

เมื่อทดสอบตาม BS 5234 : part 2 Annex A แล้วค่าการโก่งตัวสูงสุดและการโก่งตัวคงค้าง ต้องเป็นไปตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าการโก่งตัว

(ข้อ 7.5.1)

รายการ	หน่วยเป็นมิลลิเมตร			
	LD	MD	HD	SD
การโก่งตัวสูงสุด ไม่เกิน	25	20	15	10
การโก่งตัวคงค้าง ไม่เกิน	5	3	2	1

7.5.2 ความทนการกระแทก

7.5.2.1 ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก

- (1) เมื่อทดสอบตาม BS 5234 : part 2 Annex B โดยใช้พลังงานกระแทกตามที่กำหนดในตารางที่ 4 แล้วต้องไม่เกิดรอยร้าวที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป มุมเหวี่ยงและความสูงตกกระแทก ให้เป็นไปตามภาคผนวก ข.1 ตารางที่ ข.1
- (2) เมื่อทดสอบตาม BS 5234 : part 2 Annex D โดยใช้พลังงานกระแทกตามที่กำหนดในตารางที่ 4 แล้วต้องไม่เกิดการกระแทงที่ผิวหน้าแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป มุมเหวี่ยงและความสูงตกกระแทก ให้เป็นไปตามภาคผนวก ข.1 ตารางที่ ข.2

7.5.2.2 ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่

- (1) เมื่อทดสอบตาม BS 5234 : part 2 Annex C โดยใช้พลังงานกระแทกตามที่กำหนดในตารางที่ 4 แล้วค่าการโก่งตัวสูงสุดต้องไม่เกิน 2 มิลลิเมตร มุมเหวี่ยงและความสูงตกกระแทก ให้เป็นไปตามภาคผนวก ข.2 ตารางที่ ข.3
- (2) เมื่อทดสอบตาม BS 5234 : part 2 Annex E โดยใช้พลังงานกระแทกตามที่กำหนดในตารางที่ 4 แล้วแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปต้องไม่แตกหัก หรือมีการแยกตัวของระบบผนัง มุมเหวี่ยงและความสูงตกกระแทก ให้เป็นไปตามภาคผนวก ข.2 ตารางที่ ข.4

ตารางที่ 4 พลังงานกระแทก
(ข้อ 7.5.2)

รายการ ที่	คุณลักษณะ	หน่วยเป็นนิวตันเมตร			
		ประเภท			
		LD	MD	HD	SD
1	ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก				
	พลังงานกระแทกที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายของผิวหน้า	3	3	6	10
	พลังงานกระแทกที่ไม่ก่อให้เกิดการกระเทาะของผิวหน้า	-	5	15	30
2	ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่ ¹⁾				
	พลังงานกระแทกที่ทำให้เกิดการโค้งตัวสูงสุด	20	20	40	100
	พลังงานกระแทกที่ทำให้เกิดการแตกหัก	60	60	120	120

หมายเหตุ ¹⁾ อาจใช้ทรายบรรจุในถุงกรวยกันกลมได้

8. การบรรจุ

- 8.1 ให้เรียงแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปบนที่รองรับ และมัดเข้าด้วยกันทั้งชุดอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายที่จะเป็นผลเสียต่อการใช้งาน การเก็บรักษา และการขนส่ง

9. เครื่องหมายและฉลาก

- 9.1 ที่แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปทุกมัดต้องมีป้ายที่ไม่ฉีกขาดและไม่หลุดง่ายผูกติดอยู่ และที่ป้ายนั้นอย่างน้อยต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
- (1) คำว่า “แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป”
 - (2) สัญลักษณ์แสดงประเภท
 - (3) ความสูง ความกว้าง ความหนา เป็น มิลลิเมตร
 - (4) เดือน ปี ที่ทำ
 - (5) จำนวนที่บรรจุ
 - (6) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

10. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

10.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

11. การทดสอบ

11.1 มิติ

11.1.1 ความกว้างและความยาว

11.1.1.1 เครื่องมือ

เครื่องมือที่ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร

11.1.1.2 วิธีทดสอบ

ใช้เครื่องมือตามข้อ 11.1.1.1 วัดความกว้างและความยาวของตัวอย่าง ดังนี้

(1) ความกว้าง


ให้วัดความกว้าง (W) ของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ตำแหน่งห่างจากขอบเป็นระยะหนึ่งในสี่ของความยาว ดังรูปที่ 1

(2) ความยาว

ให้วัดความยาว (L) ของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปที่ตำแหน่งห่างจากขอบเป็นระยะหนึ่งในสี่ของความกว้าง ดังรูปที่ 1

11.1.1.3 การรายงานผล

ให้รายงานผลทุกค่าที่วัดได้เป็นจำนวนเต็ม เป็นมิลลิเมตร

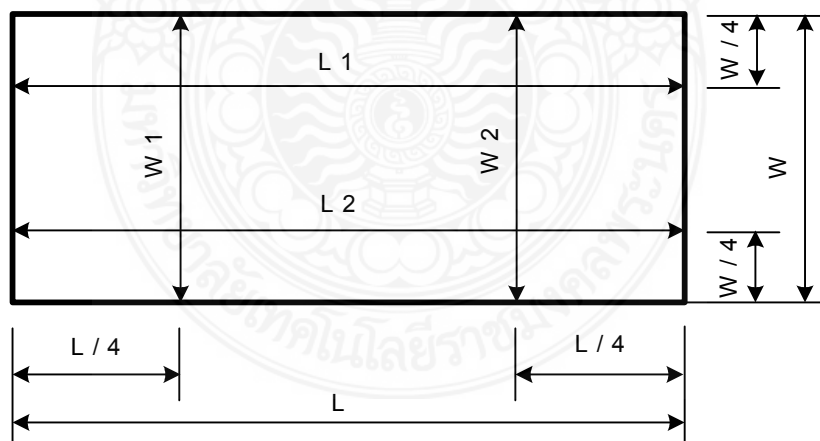

รูปที่ 1 ตำแหน่งวัดความกว้างและความยาว
(ข้อ 11.1.1.2)

11.1.2 ความหนา

11.1.2.1 เครื่องมือ


เครื่องวัดที่ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

11.1.2.2 วิธีทดสอบ

ใช้เครื่องวัดความหนา (T) ของตัวอย่างที่ตำแหน่งห่างจากขอบด้านยาวของชิ้นทดสอบที่ระยะหนึ่งในสี่ของความยาว (L) โดยสอดเครื่องวัดเข้าจนสุด ดังรูปที่ 2

11.1.2.3 การรายงานผล

ให้รายงานผลทุกค่าที่วัดได้เป็นจำนวนเต็ม เป็นมิลลิเมตร และให้รายงานค่าน้อยที่สุดของความหนาเป็นความหนาของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

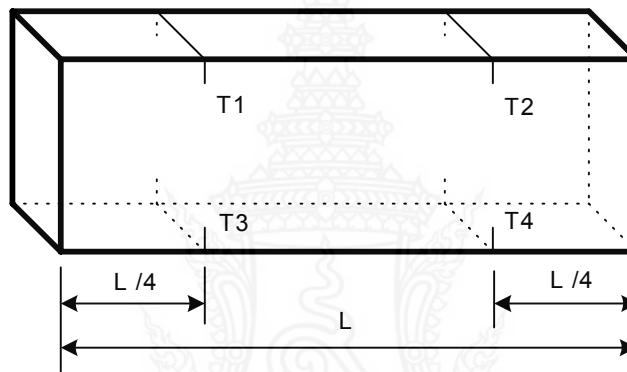

รูปที่ 2 ตำแหน่งวัดความหนา
(ข้อ 11.1.2.2)

11.1.3 พื้นที่ภาคตัดขวางของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

11.1.3.1 เครื่องมือ

- (1) เครื่องวัดที่ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
- (2) เครื่องวัดที่ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

11.1.3.2 วิธีทดสอบ

ใช้เครื่องมือตามข้อ 11.1.3.1(1) วัดขนาดมิติหน้าตัดภายนอกของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปและใช้เครื่องมือตามข้อ 11.1.3.1(2) วัดขนาดของโพรงโดยวัดทุกค่า

11.1.3.3 การรายงานผล

ให้รายงานค่าพื้นที่ภาคตัดขวางของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นร้อยละ โดยคำนวณจากสูตร

$$\text{พื้นที่ภาคตัดขวางของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป} = \frac{\text{พื้นที่หน้าตัดภายนอก} - \text{พื้นที่โพรงทั้งหมด}}{\text{พื้นที่ภาคตัดขวางของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปตามแบบร้อยละ}} \times 100$$

11.1.4 เปลือกและผนังกันโพรง

11.1.4.1 เครื่องมือ

เครื่องวัดที่ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

11.1.4.2 วิธีทดสอบ

ใช้เครื่องมือตามข้อ 11.1.4.1 วัดมิติเปลือก ผนังกันโพรงทั้งสองด้าน โดยวัดทุกค่า

11.1.4.3 การรายงานผล

ให้รายงานค่ามิติของเปลือกและผนังกันโพรงที่มีค่าน้อยที่สุด ทั้งสองด้านเป็นจำนวนเต็ม เป็น มิลลิเมตร

11.2 ความตรง

11.2.1 การเตรียมตัวอย่าง

วางตัวอย่างบนแท่นธารโดยให้ด้านกว้างของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปพาดบนแท่นธารไม่เกิน 100 มิลลิเมตร ในแต่ละด้าน ดังรูปที่ 3

11.2.2 เครื่องมือ

11.2.2.1 เครื่องวัดที่ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร

11.2.2.2 สายเอ็นที่ยาวไม่น้อยกว่าความยาวของตัวอย่าง และไม่มีรอยต่อ


11.2.3 วิธีทดสอบ

11.2.3.1 ซึงสายเอ็นระหว่างปลายแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปทั้งสองด้านให้ตึง ดังรูปที่ 3

11.2.3.2 วัดระยะห่างสูงสุดระหว่างผิวตัวอย่างกับสายเอ็นเป็นค่าความโก่งตัว

11.2.4 การรายงานผล

ให้รายงานค่าความโก่งตัวสูงสุดเป็นจำนวนเต็ม เป็นมิลลิเมตร

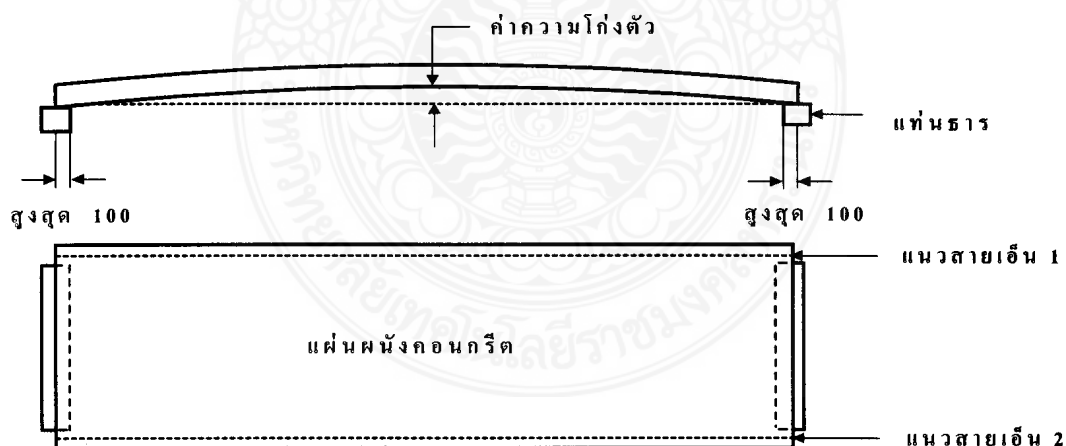

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 3 การทดสอบความตรง
(ข้อ 11.2.1 และข้อ 11.2.3.1)

11.3 การดูดซึมน้ำ

11.3.1 การเตรียมตัวอย่าง

ตัวอย่างแห้งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร หรือตัวอย่างแห้งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ขนาด 150 มิลลิเมตร ที่ใช้ในการทดสอบต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 28 วัน โดยเตรียมตัวอย่างตามกรรมวิธีการผลิตของผู้ทำ มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของแห้งคอนกรีตให้เป็นไปตาม มอก.1840

11.3.2 เครื่องมือ

11.3.2.1 เครื่องวัดที่ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

11.3.2.2 เครื่องชั่งที่ละเอียดถึง 0.1 กรัม

11.3.2.3 ตู้บที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ (110 ± 5) องศาเซลเซียส

11.3.3 วิธีทดสอบ

11.3.3.1 อบแห้งคอนกรีตให้แห้งในตู้บที่อุณหภูมิ (110 ± 5) องศาเซลเซียส จนกระทั่งน้ำหนักที่สูญหายภายใน 24 ชั่วโมง น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ปลอ่ยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วชั่ง

11.3.3.2 นำแห้งคอนกรีตจากข้อ 11.3.3.1 จุ่มในน้ำให้ระดับน้ำสูงเท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงแห้งคอนกรีตเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำแห้งคอนกรีตจุ่มในน้ำให้ท่วมแห้งคอนกรีตเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่อุณหภูมิห้อง ยกแห้งคอนกรีตขึ้นจากน้ำแล้วเช็ดผิวให้แห้งด้วยผ้าชื้น แล้วชั่ง

11.3.4 การรายงานผล

ให้รายงานค่าการดูดซึมน้ำของตัวอย่าง แต่ละค่าเป็นร้อยละ จากสูตร

$$\text{การดูดซึมน้ำ} = \frac{\text{มวลแห้งคอนกรีตอิ่มตัวด้วยน้ำ} - \text{มวลแห้งคอนกรีตหลังการอบแห้ง}}{\text{มวลแห้งคอนกรีตหลังการอบแห้ง}} \times 100$$

ร้อยละโดยน้ำหนัก

ภาคผนวก ก.

การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

(ข้อ 10.1)

- ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึงแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปประเภทเดียวกัน ที่มีรูปร่างและภาคตัดขวางเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- ก.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการ
- ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบมิติ ลักษณะทั่วไป และความตรง
- ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากรุ่นเดียวกันจำนวน 3 แผ่น
- ก.2.1.2 ตัวอย่างทั้ง 3 แผ่น ต้องเป็นไปตาม ข้อ 5.1 ข้อ 7.1 และข้อ 7.3 จึงจะถือว่าแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความต้านแรงอัด และการดูดซึมน้ำ
- ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ทำแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากรุ่นเดียวกัน ทำแท่งทดสอบความต้านแรงอัด จำนวน 3 แท่ง และทำแท่งทดสอบการดูดซึมน้ำ จำนวน 3 แท่ง
- ก.2.2.2 ตัวอย่างทุกแท่งต้องเป็นไปตาม ข้อ 7.2 และ ข้อ 7.4 จึงจะถือว่าแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับความแข็งแรงและความทนทาน
- ก.2.3.1 ให้ชักตัวอย่างแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากรุ่นเดียวกันให้เพียงพอในการประกอบผนัง
- ก.2.3.2 ตัวอย่างตาม ข้อ ก.2.3.1 ต้องเป็นไปตามข้อ 7.5 จึงจะถือว่าแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ก.2.4 เกณฑ์ตัดสิน
- ตัวอย่างแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 และข้อ ก.2.3.2 จึงจะถือว่าแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

ภาคผนวก ข.

มุมเหวี่ยงและความสูงตกกระแทกสำหรับการทดสอบความทนการกระแทก
(ข้อ 7.5.2)

ข.1 ความทนการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก


ตารางที่ ข.1 มุมเหวี่ยงและความสูงตกกระแทกสำหรับการทดสอบความทนการกระแทก
ตาม BS 5234 part 2 Annex B
(ข้อ 7.5.2.1(1))

พลังงานกระแทก นิวตัน เมตร	ความสูงตกกระแทก มิลลิเมตร	มุมเหวี่ยง องศา
3	100	33.6
6	200	48.2
10	330	63.6


ตารางที่ ข.2 มุมเหวี่ยงและความสูงตกกระแทกสำหรับการทดสอบความทนการกระแทก
ตาม BS 5234 part 2 Annex D
(ข้อ 7.5.2.1(2))

พลังงานกระแทก นิวตัน เมตร	ความสูงตกกระแทก มิลลิเมตร	มุมเหวี่ยง องศา
5	170	43.8
15	500	80.4
30	1 000	131.8

หมายเหตุ หัวกระแทก และโครงยึดหัวกระแทก ดังรูป ข.1

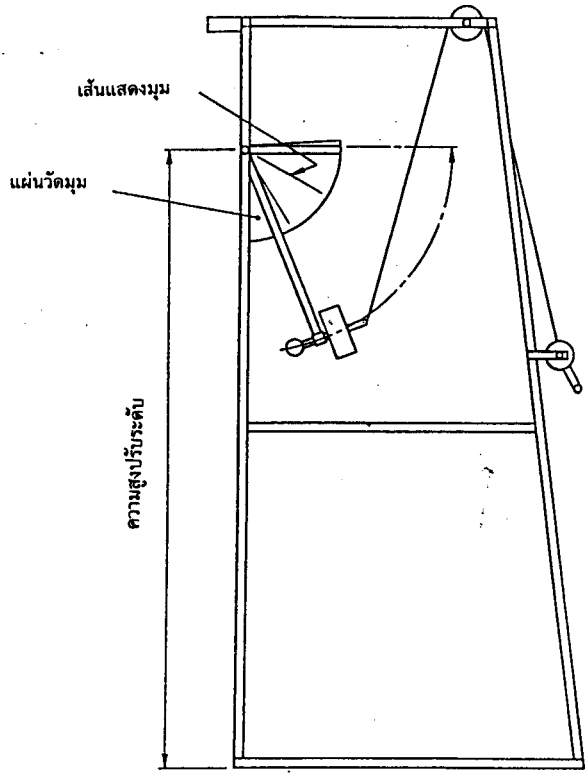

(1) โครงยึดหัวกระแทก

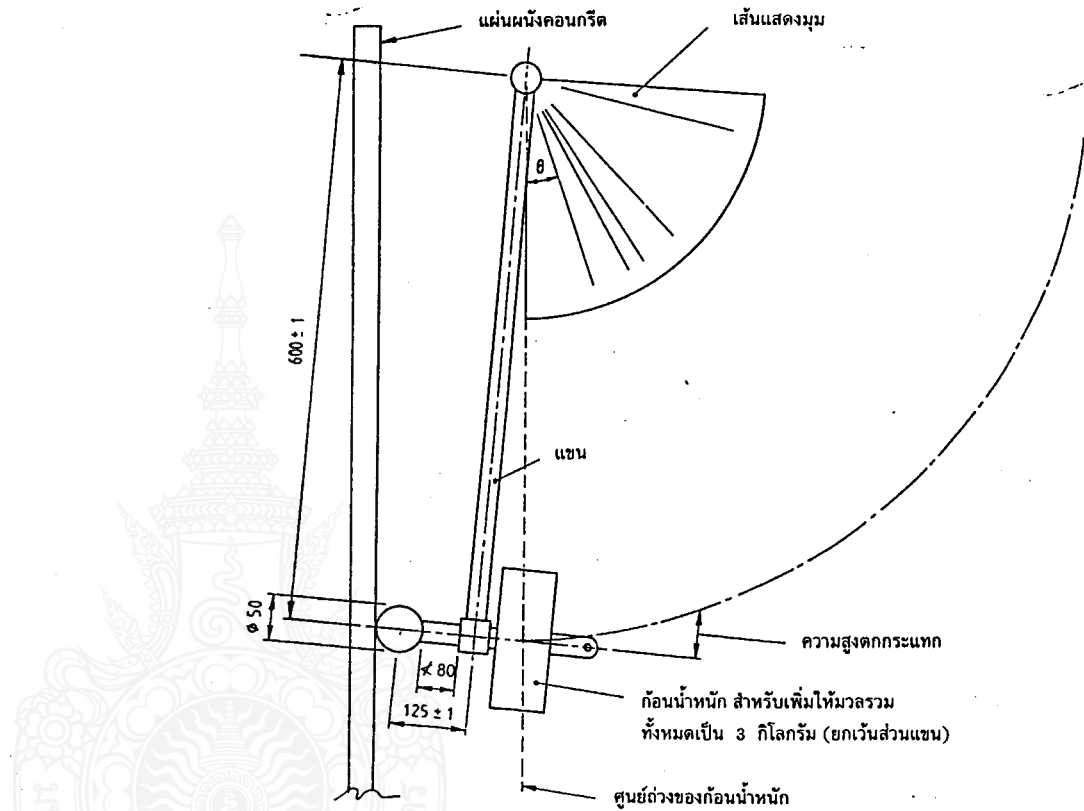

(2) หัวกระแทก

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

หมายเหตุ ในขณะที่หยุดนิ่งแขนต้องทำมุมกับแนวตั้งไม่มากกว่า 5 องศา

รูปที่ ข.1 การทดสอบความทนทานการกระแทกจากวัสดุแข็งขนาดเล็ก

(ข้อ 7.5.2.1)

ข.2 ความทนการกระแทกจากวัสดุนุ่มขนาดใหญ่

ตารางที่ ข.3 มุมเหวี่ยงและความสูงตกกระแทกสำหรับการทดสอบความทนการกระแทก

ตาม BS 5234 part 2 Annex C

(ข้อ 7.5.2.2(1))

พลังงานกระแทก นิวตัน เมตร	ความสูงตกกระแทก มิลลิเมตร	มุมเหวี่ยง ไม่เกิน องศา
20	41	65
40	82	
100	204	


ตารางที่ ข.4 มุมเหวี่ยงและความสูงตกกระแทกสำหรับการทดสอบความทนการกระแทก

ตาม BS 5234 part 2 Annex E

(ข้อ 7.5.2.2(2))


พลังงานกระแทก นิวตัน เมตร	ความสูงตกกระแทก มิลลิเมตร	มุมเหวี่ยง ไม่เกิน องศา
60	122	65
120	245	

หมายเหตุ ตำแหน่งการทดสอบ และวัสดุนุ่มขนาดใหญ่ ดังรูปที่ ข.2

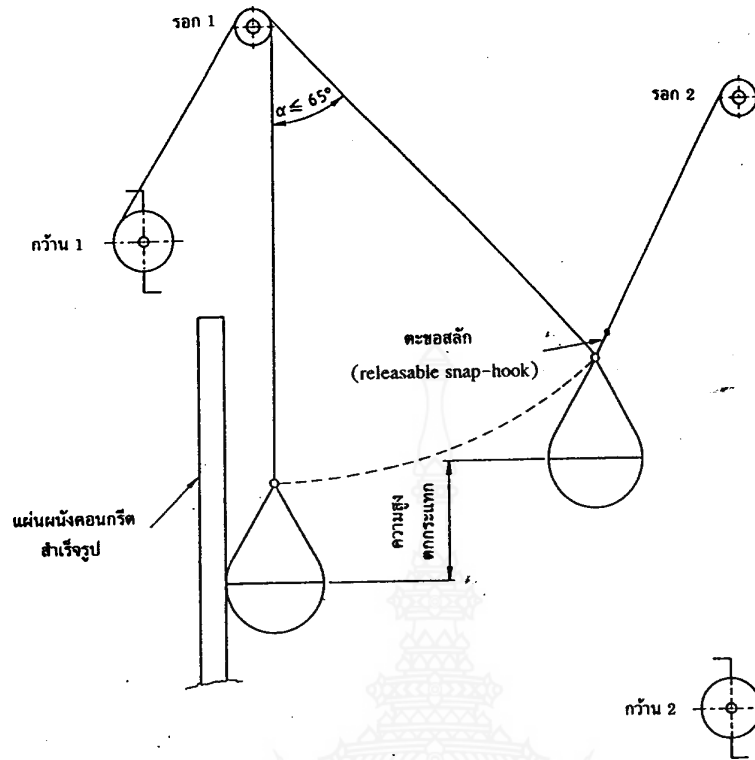

หมายเหตุ รอกต้องตั้งอยู่ในระนาบที่ตั้งฉากกับแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

(1) ตำแหน่งการทดสอบ

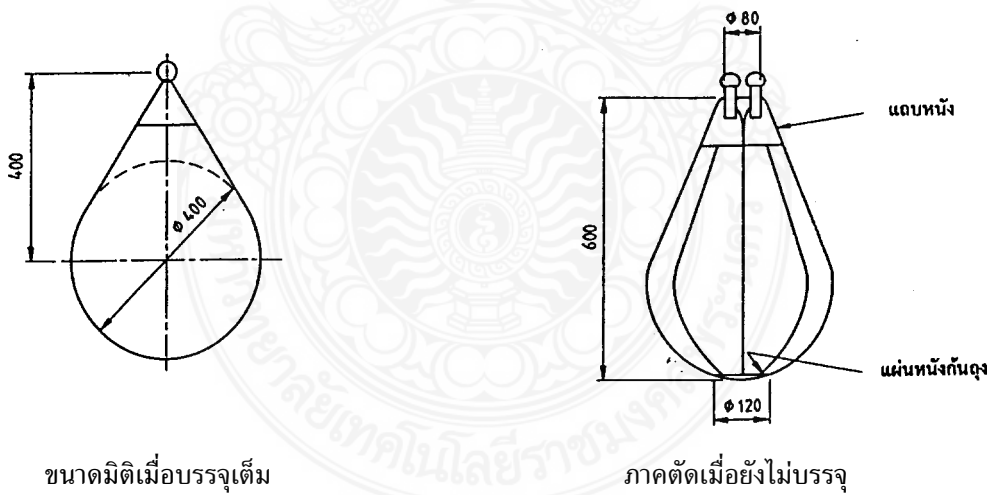

ขนาดมิติเมื่อบรรจุเต็ม

ภาคตัดเมื่อยังไม่บรรจุ

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

(2) วัสดุหนักขนาด 50 กิโลกรัม

รูปที่ ข.2 การทดสอบความทนการกระแทกจากวัสดุหนักขนาดใหญ่

(ข้อ 7.5.2.2)



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 1999 (พ.ศ. 2537)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง (แก้ไขครั้งที่ 1)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง มาตรฐานเลขที่ มอก.878-2532

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง มาตรฐานเลขที่ มอก. 878-2532 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1516 (พ.ศ.2532) ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2532 ดังต่อไปนี้

1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. 878-2532” เป็น “มอก. 878-2537”
2. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“5.2 การทำ

ใช้เครื่องจักรย่อยไม้ออกเป็นชั้นไม้แยกชั้น ไม้ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ นำไปผสมกับปูนซีเมนต์ แล้วนำไปโรยและอัดเป็นแผ่นในแบบ โดยทิ้งไว้ให้ปูนซีเมนต์ก่อตัวจึงถอดแบบออก หากใส่สารผสมเพิ่มเติมไม่ทำให้ความแข็งแรงหรือความคงทนของแผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์เสียไป”


3. ให้ยกเลิกความในข้อ 6.4 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“6.4 สภาพนำความร้อน

ต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 0.25 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน

การทดสอบให้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสมบัติการเป็นฉนวนความร้อน (ในกรณีที่ยังไม่มีการประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตาม BS 874 Part 2 หรือ ASTM C 177)”

4. ให้ยกเลิกความในข้อ 9.3.1.2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“9.3.1.2 ไมโครมิเตอร์ ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตร สำหรับวัดความหนา”
5. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9.3.1.3
“9.3.1.3 เวอร์เนียแคลิเปอร์สที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตรสำหรับวัดความกว้างและความยาว”
6. ให้ยกเลิกรูปที่ 4 และให้ใช้รูปต่อไปนี้แทน

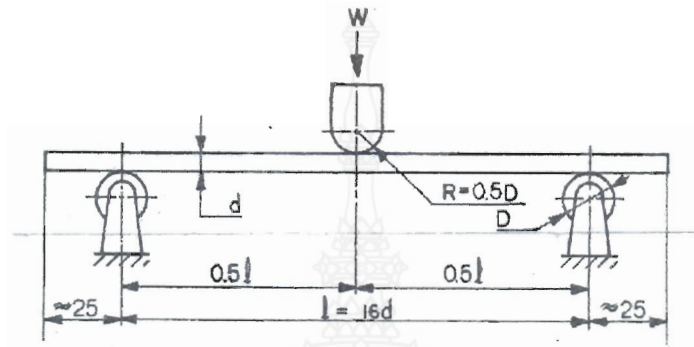

รูปที่ 4 การทดสอบความต้านแรงดัดและมอดูลัสยืดหยุ่น
(ข้อ 9.6.1.2)


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2537

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 87 ง
วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2537



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 878 – 2532

แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง

CEMENT BONDED PARTICLEBOARDS : HIGH DENSITY

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

UDC 691.328.41:674.821

ISBN 974-8126-75-7

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผ่นซีเมนต์อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง

มอก. 878 – 2532

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 106 ตอนที่ 137
วันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2532

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 120
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นอัดสำหรับการก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

นายวรรณะ มณี

ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

นายสุธี หาญสงคราม

ผู้แทนกรมป่าไม้

นายสมศักดิ์ พัฒนประภาพันธุ์

ผู้แทนกรมโยธาธิการ

นายยงยุทธ ศรีเมฆรัตน์

ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายสุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

นายอรุณ พุฒยางกูร

ผู้แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

นายฝั่งผาย สุนทรภักย์

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

นายพลสินธุ์ อาชวาคม

ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ

นายวิจิตร ฤกษ์บำรุง

ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายอำนาจ พานิชกุล

ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายอภิรักษ์ รัตนันท์

-

ผู้แทนบริษัท ศรีมหาราชา จำกัด

ร.ต. อุทัย สินธุประมา

ผู้แทนบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด

นายวิชัย ภูษิตวิทย์

นายชูชาติ บุญศิริ

ผู้แทนบริษัท ไทยชิปบอร์ด จำกัด

ร.ท. จลอง ขุนพรหม

ผู้แทนบริษัท สตราไมตบอร์ด จำกัด

นายก่อเกียรติ แยมมีศรี

ผู้แทนบริษัท เซลโลกริตไทย จำกัด

นายนิสสิต บุญ-หลง

ผู้แทนบริษัท ไทยทักษิณป่าไม้ จำกัด

กรรมการและเลขานุการ

นายสมคิด แสงนิล

ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีการทำแผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง ขึ้นได้เองภายในประเทศ โดยนำไปใช้ในงานก่อสร้างทั่ว ๆ ไป และส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้และเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง ขึ้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยอาศัยเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

ISO 8335 : 1987

Cement-bonded particleboards-Boards of Portland or equivalent cement reinforced with fibrous wood particles



คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ 1516 (พ.ศ. 2532)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผ่นซีดีไอดีซีเมนต์: ความหนาแน่นสูง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นซีดีไอดีซีเมนต์: ความหนาแน่นสูง มาตรฐานเลขที่ มอก. 878-2532 ไว้ ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2532

บรรหาร ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนด แบบและสัญลักษณ์ ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน ส่วนประกอบ และการทำ คุณสมบัติที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบ แผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง ที่ใช้งานก่อสร้างทั่ว ๆ ไป
- 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะ แผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง ที่เป็นแผ่นเรียบ รูปสี่เหลี่ยม แต่ไม่ครอบคลุมถึงแผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง ที่มีรูปร่างพิเศษ

2. บทพิเศษ

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 แผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง ซึ่งต่อไปนี้มีมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “แผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่น ทำจากซินไม้และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 1 100 ถึง 1 300 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- 2.2 ซินไม้ หมายถึง ซินหรือส่วนของเนื้อไม้หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลส (ligno-cellulosic material) อื่น ๆ ที่ถูกย่อยด้วยเครื่องจักร ซินไม้อาจมีลักษณะต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 2.2.1 เกล็ด (flake) หมายถึง ซินไม้บาง ๆ มีทิศทางของเส้นไม้นานกับผิว ได้จากการใช้มีดตัดขนานกับแนวของเส้นไม้ แต่ทำมุมกับแนวแกนของเส้นใย
 - 2.2.2 เกล็ดใหญ่ (wafer) หมายถึง ซินไม้ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเกล็ด แต่มีความกว้างและความหนามากกว่า
 - 2.2.3 แถบ (strand) หมายถึง ซินไม้ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเกล็ดแต่มีความยาวมากเมื่อเทียบกับความกว้าง และมีความหนาสม่ำเสมอตลอดความยาวของแถบ
 - 2.2.4 ซีกบ (planer shaving) หมายถึง ซินไม้ที่มีรูปร่างเป็นแผ่นขนาดเล็กมีความหนาไม่เท่ากัน คือหนาที่ปลายด้านหนึ่งส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะบาง มีลักษณะเป็นแจกขนนก และมักจะโค้งงอด้วย ซึ่งได้จากการไสไม้ด้วยเครื่องไสไม้ชนิดหัวตัดหมุน (rotary cutterhead)
 - 2.2.5 แท่ง (splinter or sliver) หมายถึง ซินไม้ที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อมองทางหน้าตัด และมีความยาวตามแนวเส้นไม้น้อยกว่า 4 เท่าของความหนา
 - 2.2.6 เม็ด (granule) หมายถึง ซินไม้ที่มีลักษณะคล้ายขี้เลื่อยซึ่งมีความกว้าง ความยาว และความหนาเกือบเท่ากัน
 - 2.2.7 ลักษณะอื่น ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ทำแผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์
- 2.3 วัสดุลิกโนเซลลูโลส หมายถึง วัสดุที่มีเซลลูโลสและลิกนินเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ไม้ และพืชต่าง ๆ ได้แก่ ชานอ้อย ป่าน ปอ เป็นต้น

3. แบบและสัญลักษณ์

- 3.1 แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ตามลักษณะพื้นผิว คือ
- 3.1.1 แบบผิวขัดเรียบ มีสัญลักษณ์ SAN
- 3.1.2 แบบผิวไม่ขัด มีสัญลักษณ์ UNS

4. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

- 4.1 ความกว้างและความยาว ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยจะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินค่าที่กำหนดในตารางที่ 1
- หมายเหตุ 1. ความกว้างที่แนะนำ คือ 600 900 และ 1 200 มิลลิเมตร
2. ความยาวที่แนะนำ คือ 1 200 1 800 และ 2 400 มิลลิเมตร
- การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2
- 4.2 ความหนา ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลากแต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร โดยจะมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินค่าที่กำหนดในตารางที่ 1
- การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2
- 4.3 ความแตกต่างของเส้นทแยงมุมทั้ง 2 เส้น จะมีได้ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของเส้นสั้น
- การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2
- 4.4 ความตรงของขอบแต่ละด้านจะคลาดเคลื่อนไปจากแนวตรง ได้ไม่เกิน 3.0 มิลลิเมตร
- การวัดให้ปฏิบัติตามข้อ 9.2

ตารางที่ 1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
(ข้อ 4.1และข้อ 4.2)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ความหนา ระบุ	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน		
	ความกว้าง และความยาว	ความหนา	
		SAN	UNS
6 ถึง 12			± 1.0
เกิน 12 ถึง 20	± 5	± 0.3	± 1.5
เกิน 20			± 2.0

5. ส่วนประกอบและการทำ

5.1 ส่วนประกอบ

5.1.1 ชันไม้

5.1.2 ปูนซีเมนต์

ควรเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณภาพ มาตรฐานเลขที่ มอก. 15 เล่ม 1

5.2 การทำ

ใช้เครื่องจักรย่อยไม้ออกเป็นชันไม้ แยกชันไม้ให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ นำไปผสมกับปูนซีเมนต์ แล้วนำไปโรย และอัดเป็นแผ่นโดยทิ้งไว้ให้ปูนซีเมนต์ก่อตัวจึงถอดแบบออก หากใส่สารผสมเพิ่มเติมไม่ทำให้ความแข็งแรง หรือความคงทนของแผ่นชันไม้อัดซีเมนต์เสียไป

6. คุณลักษณะที่ต้องการ

6.1 ลักษณะทั่วไป

แผ่นชันไม้อัดซีเมนต์ต้องมีความหนา ความแน่น และความเรียบสม่ำเสมอทั้งแผ่น ขอบจะต้องตั้งได้ จากกั๊บระนาบผิว

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

6.2 ความหนาแน่นความหนาแน่น

ความหนาแน่นเฉลี่ยต้องอยู่ในช่วง 1 100 ถึง 1 300 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.3

6.3 ความชื้น

ความชื้นเฉลี่ยต้องอยู่ในช่วงร้อยละ 9 ถึงร้อยละ 15

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.4

6.4 สภาพนำความร้อน

ต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 0.155 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน

การทดสอบให้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อน (ในกรณีที่ยังไม่มีการประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตาม BS 874)

6.5 คุณลักษณะที่ต้องการอื่น ๆ

ให้เป็นไปตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คุณลักษณะที่ต้องการอื่นๆ
(ข้อ 6.5)

รายการ ที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์ที่กำหนด	วิธีทดสอบ ตาม
1	การพองตัวเมื่อแช่น้ำ ร้อยละ ไม่เกิน	2	ข้อ 9.5
2	ความต้านแรงดัด เมกะพาสคัล ไม่น้อยกว่า	9	ข้อ 9.6
3	มอดุลัสยืดหยุ่น เมกะพาสคัล ไม่น้อยกว่า	3 000	ข้อ 9.6
4	ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า เมกะพาสคัล ไม่น้อยกว่า		ข้อ 9.7

7. เครื่องหมายและฉลาก

- 7.1 ที่แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ทุกแผ่น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
- (1) คำว่า “แผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์”
 - (2) สัญลักษณ์ของแบบ
 - (3) ขนาด (กว้าง × ยาว × หนา) เป็นมิลลิเมตร
 - (4) เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ
 - (5) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
- ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น
- 7.2 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว


8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 8.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่มีแบบและความหนาระบุเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
- 8.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- 8.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด และลักษณะทั่วไป
- 8.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน ตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ 3
- 8.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 6.1 ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับ ที่กำหนดในตารางที่ 3 จึงจะถือว่าแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ 3 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบขนาดและลักษณะทั่วไป
(ข้อ 8.2.1)

ขนาดรุ่น แผ่น	ขนาดตัวอย่าง แผ่น	เลขจำนวน ที่ยอมรับ
ไม่เกิน 150	3	0
151 ถึง 500	13	1
501 ขึ้นไป	20	2

- 8.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความหนาแน่น ความชื้น สภาพนำความร้อน และคุณลักษณะที่ต้องการอื่น ๆ
- 8.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่ม จากแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องขนาด และลักษณะทั่วไปแล้ว มาจำนวน 5 แผ่น แต่ละแผ่นให้ตัดเป็นชิ้นทดสอบตามรูปที่ 1
- ชิ้นทดสอบ A สำหรับทดสอบความหนาแน่น และความชื้น จำนวน 3 ชิ้น
 - ชิ้นทดสอบ B สำหรับทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ จำนวน 3 ชิ้น
 - ชิ้นทดสอบ C สำหรับทดสอบความต้านแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น จำนวน 2 ชิ้น
 - ชิ้นทดสอบ D สำหรับทดสอบความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า จำนวน 3 ชิ้น
 - ชิ้นทดสอบ E สำหรับการทดสอบสภาพนำความร้อน จำนวน 3 ชิ้น

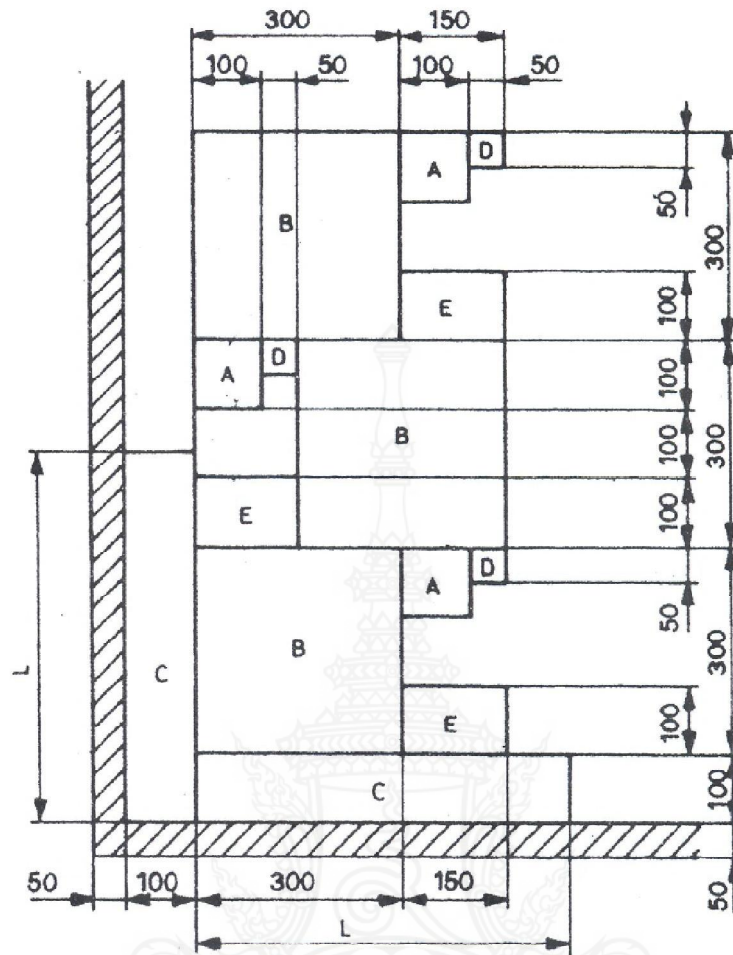

L = 16 เท่าของความหนาระบุ (ตัวเลขที่ได้ให้ปัดเป็นเลขจำนวนเต็มของ 10 มิลลิเมตรที่ใกล้เคียง) บวกด้วย 25 มิลลิเมตร

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 1 ตำแหน่งและการตัดขึ้นทศสอบ
(ข้อ 8.2.2.1)

8.2.2.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 6.2 ข้อ 6.3 ข้อ 6.4 และข้อ 6.5 ทุกรายการ จึงจะถือว่าแผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์รูนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

8.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างแผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์ต้องเป็นไปตามข้อ 8.2.1.2 และ ข้อ 8.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าแผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์รูนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

9. การทดสอบ

9.1 การปรับภาวะขึ้นทดสอบ

ให้นำขึ้นทดสอบที่เตรียมไว้ทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ ความต้านแรงตัด มอดุลัสยืดหยุ่น ความต้านแรงดึง ตั้งฉากกับผิวหน้า และสภาพนำความร้อน ไปปรับภาวะที่อุณหภูมิ 23 ± 5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ 60 ± 10 จนน้ำหนักคงที่ คือ น้ำหนักของขึ้นทดสอบที่ชั่ง 2 ครั้งห่างกัน 24 ชั่วโมง ต่างกันไม่เกิน ร้อยละ 0.5 แล้วทำการทดสอบทันทีที่พ้นจากการปรับภาวะ ส่วนขึ้นทดสอบที่ใช้ทดสอบความหนาแน่นและความชื้นไม่ต้องปรับภาวะ

9.2 ขนาด

9.2.1 ความกว้างและความยาว

ใช้สายวัดโลหะที่วัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร วัดที่จุดลึกเข้าไปจากขอบของแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ ประมาณ 100 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2

9.2.2 ความหนา


ใช้ไมโครมิเตอร์ ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตร ซึ่งมีส่วนของแป้นวัดเรียบและขนานกัน และมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร วัดที่บริเวณกึ่งกลางของขอบของแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ทั้ง 4 ด้าน และให้ลึกเข้าไปจากขอบประมาณ 25 ถึง 200 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2

9.2.3 ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม

ใช้สายวัดตามข้อ 9.2.1 วัดหาความแตกต่างของเส้นทแยงมุม

9.2.4 ความตรงของขอบ

ชิงเส้นด้ายให้ตึงระหว่างมุมที่ขอบเดียวกัน ของแผ่นขึ้นไม้อัดซีเมนต์ แล้ววัดระยะที่คลาดเคลื่อนจากแนวเส้นด้ายมากที่สุดของขอบทั้ง 4 ด้าน

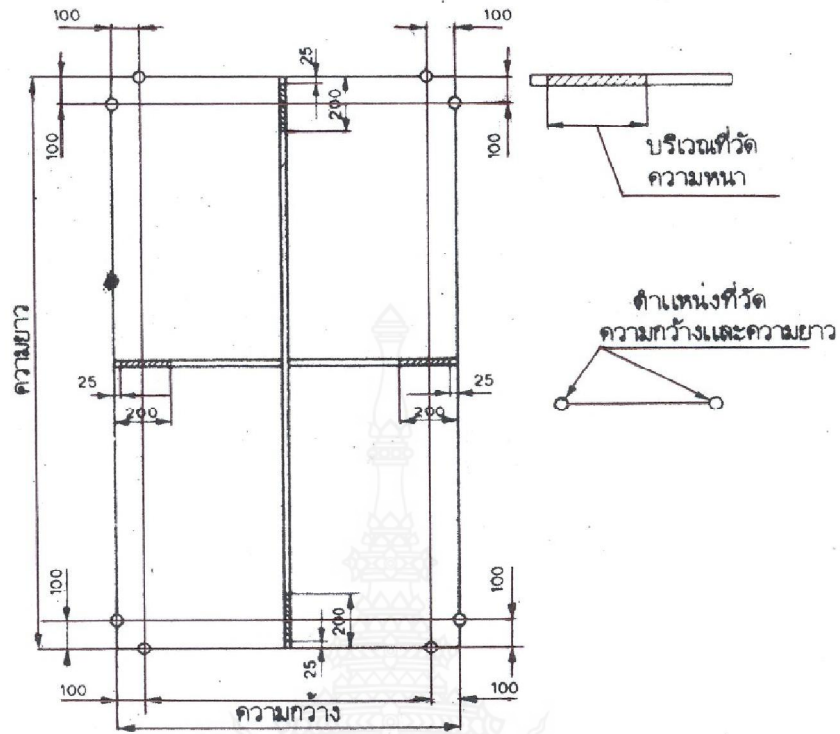

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 2 ตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของแผ่นชั้นไม้อัดซีเมนต์
(ข้อ 9.2.1 และข้อ 9.2.2)

9.3 ความหนาแน่น

9.3.1 เครื่องมือ

- 9.3.1.1 เครื่องชั่ง ที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม
- 9.3.1.2 ไมโครมิเตอร์ ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร

9.3.2 วิธีทดสอบ

- 9.3.2.1 ชั่งชั้นทดสอบให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.1 กรัม
- 9.3.2.2 วัดความกว้างและความยาวของชั้นทดสอบขนาดกับขอบให้ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร ตามรูปที่ 3 แล้วหาค่าเฉลี่ย
- 9.3.2.3 วัดความหนา 4 ตำแหน่ง ตามรูปที่ 3 แล้วหาค่าเฉลี่ย

9.3.3 วิธีคำนวณ


หาค่าความหนาแน่นจากสูตร

$$\text{ความหนาแน่น} = \frac{\text{มวล (กรัม)}}{\text{ปริมาตร (ลูกบาศก์มิลลิเมตร)}} \times 10^6$$

กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

9.3.4 การรายงานผล

รายงานค่าความหนาแน่นของชั้นทดสอบแต่ละชั้นและค่าเฉลี่ย

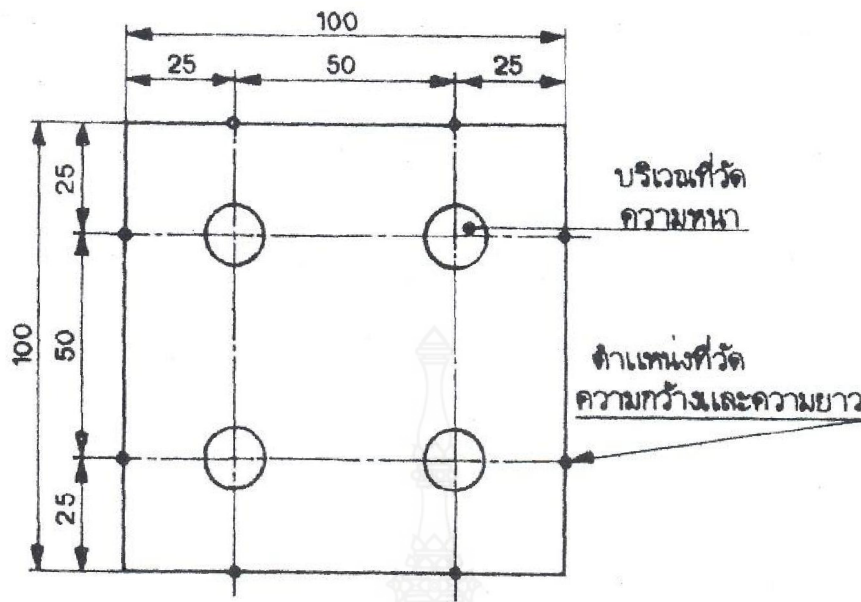

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 3 ตำแหน่งที่วัดความกว้าง ความยาว และความหนาของชิ้นทดสอบ
(ข้อ 9.3.2.2 ข้อ 9.3.2.3 และข้อ 9.5.2.1)

9.4 ความชื้น

9.4.1 เครื่องมือ

- 9.4.1.1 เครื่องชั่ง ที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม
- 9.4.1.2 เตอบ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 130 ± 2 องศาเซลเซียส
- 9.4.1.3 เดซิกเคเตอร์

9.4.2 วิธีทดสอบ

- 9.4.2.1 ชั่งชิ้นทดสอบซึ่งผ่านการทดสอบตามข้อ 9.3 แล้ว ให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.01 กรัม เป็นน้ำหนักก่อนอบ
- 9.4.2.2 อบชิ้นทดสอบในเตอบที่อุณหภูมิ 103 ± 2 องศาเซลเซียส จนมีน้ำหนักคงที่ คือน้ำหนักชิ้นทดสอบที่ชั่ง 2 ครั้งห่างกัน 6 ชั่วโมง ต่างกันไม่เกินร้อยละ 0.1
- 9.4.2.3 นำมาใส่ในเดซิกเคเตอร์ ปลอ่ยไว้ให้เย็น
- 9.4.2.4 ชั่งชิ้นทดสอบ เป็นน้ำหนักอบแห้ง

9.4.3 วิธีคำนวณ

หาค่าความชื้นจากสูตร

$$\text{ความชื้น} = \frac{\text{น้ำหนักก่อนอบ (กรัม)} - \text{น้ำหนักอบแห้ง (กรัม)}}{\text{น้ำหนักอบแห้ง (กรัม)}} \times 100$$

ร้อยละ

9.4.4 การรายงานผล

รายงานค่าความชื้นของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นและค่าเฉลี่ย

9.5 การพองตัวเมื่อแช่น้ำ

9.5.1 เครื่องมือ

ไมโครมิเตอร์ ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตร

9.5.2 วิธีทดสอบ

9.5.2.1 ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่วัดความหนาตามรูปที่ 3 วัดความหนาของชั้นทดสอบ 4 ตำแหน่ง แล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นความหนาก่อนแช่น้ำ

9.5.2.2 แช่ชั้นทดสอบในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง โดยตั้งให้แต่ละชิ้นห่างจากกัน ให้ขอบบนอยู่ใต้อัตระดับผิวน้ำประมาณ 25 มิลลิเมตร ชั้นทดสอบต้องตั้งได้ฉากกับผิวน้ำ และห่างจากผนังและก้นภาชนะที่ใส่น้ำไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร

9.5.2.3 เมื่อแช่ชั้นทดสอบครบ 24 ชั่วโมง นำชั้นทดสอบขึ้นมาซับน้ำที่ผิวออกให้หมดด้วยผ้าหมาดแล้วปล่อยให้ชั้นทดสอบแห้งโดยวางให้ขอบด้านใดด้านหนึ่งอยู่บนแผ่นวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ำ เช่น พลาสติก กระดาษ

9.5.2.4 เมื่อปล่อยให้ชั้นทดสอบแห้งครบ 2 ชั่วโมงแล้ว นำชั้นทดสอบมาวัดความหนาตามตำแหน่งเดิม แล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นความหนาหลังแช่น้ำ

9.5.3 วิธีคำนวณ

หาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำจากสูตร

$$\begin{aligned} & \text{การพองตัวเมื่อแช่น้ำ ร้อยละ} \\ & = \frac{\text{ความหนาหลังแช่น้ำ (มิลลิเมตร)} - \text{ความหนาก่อนแช่น้ำ (มิลลิเมตร)}}{\text{ความหนาก่อนแช่น้ำ (มิลลิเมตร)}} \times 100 \end{aligned}$$

9.5.4 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยการพองตัวเมื่อแช่น้ำเป็นร้อยละ

9.6 ความต้านแรงดัดและมอดูลัสยืดหยุ่น

9.6.1 เครื่องมือ

9.6.1.1 เครื่องกด ซึ่งวัดแรงกดได้ละเอียดถึง 5 นิวตัน หรือร้อยละ 5 ของแรงกดสูงสุดที่ชั้นทดสอบรับได้ หัวกดต้องมีปลายส่วนที่ใช้กดเป็นรูปครึ่งวงกลมมีรัศมี 10 ถึง 30 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของชั้นทดสอบ

9.6.1.2 แท่นรองรับ ต้องมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปวงกลม หรือรูปครึ่งวงกลม มีรัศมี 10 ถึง 30 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของชั้นทดสอบ


9.6.1.3 มาตรการแอนตัว ซึ่งอ่านค่าได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร

9.6.2 วิธีทดสอบ

9.6.2.1 วางชั้นทดสอบลงบนแท่นรองรับซึ่งมีระยะห่าง 16 เท่าของความหนาของชั้นทดสอบ (ตัวเลขที่ได้ให้ปัดเป็นเลขจำนวนเต็มของ 10 มิลลิเมตรที่ใกล้เคียง) ตามรูปที่ 4 ให้ปลายชั้นทดสอบยื่นออกไปจากจุดที่รองรับประมาณข้างละ 25 มิลลิเมตร เท่า ๆ กัน

9.6.2.2 ให้แรงกดบนจุดกึ่งกลางของชั้นทดสอบ โดยมีอัตราการเพิ่มแรงกดอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มกดจนกระทั่งชั้นทดสอบหัก ต้องไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 120 วินาที

9.6.2.3 เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดกับค่าการแอนตัว

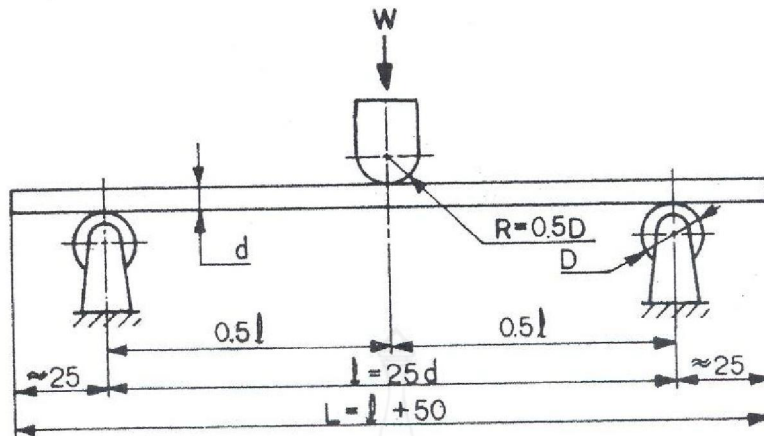

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 4 การทดสอบความต้านแรงคัตและมอดูลัสยืดหยุ่น
(ข้อ 9.6.2.1)

9.6.3 วิธีคำนวณ

9.6.3.1 หาค่าความต้านแรงคัตจากสูตร

$$f = \frac{3 W l}{2 b d^2}$$

เมื่อ f คือ ความต้านแรงคัต เป็นเมกะพาสคัล

W คือ แรงกดสูงสุดที่ชิ้นทดสอบรับได้ เป็นนิวตัน

l คือ ระยะห่าง ระหว่างจุดศูนย์กลางของแท่นรองรับ เป็นมิลลิเมตร

b คือ ความกว้างของชิ้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร

d คือ ความหนาเฉลี่ยของชิ้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร

9.6.3.2 หาค่ามอดูลัสยืดหยุ่นจากสูตร

$$E = \frac{l^3 \Delta W}{4 b d^3 \Delta S}$$

เมื่อ f คือ มอดูลัสยืดหยุ่น เป็นเมกะพาสคัล


l คือ ระยะห่าง ระหว่างจุดศูนย์กลางของแท่นรองรับ เป็นมิลลิเมตร

ΔW คือ แรงกดที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรง ตามรูปที่ 5 เป็นนิวตัน

b คือ ความกว้างของชิ้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร

d คือ ความหนาเฉลี่ยของชิ้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร

ΔS คือ ระยะแอนตัวที่เพิ่มขึ้น ในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรง ตามรูปที่ 5 เป็นมิลลิเมตร

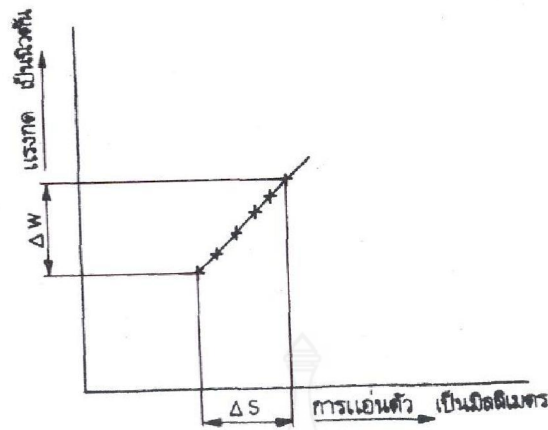

รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดกับการเอนตัว
(ข้อ 9.6.3.2)

9.6.4 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยของความต้านแรงดัดและมอดุลัสยืดหยุ่น

9.7 ความต้านแรงดัดตั้งฉากกับผิวหน้า

9.7.1 เครื่องมือ

9.7.1.1 เครื่องดิ่ง ซึ่งสามารถให้แรงดิ่งเพื่อแยกชั้นทดสอบออกในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วินาทีและไม่เกิน 120 วินาที

9.7.1.2 แผ่นดิ่งซึ่งทำด้วยไม้หรือโลหะที่เหมาะสม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร × 50 มิลลิเมตร ความหนาตามความเหมาะสม

9.7.2 วิธีทดสอบ

9.7.2.1 ติดผิวหน้าทั้งสองของชั้นทดสอบกับแผ่นดิ่ง โดยใช้กาวสังเคราะห์ที่มีแรงยึดมากกว่าแรงยึดในตัวชั้นทดสอบ

9.7.2.2 นำชั้นทดสอบที่เตรียมได้แล้วนี้ไปเข้าเครื่องดิ่ง ดิ่งให้ชั้นทดสอบแยกออกจากกันซึ่งปกติจะแยกในชั้นไส้ อัตราการเพิ่มแรงดิ่งต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ เวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มดิ่งจนกระทั่งชั้นทดสอบแยกออกจากกันต้องไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 120 วินาที

9.7.3 วิธีคำนวณ

หาค่าความต้านแรงดิ่งตั้งฉากกับผิวหน้าจากสูตร

$$\text{ความต้านแรงดิ่งตั้งฉากกับผิวหน้า} = \frac{\text{แรงดิ่งสูงสุด (นิวตัน)}}{\text{เมกะพาสคัล} \quad \text{ความกว้าง (มิลลิเมตร) } \times \text{ ความยาว (มิลลิเมตร)}}$$

9.7.4 การรายงานผล

รายงานค่าเฉลี่ยของความต้านแรงดิ่งตั้งฉากกับผิวหน้า